



## Приватне підприємство "Рим-Лав"

---

вул. Винниченка, 30, м. Львів, Україна, 79008, тел./факс: (032) 239 92 97  
р/р 2600926698 в ПАТ АКБ "Львів" м. Львів, МФО 325268, ЄДРПОУ 34606100  
e-mail: rumlav.byd@gmail.com, www.rum-lav.lviv.ua

### РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

Дизайн-проект закладу "360 VR " в ТРЦ "FORUM"  
за адресою: м. Львів, вул. Під Дубом, 7 Б

### Розділ ОВ

Стадія: РП

Об'єкт: 10-05/17 ОВ  
Приміщення : RE 2.03

Директор \_\_\_\_\_ Н.А.Крегембільд

ПП Рим-Лав  
Ліцензія Серія АЕ №180848  
від 5 листопада 2012 р.

Адреса: м. Львів, вул. Під Дубом, 7 Б


Замовник: ФОП Цимбалюк О.В.

2017 р.






# План на відм +10.800. Існуючі мережі. Демонтаж

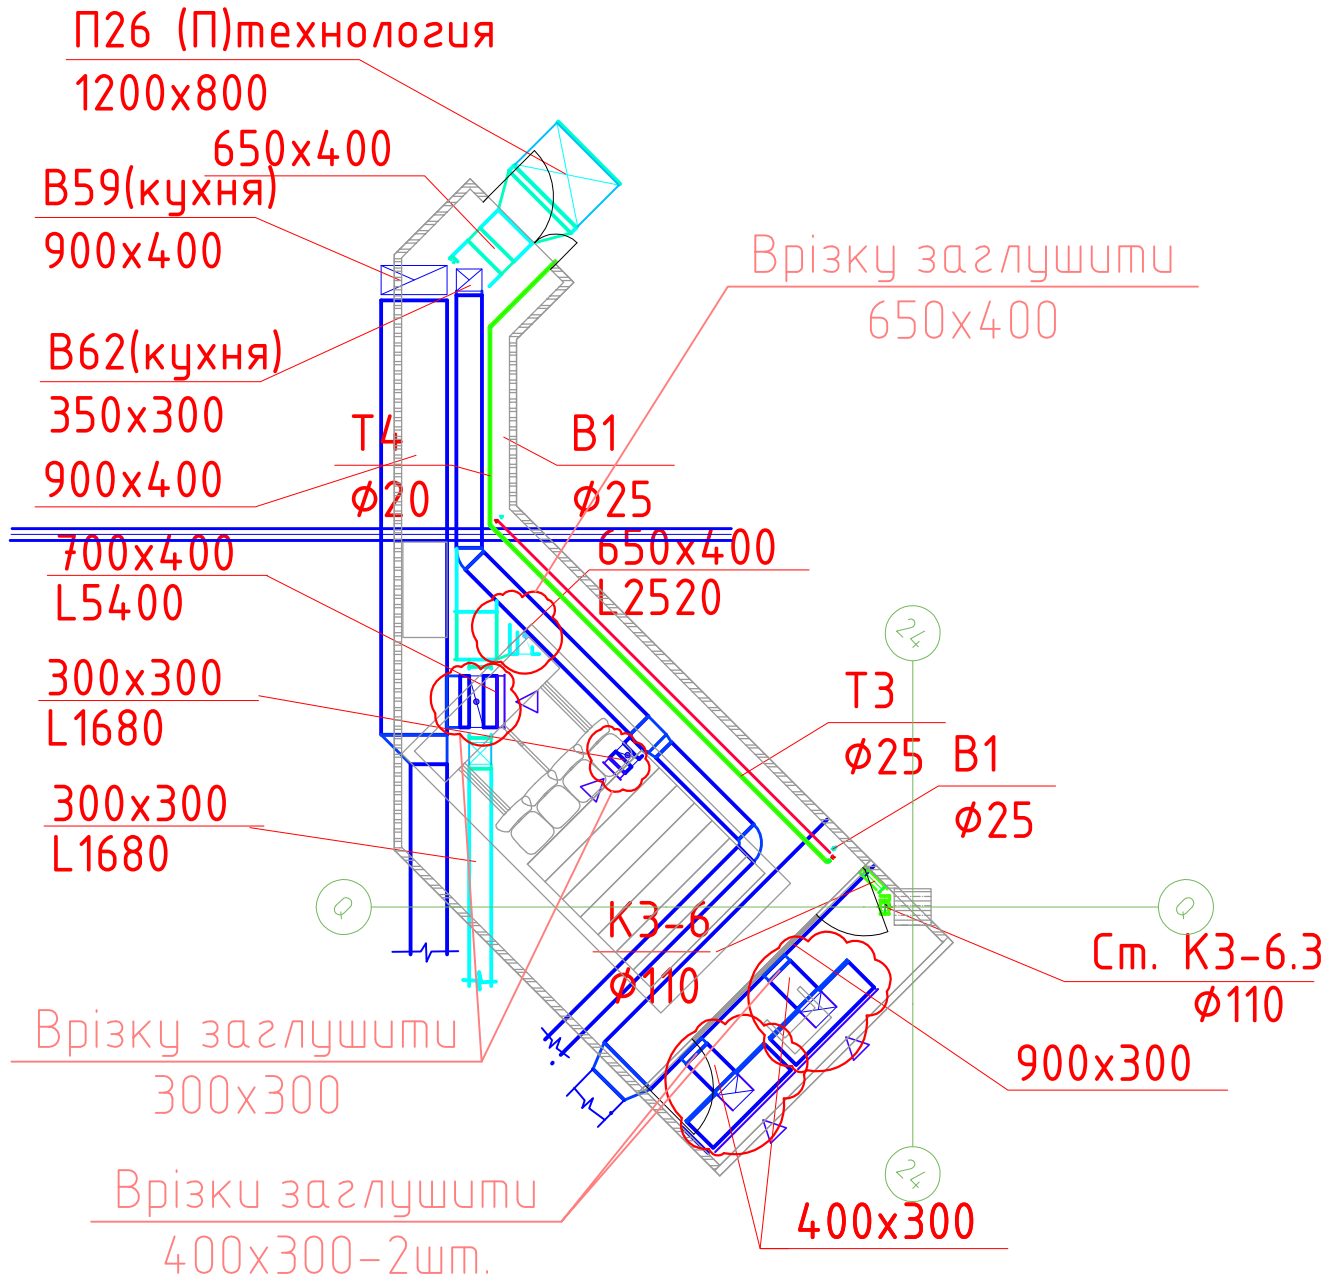

Номер приміщення :RE 2.03

						10-05/17.0В		
						VR 360		
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів
Директор		Креге́мбільд Н.А				Замовник : ФОП Цимбалюк О.В.	РП	4
Виконав		Бень Б.Я.					ПП "РИМ-ЛАВ"	
Перевірів		Бень Б.Я.					Ліцензія серія АЕ №180848 від 5 листопада 2012 року	
						План на відм. +10.800. Існуючі мережі .Демонтаж.		

# План на відм +10.800. Вентиляція та кондиціювання

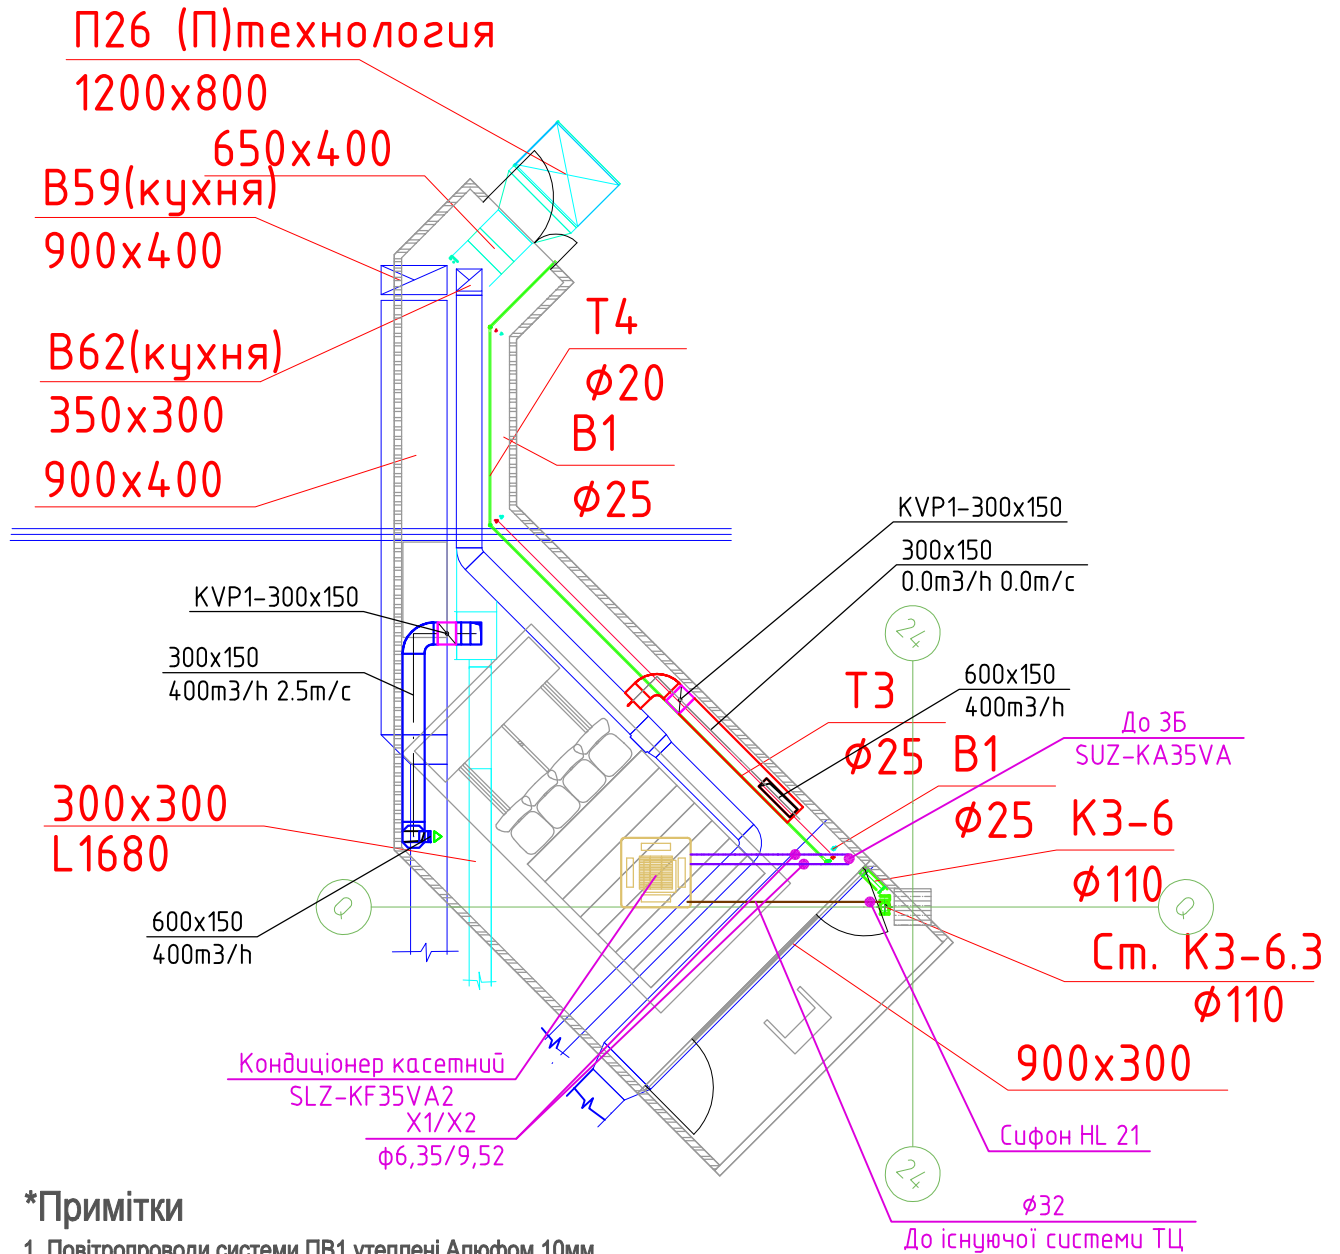

## \*Примітки


1. Повітропроводи системи ПВ1 утеплені Алюфом 10мм.
2. Розміщення ЗБ кондиціонера вказано умовно та потребує додаткового погодження із ТЦ
3. Даний аркуш розглядати разом із арк. 6.
4. Висотні відмітки перед монтажем погодити із ТЦ та Замовником.
5. В місцях перетину конструкцій фреоновпроводами закласти гільзи проходів ф50мм.
6. Система дренажу підключається через сифон типу HL 21 до існуючої системи каналізації.

Номер приміщення :RE 2.03


						10-05/17.0В		
						VR 360		
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів
Директор		Крегебільд Н.А				РП	5	
Виконав		Бень Б.Я.				Замовник : ФОП Цимбалюк О.В.		
Перевірив		Бень Б.Я.				ПП "РИМ-ЛАВ"		
						Ліцензія серія АЕ №180848		
						від 5 листопада 2012 року		
						План на відм. +10.800. Вентиляція та кондиціювання.		

# План на відм +10.800. Вентиляція та кондиціювання

## Схеми П26, В62

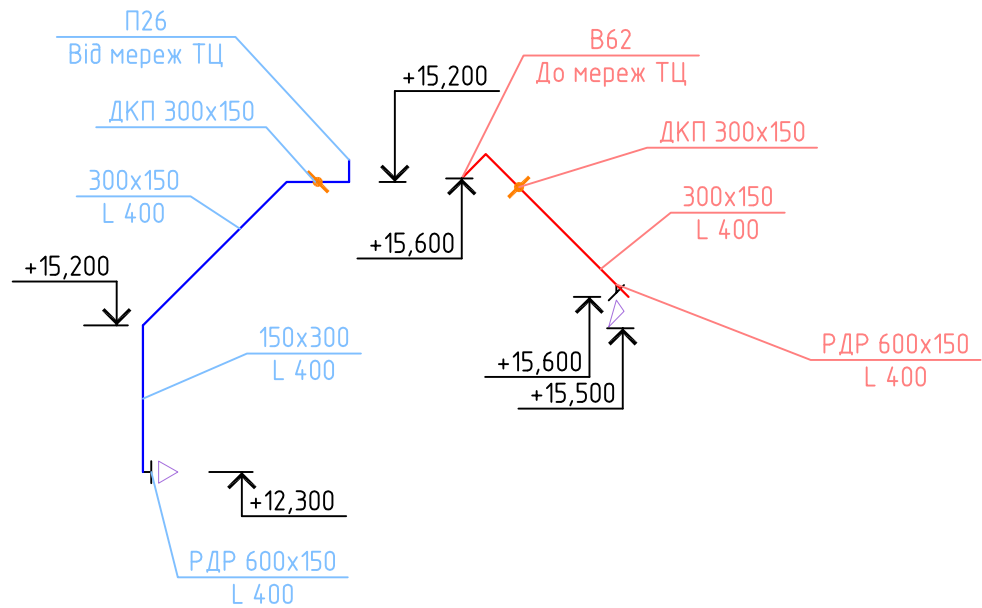

## Схеми дренажу та кондиціювання

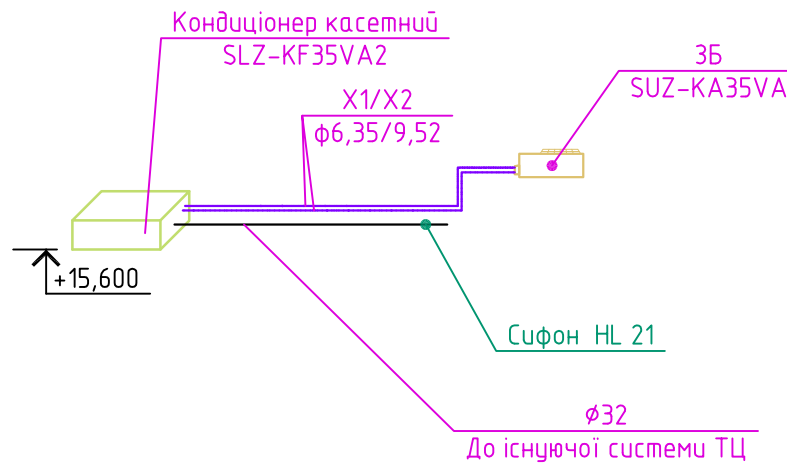

Номер приміщення :RE 2.03

						10-05/17.0В			
						VR 360			
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Замовник : ФОП Цимбалюк О.В.	Стадія	Аркуш	Аркушів
Директор		Крегебільд Н.А.					РП	5	
Виконав		Бень Б.Я.				Схеми систем П 26, В 62. Схема дренажу. Схема кондиціювання	ПП "РИМ-ЛАВ" Ліцензія серія АЕ №180848 від 5 листопада 2012 року		
Перевірів		Бень Б.Я.							

# Характеристика опалювально-вентиляційних систем

Позначення системи	Кількість систем	Назва обслуговуваного приміщення	Тип установки (агрегата)	Вентилятор					Електродвигун			Повітрянарізач			Фільтр			Повітроохолоджувач									
				Тип, виконання по вибухобез	№ викон.	Схема Подол., женням²/год	L, P, Па	п, об/хв	Тип вик. по вибухо-безпечі	N, кВт	п, об/хв	Тип	№	К-сть	Температура нагріву, °C від до	Витрата тепла, Вт	DR, Тип кла	№	К-сть	DR, Па	Концентрація мг/м³ початкова кінцева	Тип	№	К-сть	Температура охолодж., °C від до	Витрата холоду, кВт	
K1	1	Зал	B5 SUZ-KT35VA2 35 SUZ-KA35VA	-	-	-	540	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.4	20	3.500
				-	-	-	-	-	-	-	1.087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер приміщення : RE 2.03

10-05/17.OB

VR 360									
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Замовник : ФОП Цимбалюк О.В.			
Директор			Корембільд Н.Д.						
Виконав			Бень Б.Я.						
Перевіряв			Бень Б.Я.						
Характеристика опалювально-вентиляційних систем						ПП "РИМ-ЛАВ"			
Ліцензія серія АЕ №180848 від 5 листопада 2012 року						Стадія	Аркуш	Аркушів	
Характеристика опалювально-вентиляційних систем						РП	7		





