




# Схема системи опалення




Шкаф керування теплою підлогою: розподільчі колектори на 4 контура з випратомірами, запірними вентилями, обмежувачем температури, повітроспусником




Пластиначатий теплообмінник паяний  
Q=6,0 кВт  
Параметри підбору:  
гріючий контур 95°/75°, P= 7,0 бар,  
нагрівальний контур 75°/55°, P=3,0 бара

Врізка в центральну мережу теплопостачання

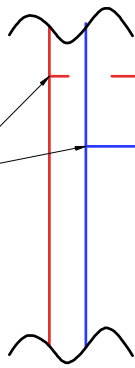


# Схема підключення радіатора "зі стіни"


Термостатичний клапан dn 15 з термоголовкою

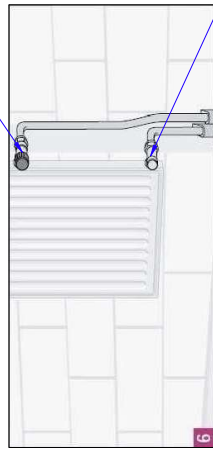

Запірний радіаторний вентиль dn 15

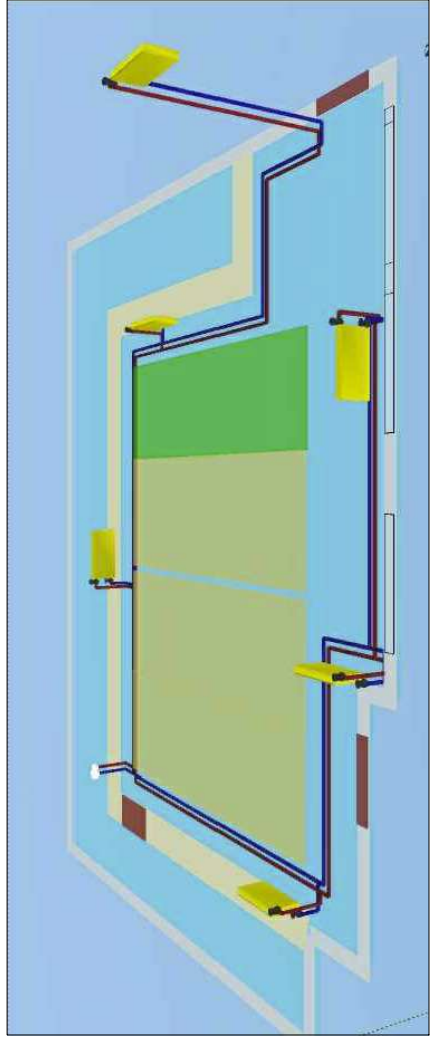

Насос циркуляційний dn15  
Q=0,3 м³/год, P=3 бара

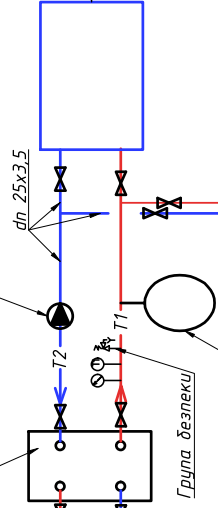


Тепловий лічильник Арафор ELF dn15

Балансуювальний клапан dn 25

Фільтр механічний dn 32

Група безпеки

Розширювальний бак бл

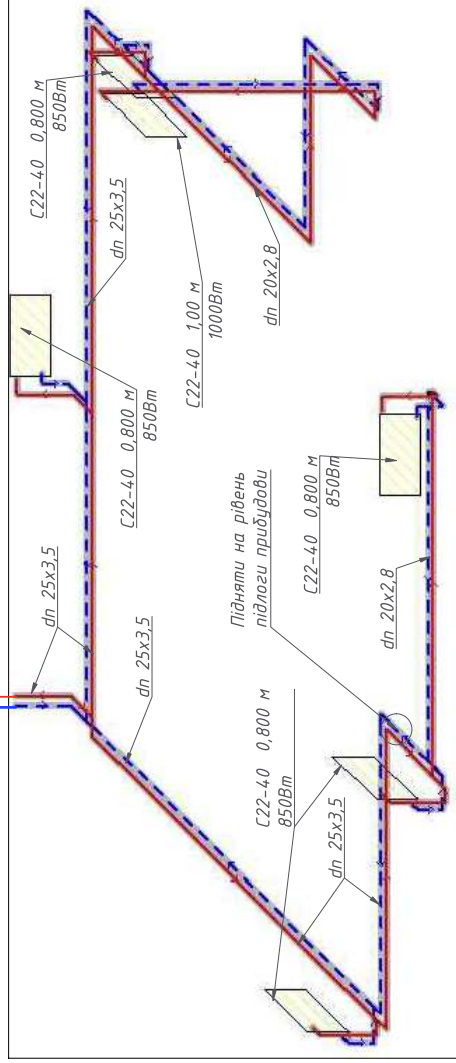

03.2021-0В

Прибудова

Прибудова

Схема системи опалення

Змін.	Кільк.	Аркш	№ док.	Дата
ГАП				
ГПП				
Розробив	Бродюк Ю.			03.2021
Перевірив	Бродюк Ю.			
Н.контроль	Бродюк Ю.			

Стадія	Аркш	Аркшів
РП	3	

Лого	Зам. Інв. №	Ліпнec і дата	Інв. № оп.
------	-------------	---------------	------------