


Характеристики вентиляционной системы																															
Позиция систем	К-ть систем	Назва обслуговуваного приміщення	Тип установок	Вентилятор				Електрородивун			Повітронагрівач					Фільтр			Повітровохолоджувач					Примітка							
				№	Схема виконання	Положення	L, м ³ /год	P, Па	п, од/хв	Тип віння по відхилу захисту	N, кВт	п, од/хв	Tип	№	К-сть	Температура нагріву, °C	Витрата тепла, кВт	ΔР, Па	Тип	№	К-сть	ΔР, Па	Тип	К-сть	Температура охолодження, °C	Витрата холодності, кВт	ΔР, Па				
ПВ1 (П)	1	Гардероби, офіси, зали переговорів, кабінети, коцентри 2-го, 3-го, 4-го, 5-го поверхні	BS-5-BIS-(50)-P	--	--	л	13590	550	--	--	7.5	--	--	--	--	1	1.6	18	74,9	--	G4	--	1	--	--	1	28	15	68,9	--	
ПВ1 (В)				--	--	л	13150	550	--	--	7.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
ПВ2 (П)	1	Їдаління 1-го та 2-го поверхні	BS-3-(50)-P	--	--	пр	5390	450	--	--	3	--	--	--	--	1	-2,4	18	36,9	--	G4	--	1	--	--	--	1	28	15	27,6	--
ПВ2 (В)				--	--	пр	2980	450	--	--	1.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
ПВ3 (П)	1	Кабінети, офіси, гардероби 2-го поверхні	BS-1-(50)-P	--	--	л	2460	400	2770	--	1.1	--	--	--	--	1	8,3	18	8	--	G4	--	1	--	--	--	1	28	15	12,7	--
ПВ3 (В)				--	--	л	2460	400	--	--	1.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
ПВ4 (П)	1	Спорт зал, зал малого тенісу, інвентарна, тренерська, релакс 4-го поверхні	BS-3-(50)-P	--	--	л	5480	400	--	--	3	--	--	--	--	1	2	18	29,5	--	G4	--	1	--	--	--	1	28	15	27,9	--
ПВ4 (В)				--	--	л	4260	400	--	--	1.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
ПВ5 (П)	1	Кафе, VIP зал 5-го поверхні	BS-3-BIS-(50)-P	--	--	л	7200	450	--	--	4	--	--	--	--	1	3,2	18	35,9	--	G4	--	1	--	--	--	1	28	15	36,5	--
ПВ5 (В)				--	--	л	7200	450	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
П3	1	Розігнанка та кондитерський цех 1-го поверхні	SPS-2-(50)-P	--	--	л	3710	300	--	--	1.5	--	--	--	--	1	-22	18	49,9	--	G4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
П1	1	Розігнанка, складальна, коридор, верстатна, обкаточна приміщення підвалу	BS-3-(50)-P	--	--	пр	4590	300	--	--	1.5	--	--	--	--	1	-22	16	58,6	--	G4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
П2	1	Кабінет, відділ огляду приміщення 1-го поверхні	Vent-150L	--	--	--	290	--	--	--	0.12	--	MVE-200\40T-R	--	1	-22	16	3.306	--	G4	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
П4	1	Пожежний пост, приміщення 3-го поверхні	SPS-MINI-(50)-P	--	--	л	1150	200	--	--	0.37	--	--	--	--	1	-22	16	14,7	--	G4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
П5	1	Кімнати відпочинку, коридори, кабінети 3-го поверхні	SPS-1-(50)-P	--	--	л	1740	250	--	--	0.55	--	--	--	--	1	-22	18	22,4	--	G4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
П6	1	Кімнати відпочинку 1, 2, 3, кухня студія, коридори 5-го поверхні	SPS-1-(50)-P	--	--	л	2340	200	--	--	1.1	--	--	--	--	1	-22	18	31,5	--	G4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
П7	1	Приміщення підвалу	SPS-3-(50)-P	--	--	л	2880	200	--	--	1.5	--	--	--	--	1	-22	8	38,7	--	G4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
B1	1	Теплопункт, насосна	Vent-125L	--	--	--	120	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
B2	1	Склад, охорона	Vent-150L	--	--	--	210	--	--	--	0.12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
B3	1	Підвал	Vent-125L	--	--	--	40	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
B4	1	Кладова, душові, туалети	Vent-315L	--	--	--	1210	--	--	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
B5	1	Складальна, склад, верстаточна, обкатна	BP-88-72.1-3, 15.1-1.5кВт	--	--	--	2760	--	--	--	1.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
B6	1	Підвал, туалет	Vent-200L	--	--	--	500	--	--	--	0.17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
B7	1	Кімнати відпочинку, 4-й поверх	Vent-125L	--	--	--	110	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
B8	1	Кабінет, відділ огляду, охорона, 1-й поверх	Vent-150L	--	--	--	350	--	--	--	0.12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
B9	1	Туалет, 1-й поверх	Vent-200L	--	--	--	700	--	--	--	0.17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
B10	1	Кухня, Кондитерський цех, 1-й та 2-й поверхні	BP-88-72.1-3, 15.1-1.5кВт	--	--	--	2530	--	--	--	1.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
B11	1	Розігнання жіноча та чоловіча, прибиральниця, санвузол, 4-й поверх	Vent-355L	--	--	--	1600	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
B12	1	Санвузли 2, 3, 4, 5-го поверхні	BP-88-72.1-3, 15.1-1.5кВт	--	--	--	2800	--	--	--	1.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
B13	1	Санвузли та кладові 5-го поверхні	Vent-355L	--	--	--	1750	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
B14	1	Кухня студія 5-го поверхні	Vent-315L	--	--	--	960	--	--	--																					

Підвалний поверх

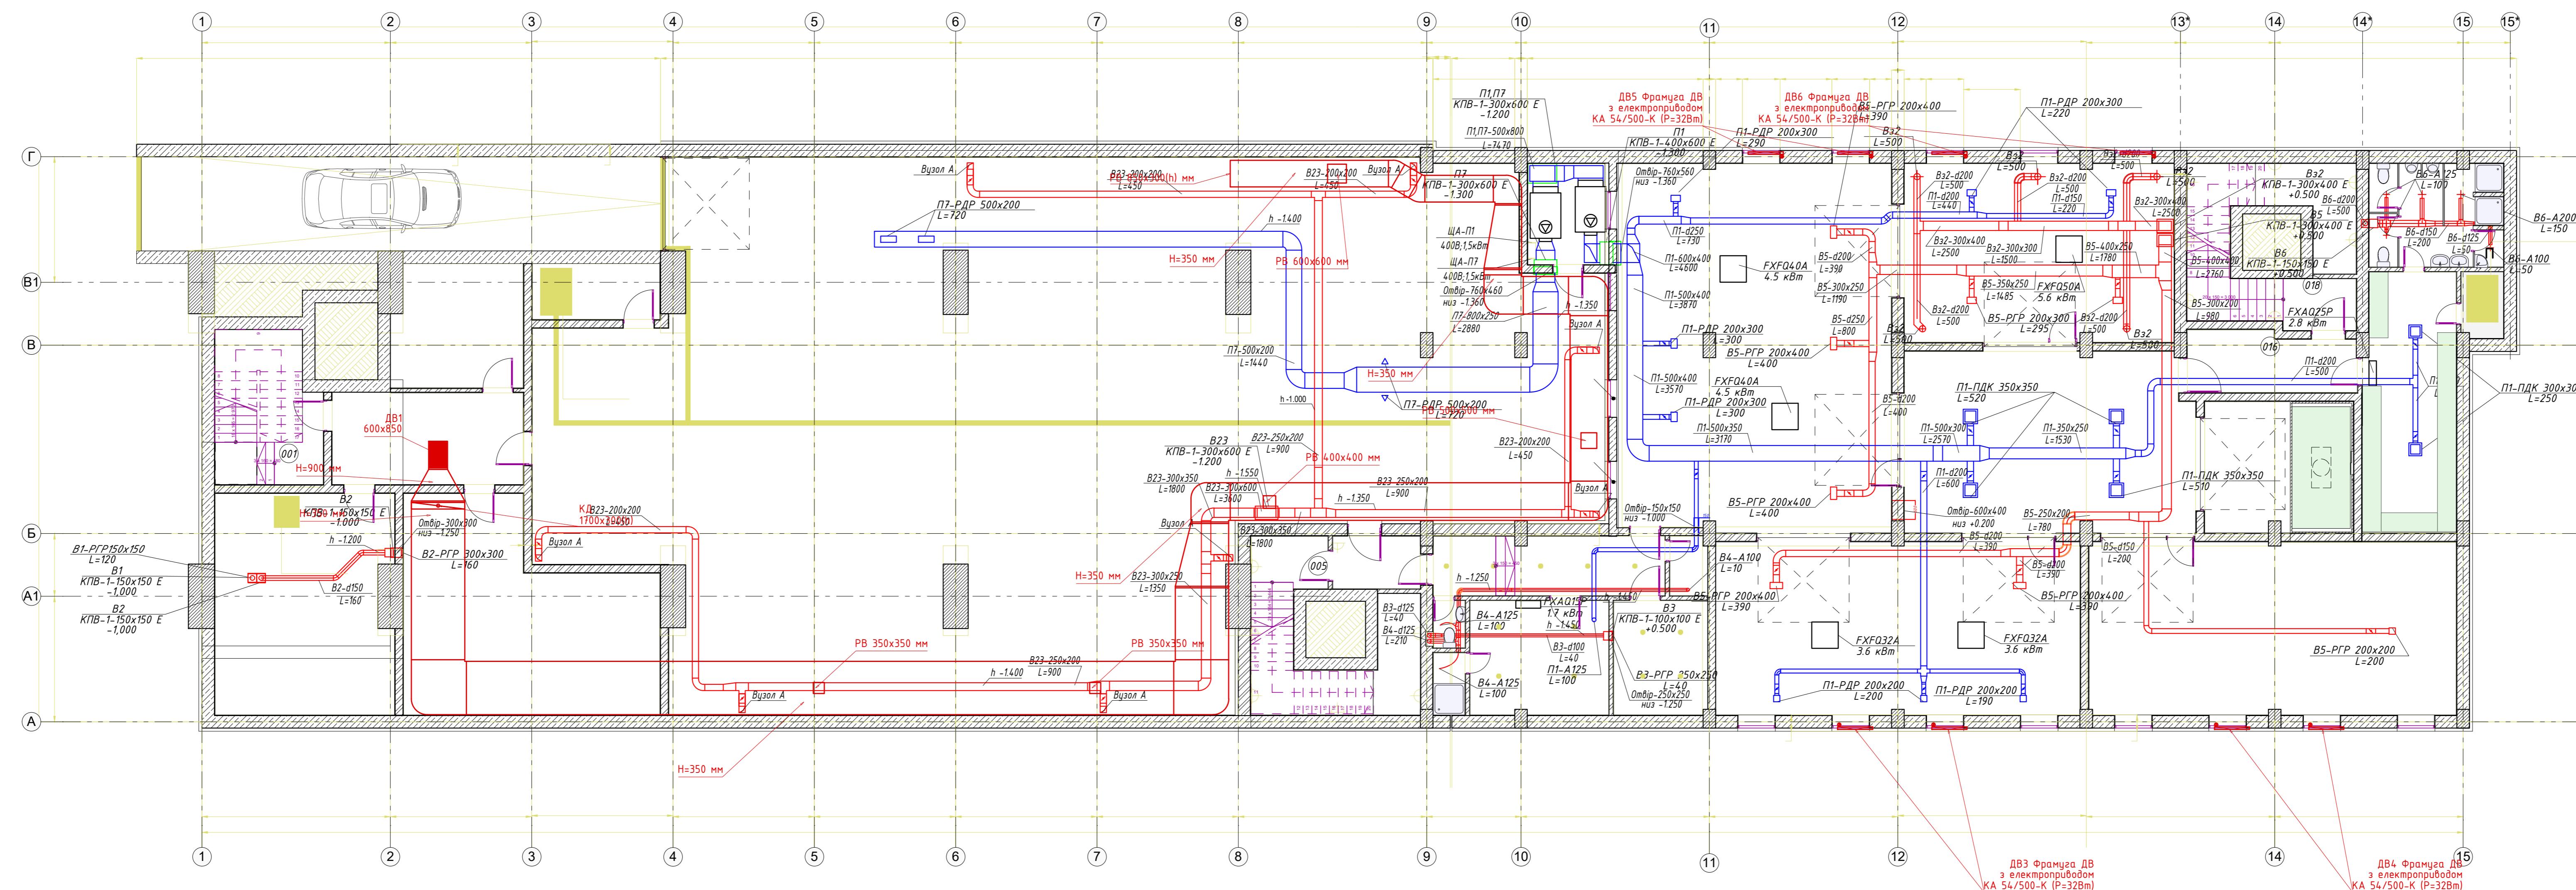


поверх


Установлено:

Заглавие

Dijital

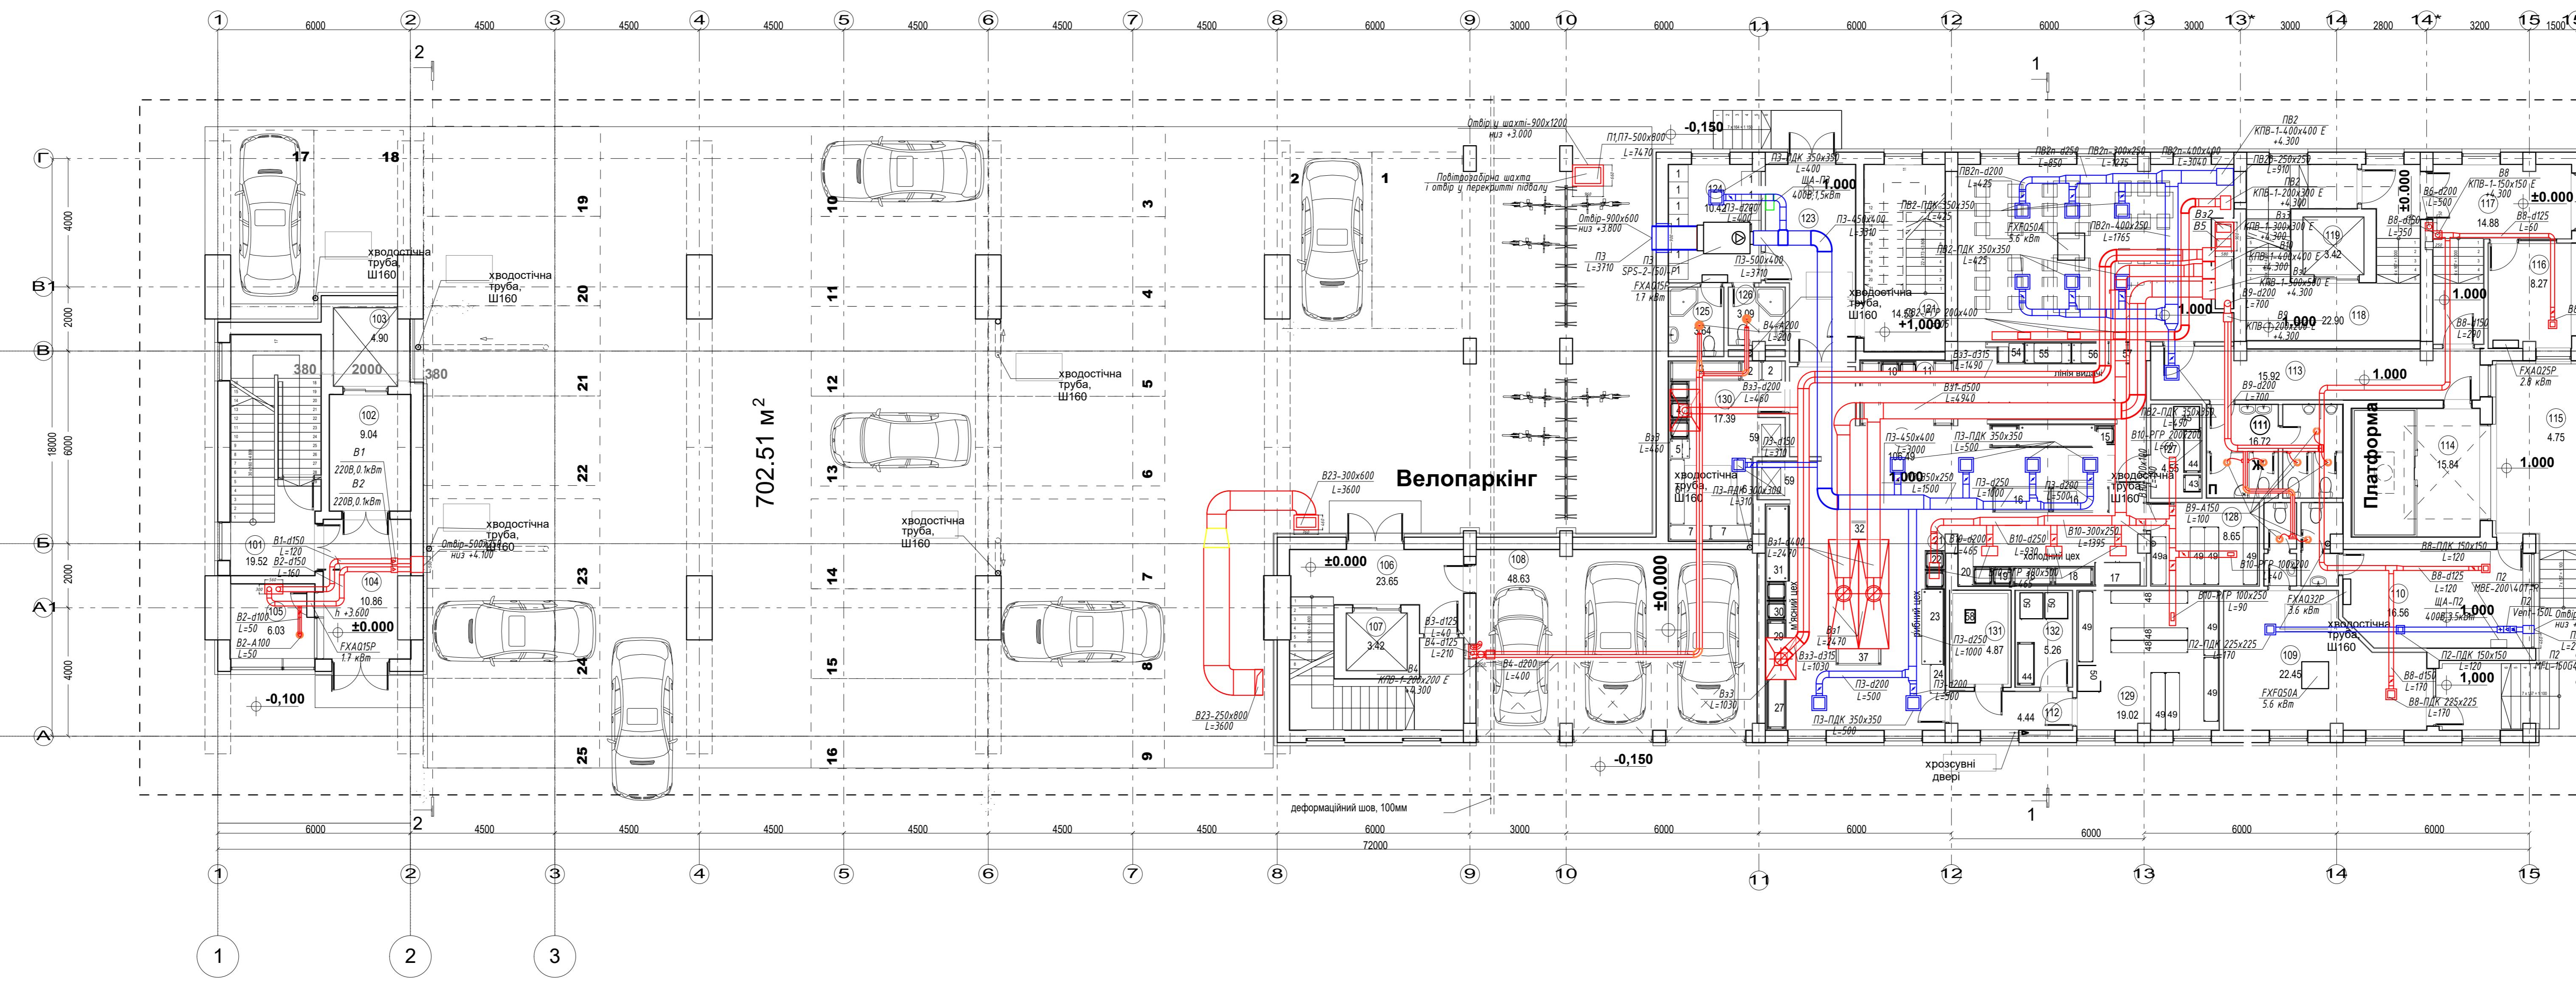

у поверх

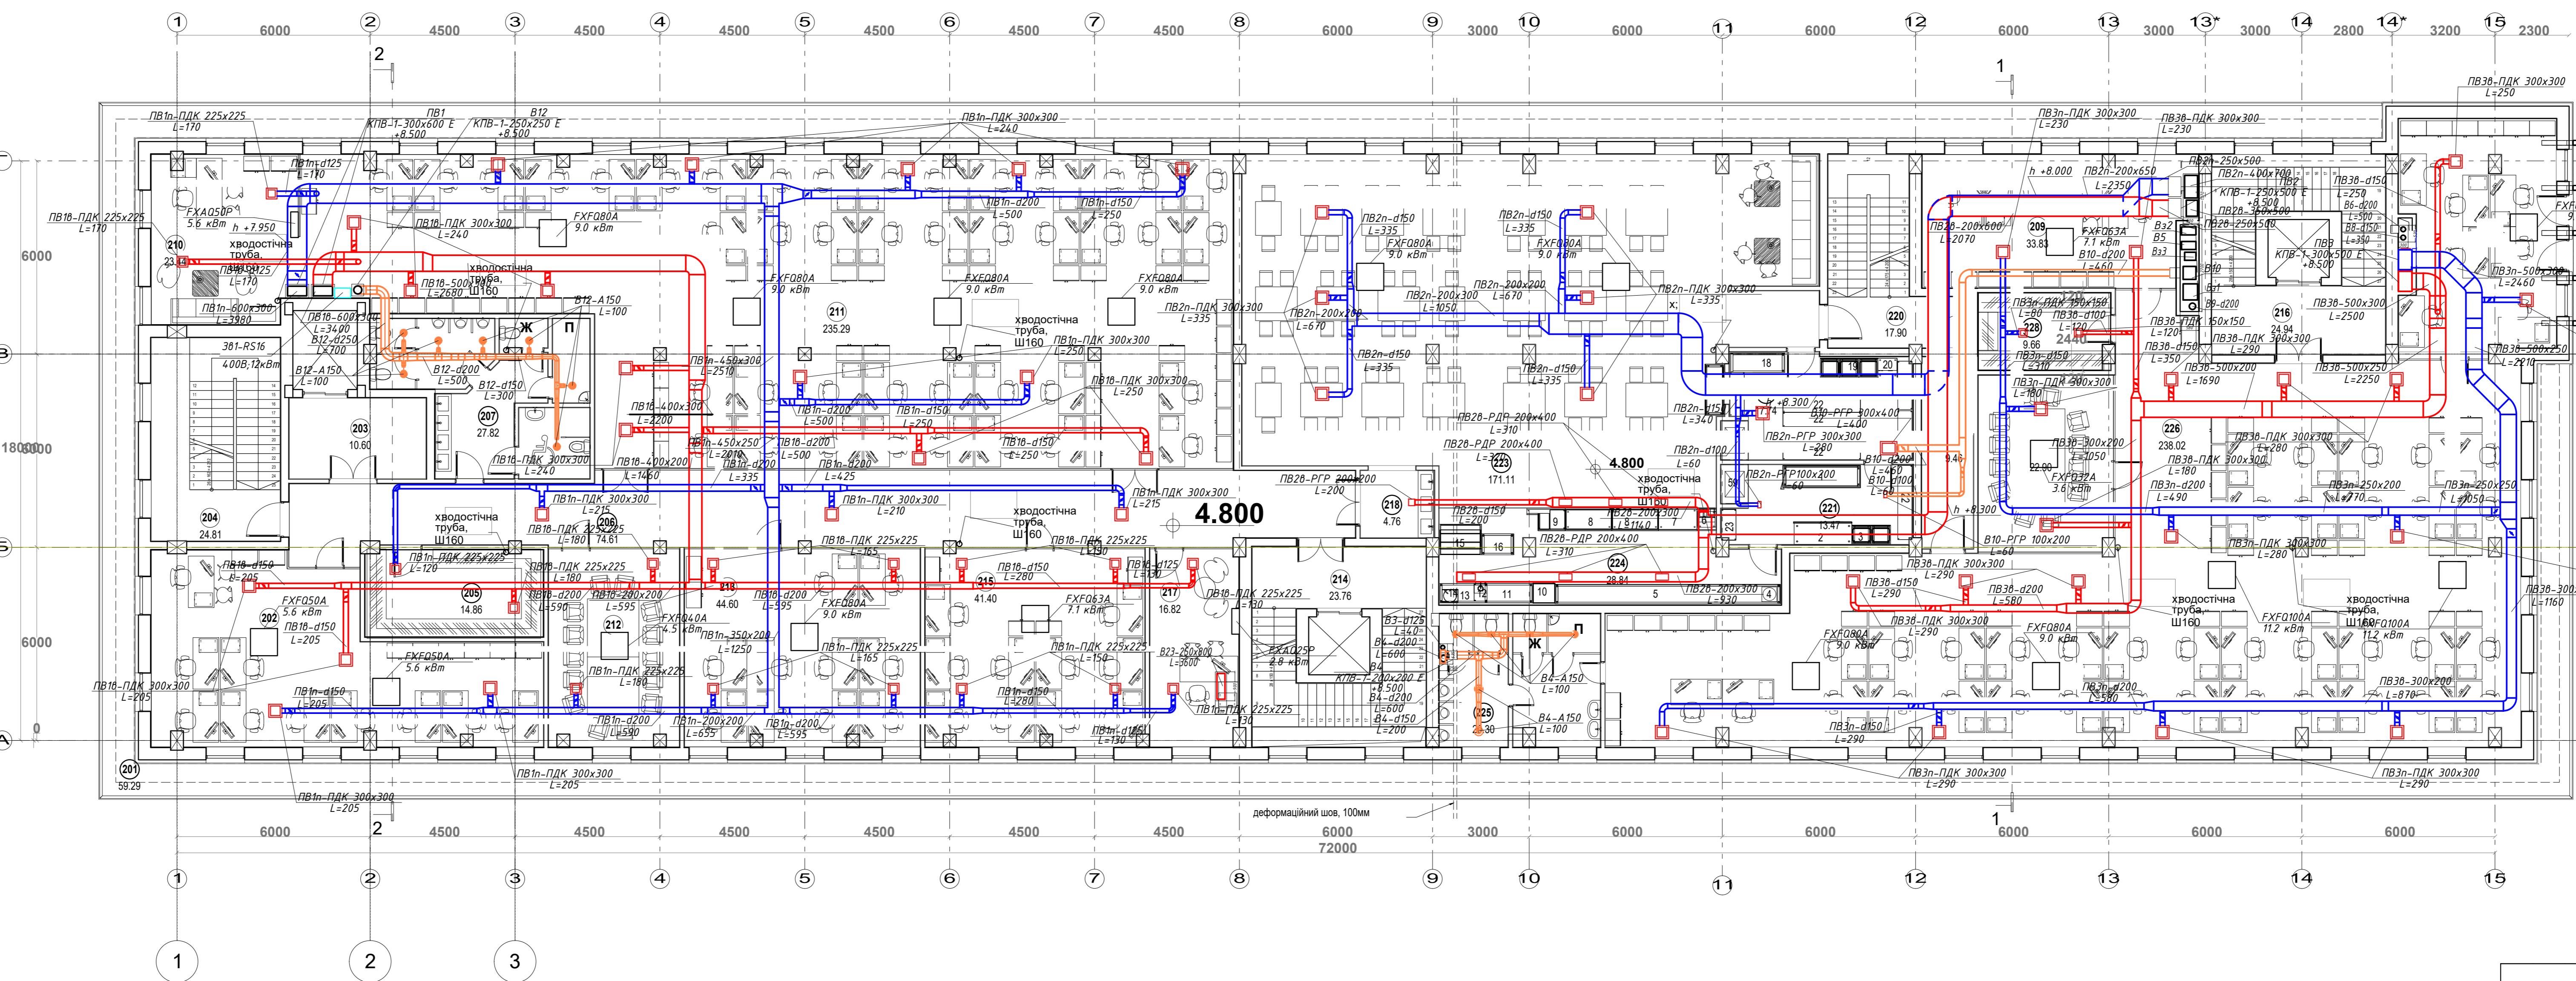


100

1


43x4

поверх

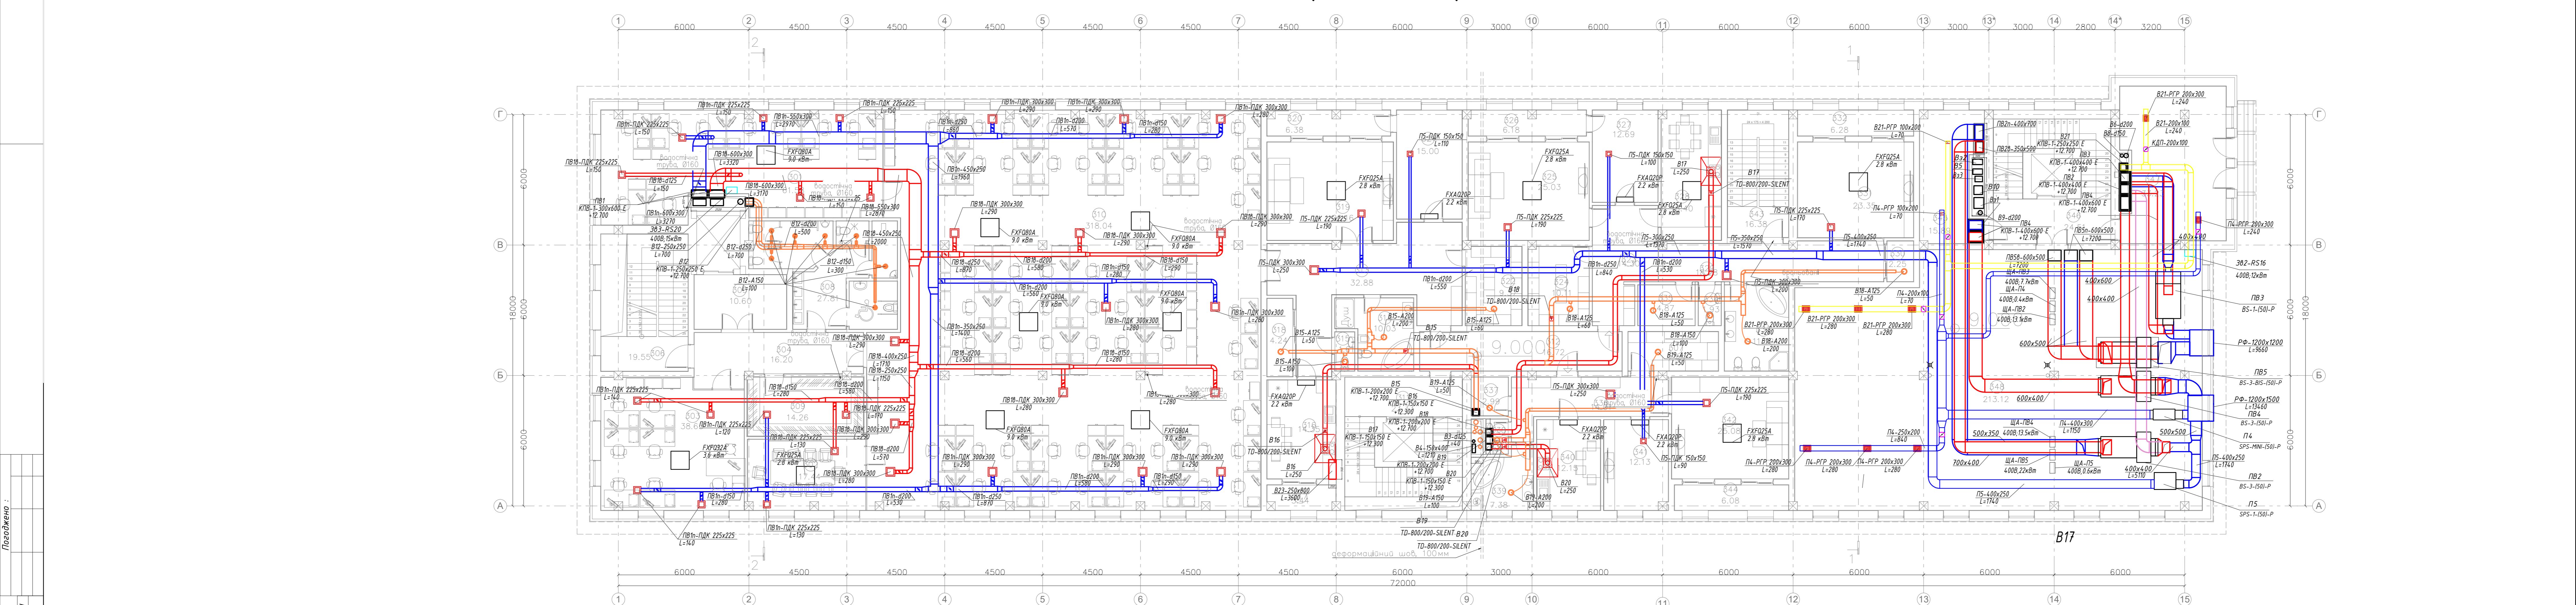

<i>Інф.Нориг.</i>	<i>Підп. і дата</i>	<i>Зам.Інф.Н</i>
-------------------	---------------------	------------------

object

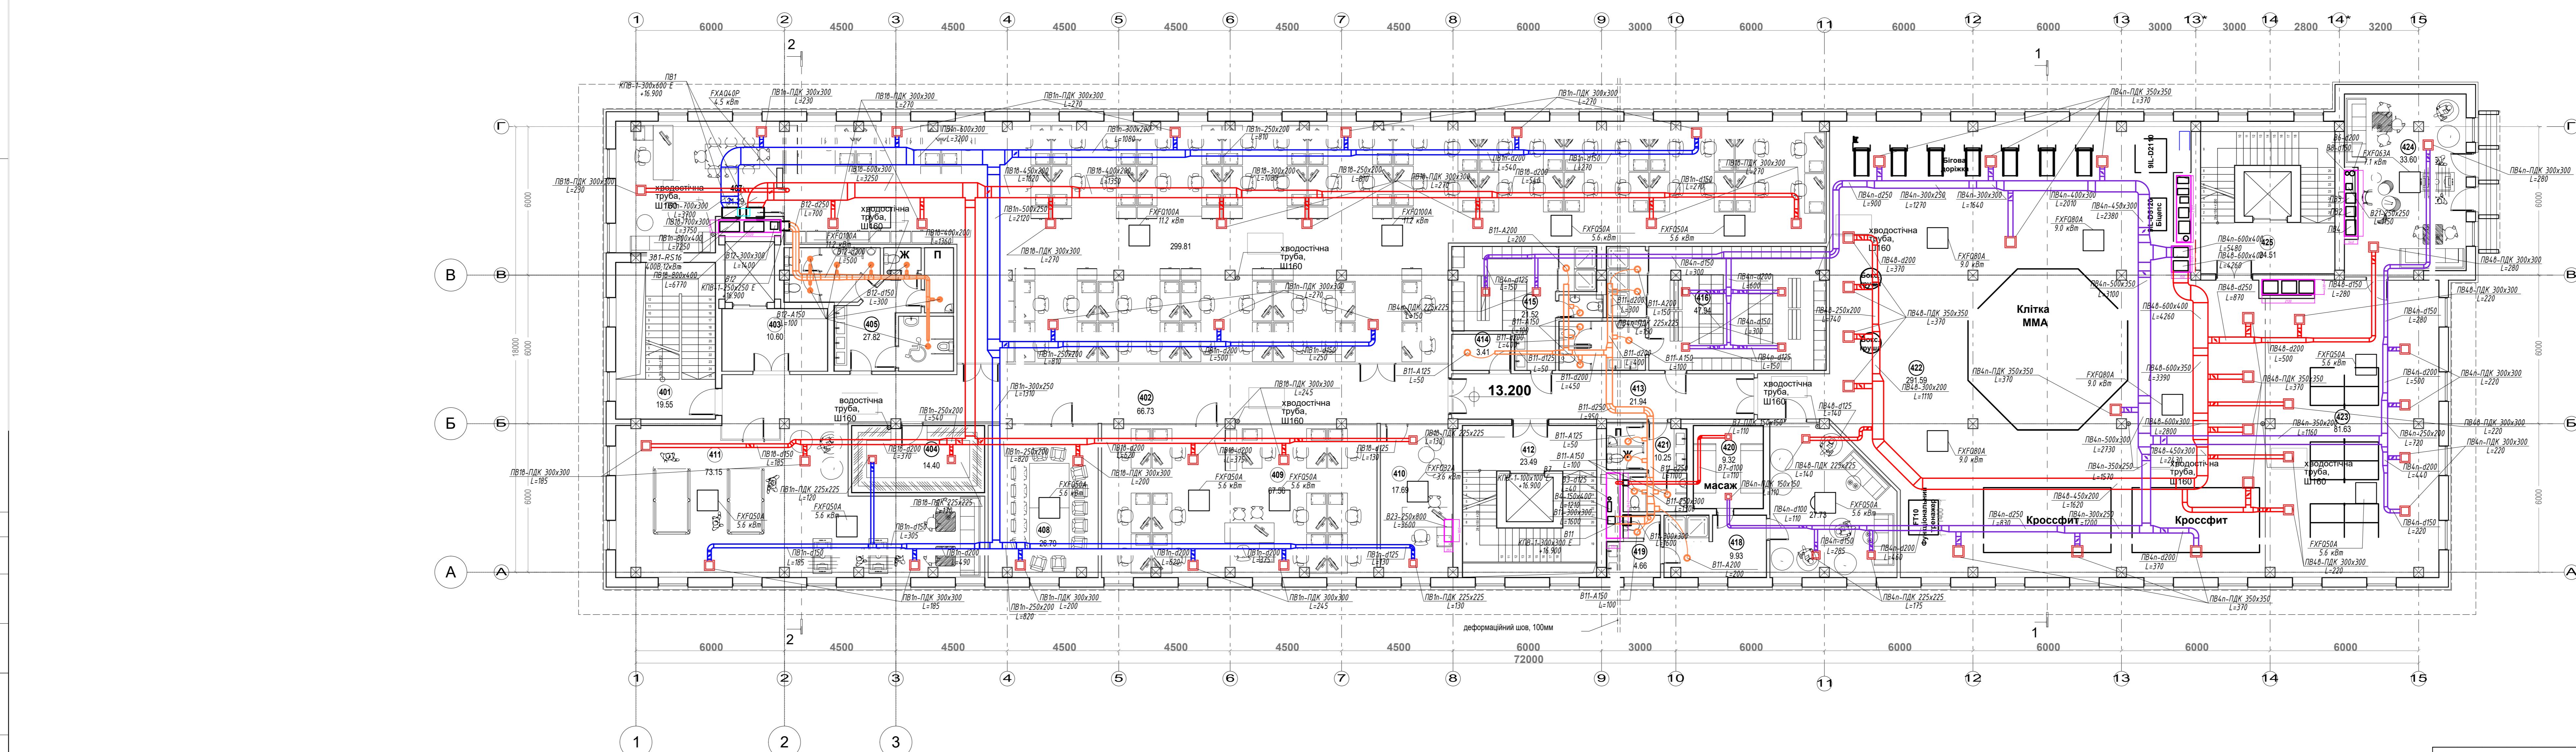


ANSWER

100

1


pMam A3x4

П'ятирівневий поверх

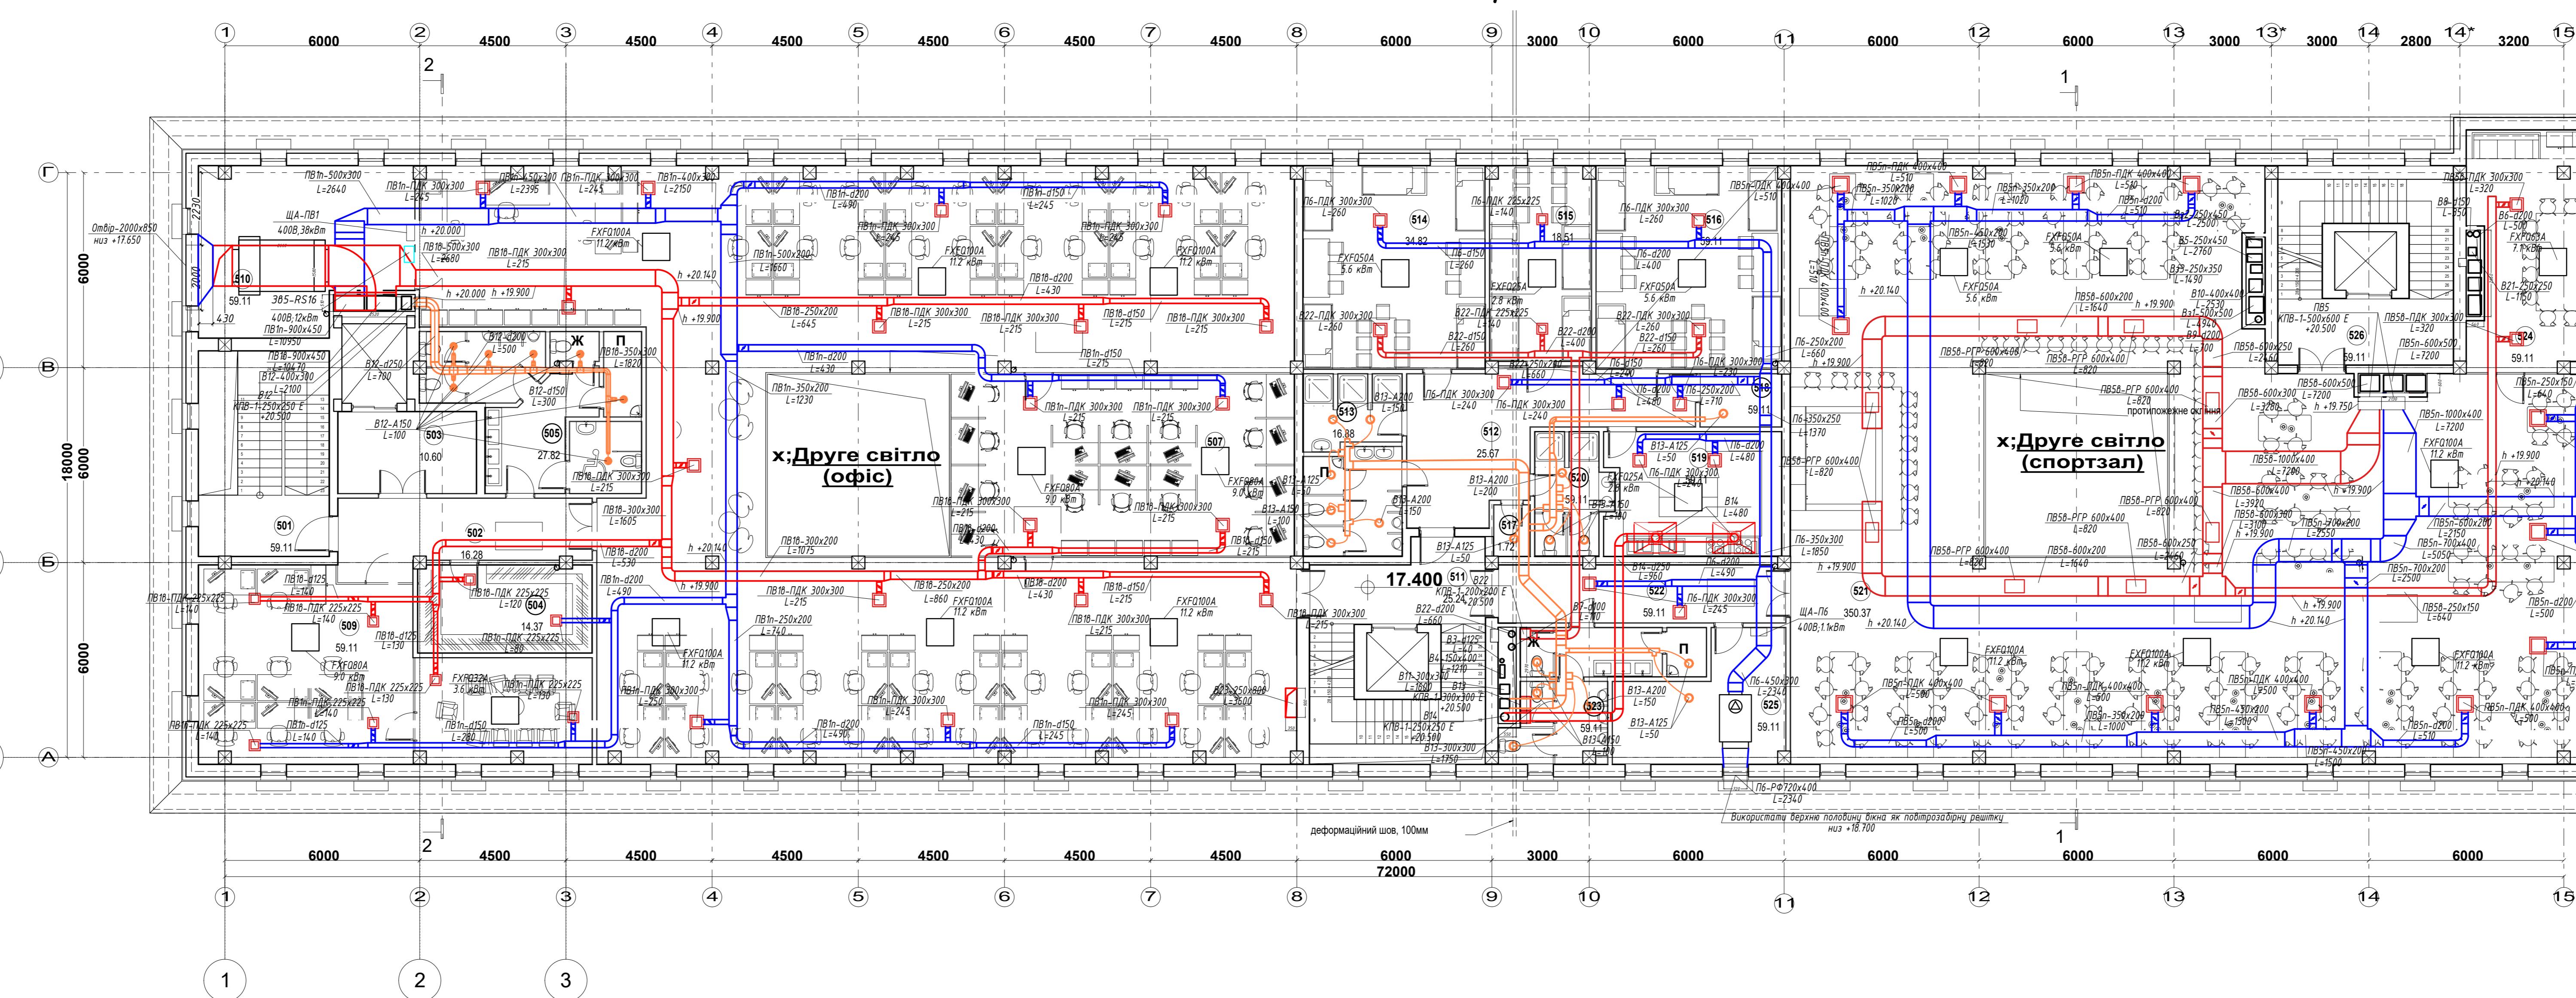

Інв. № додаток Підп. і дата Зам. Інв. №

Формат А3x4

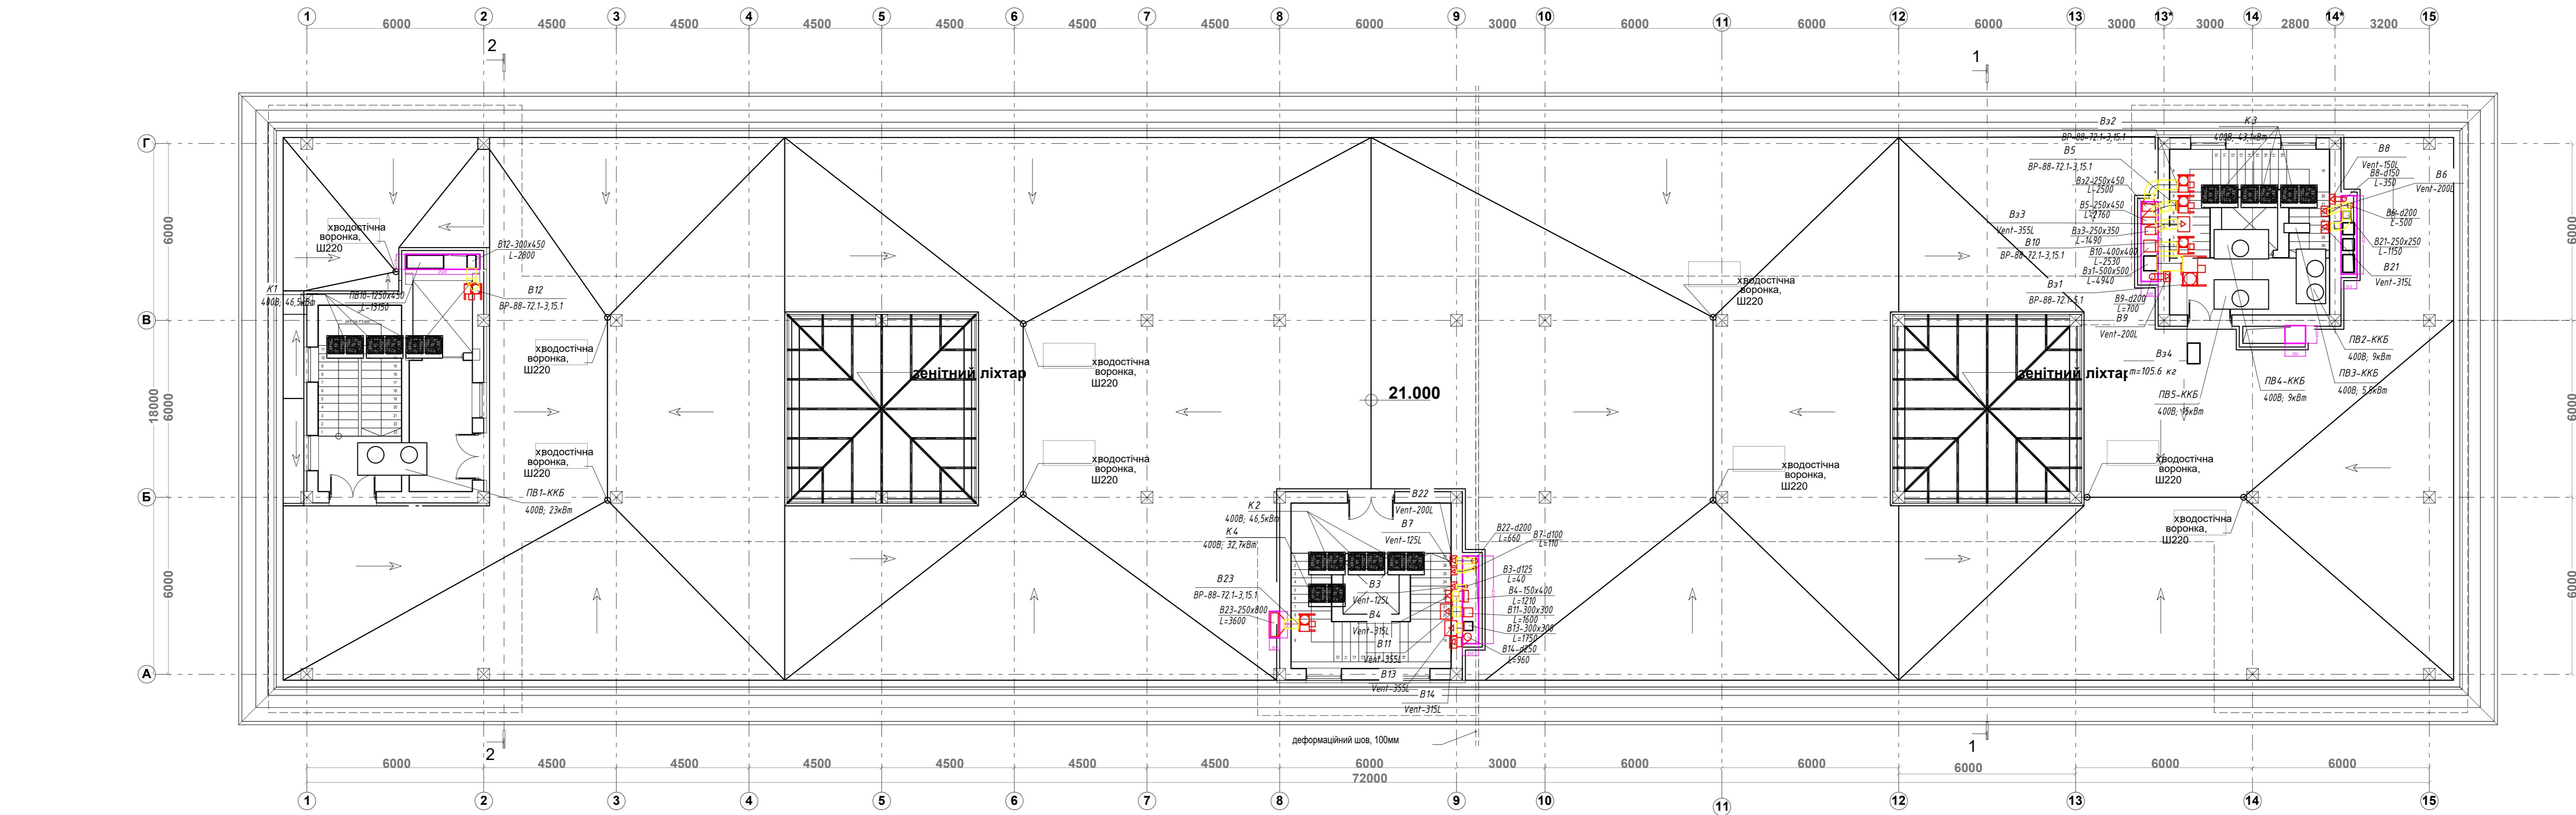


100


ANSWER

100

43x4


ПВ1

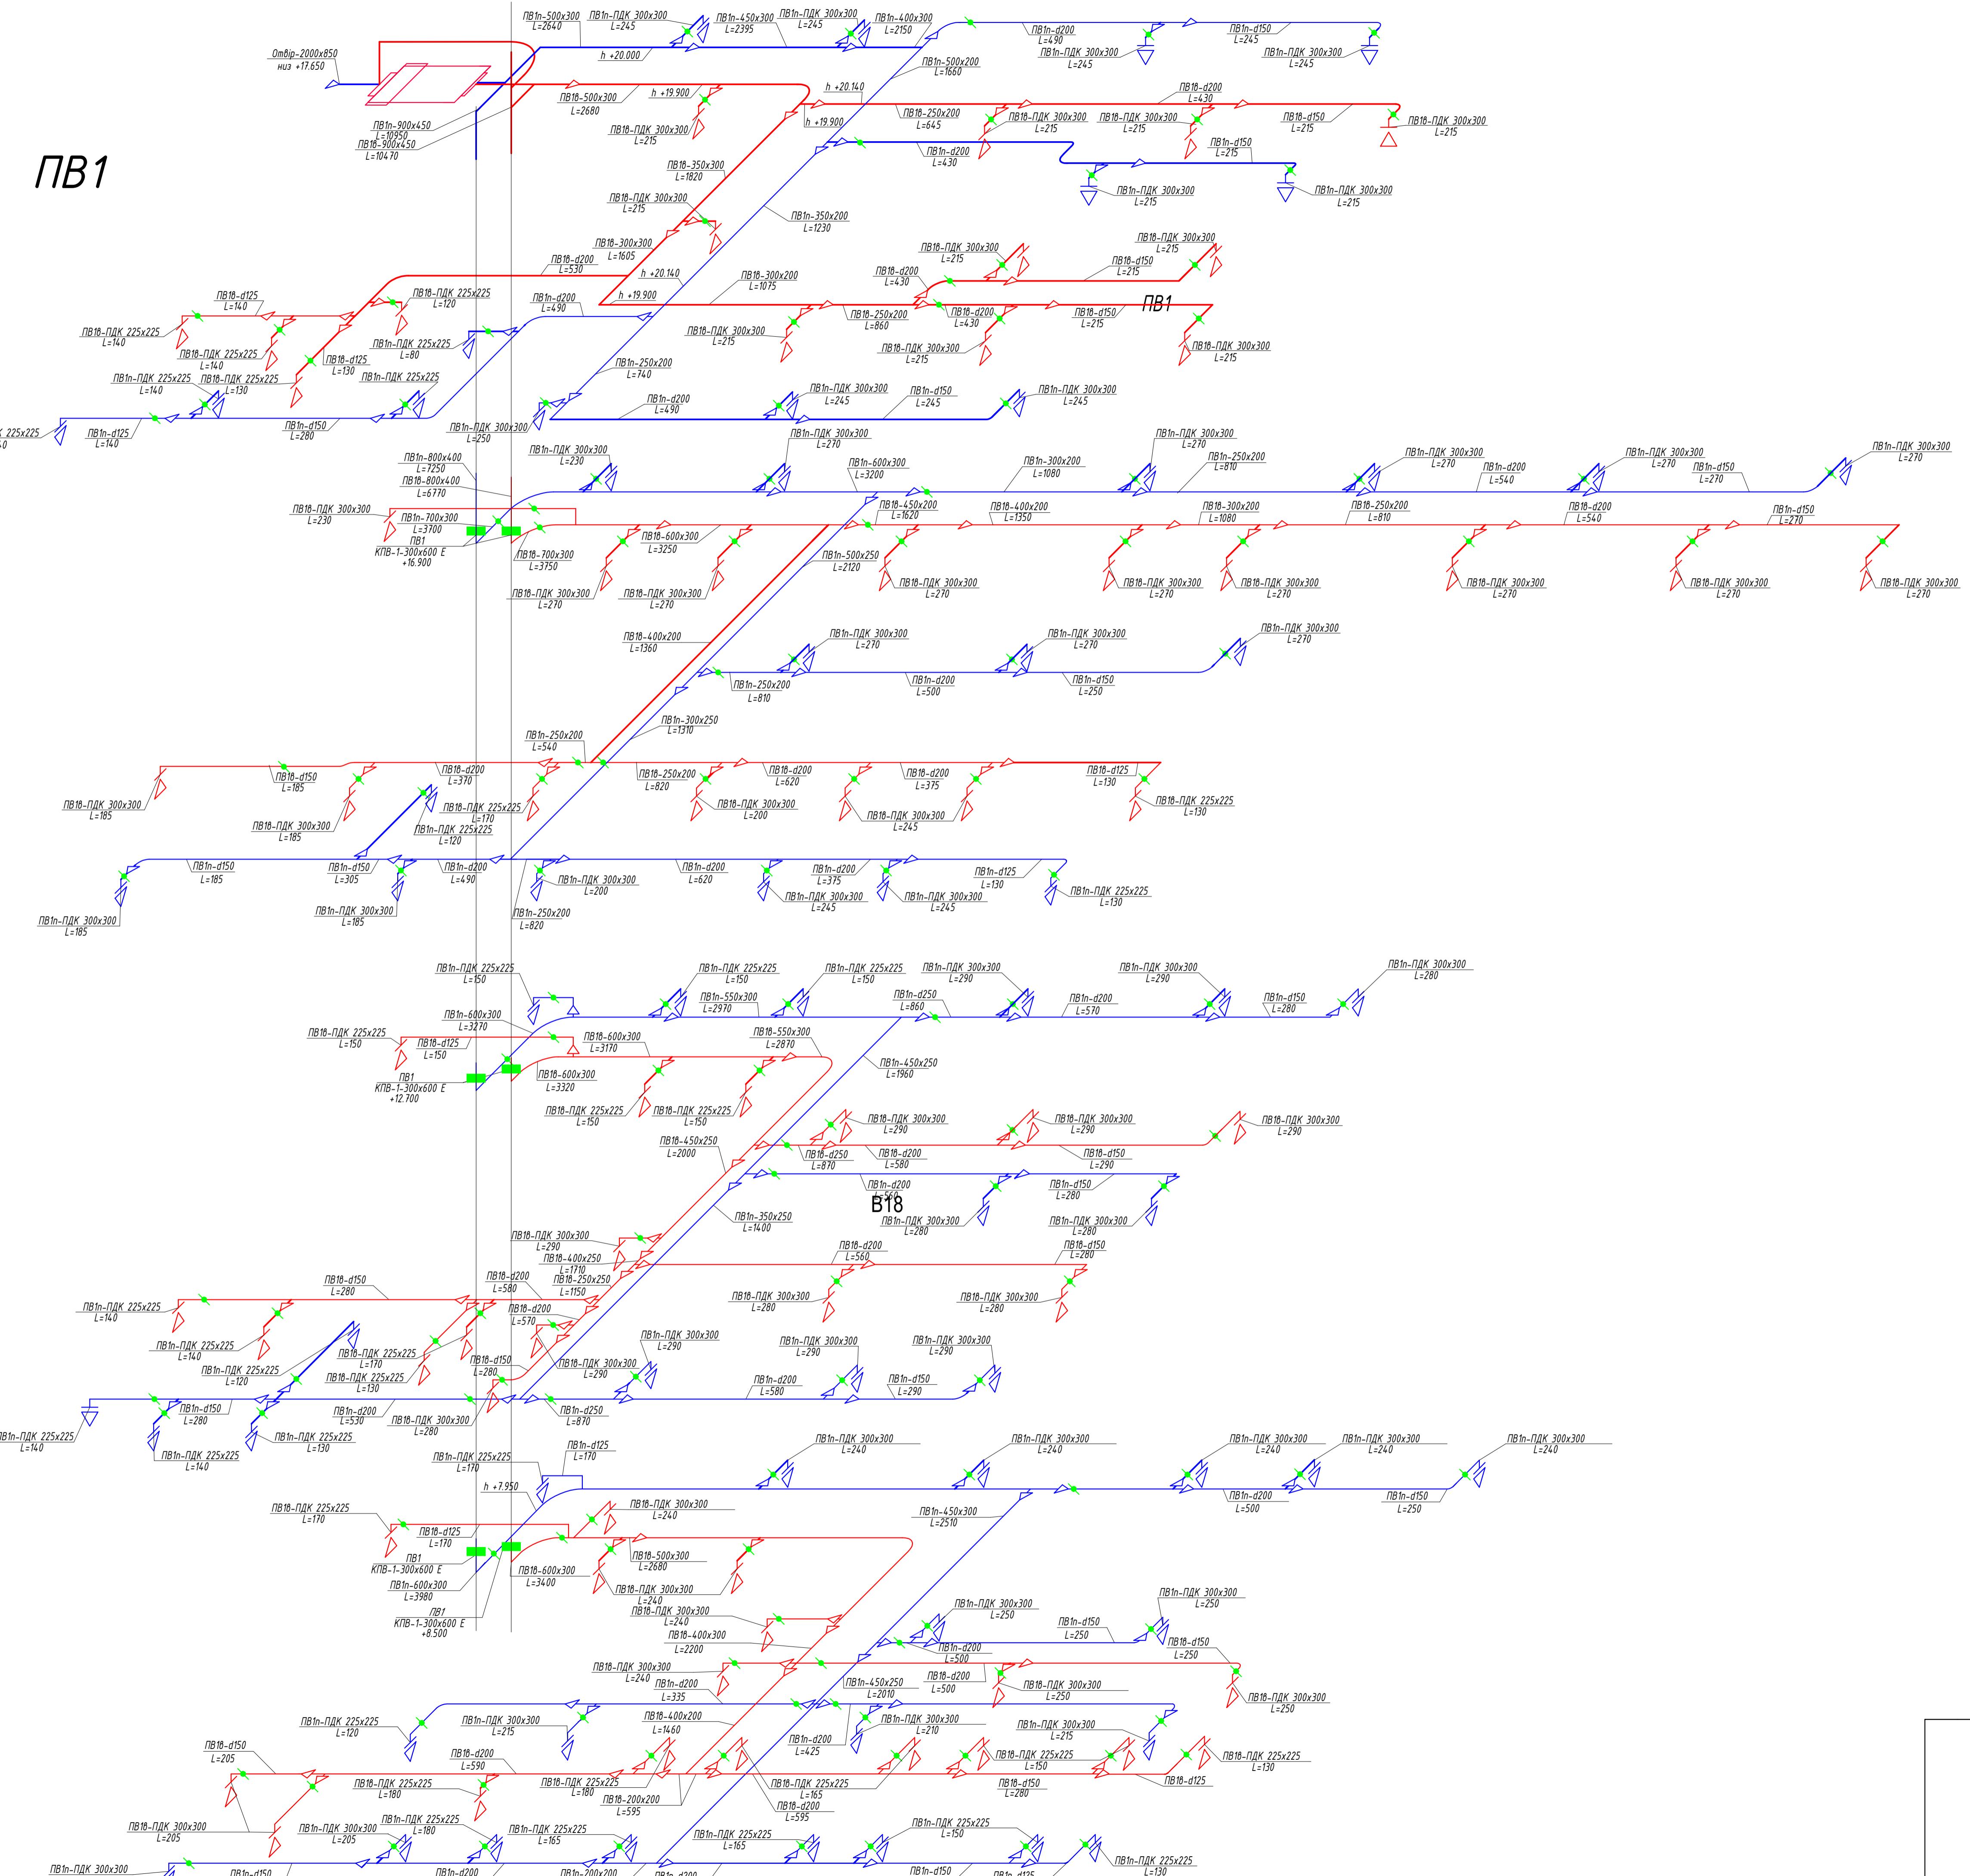

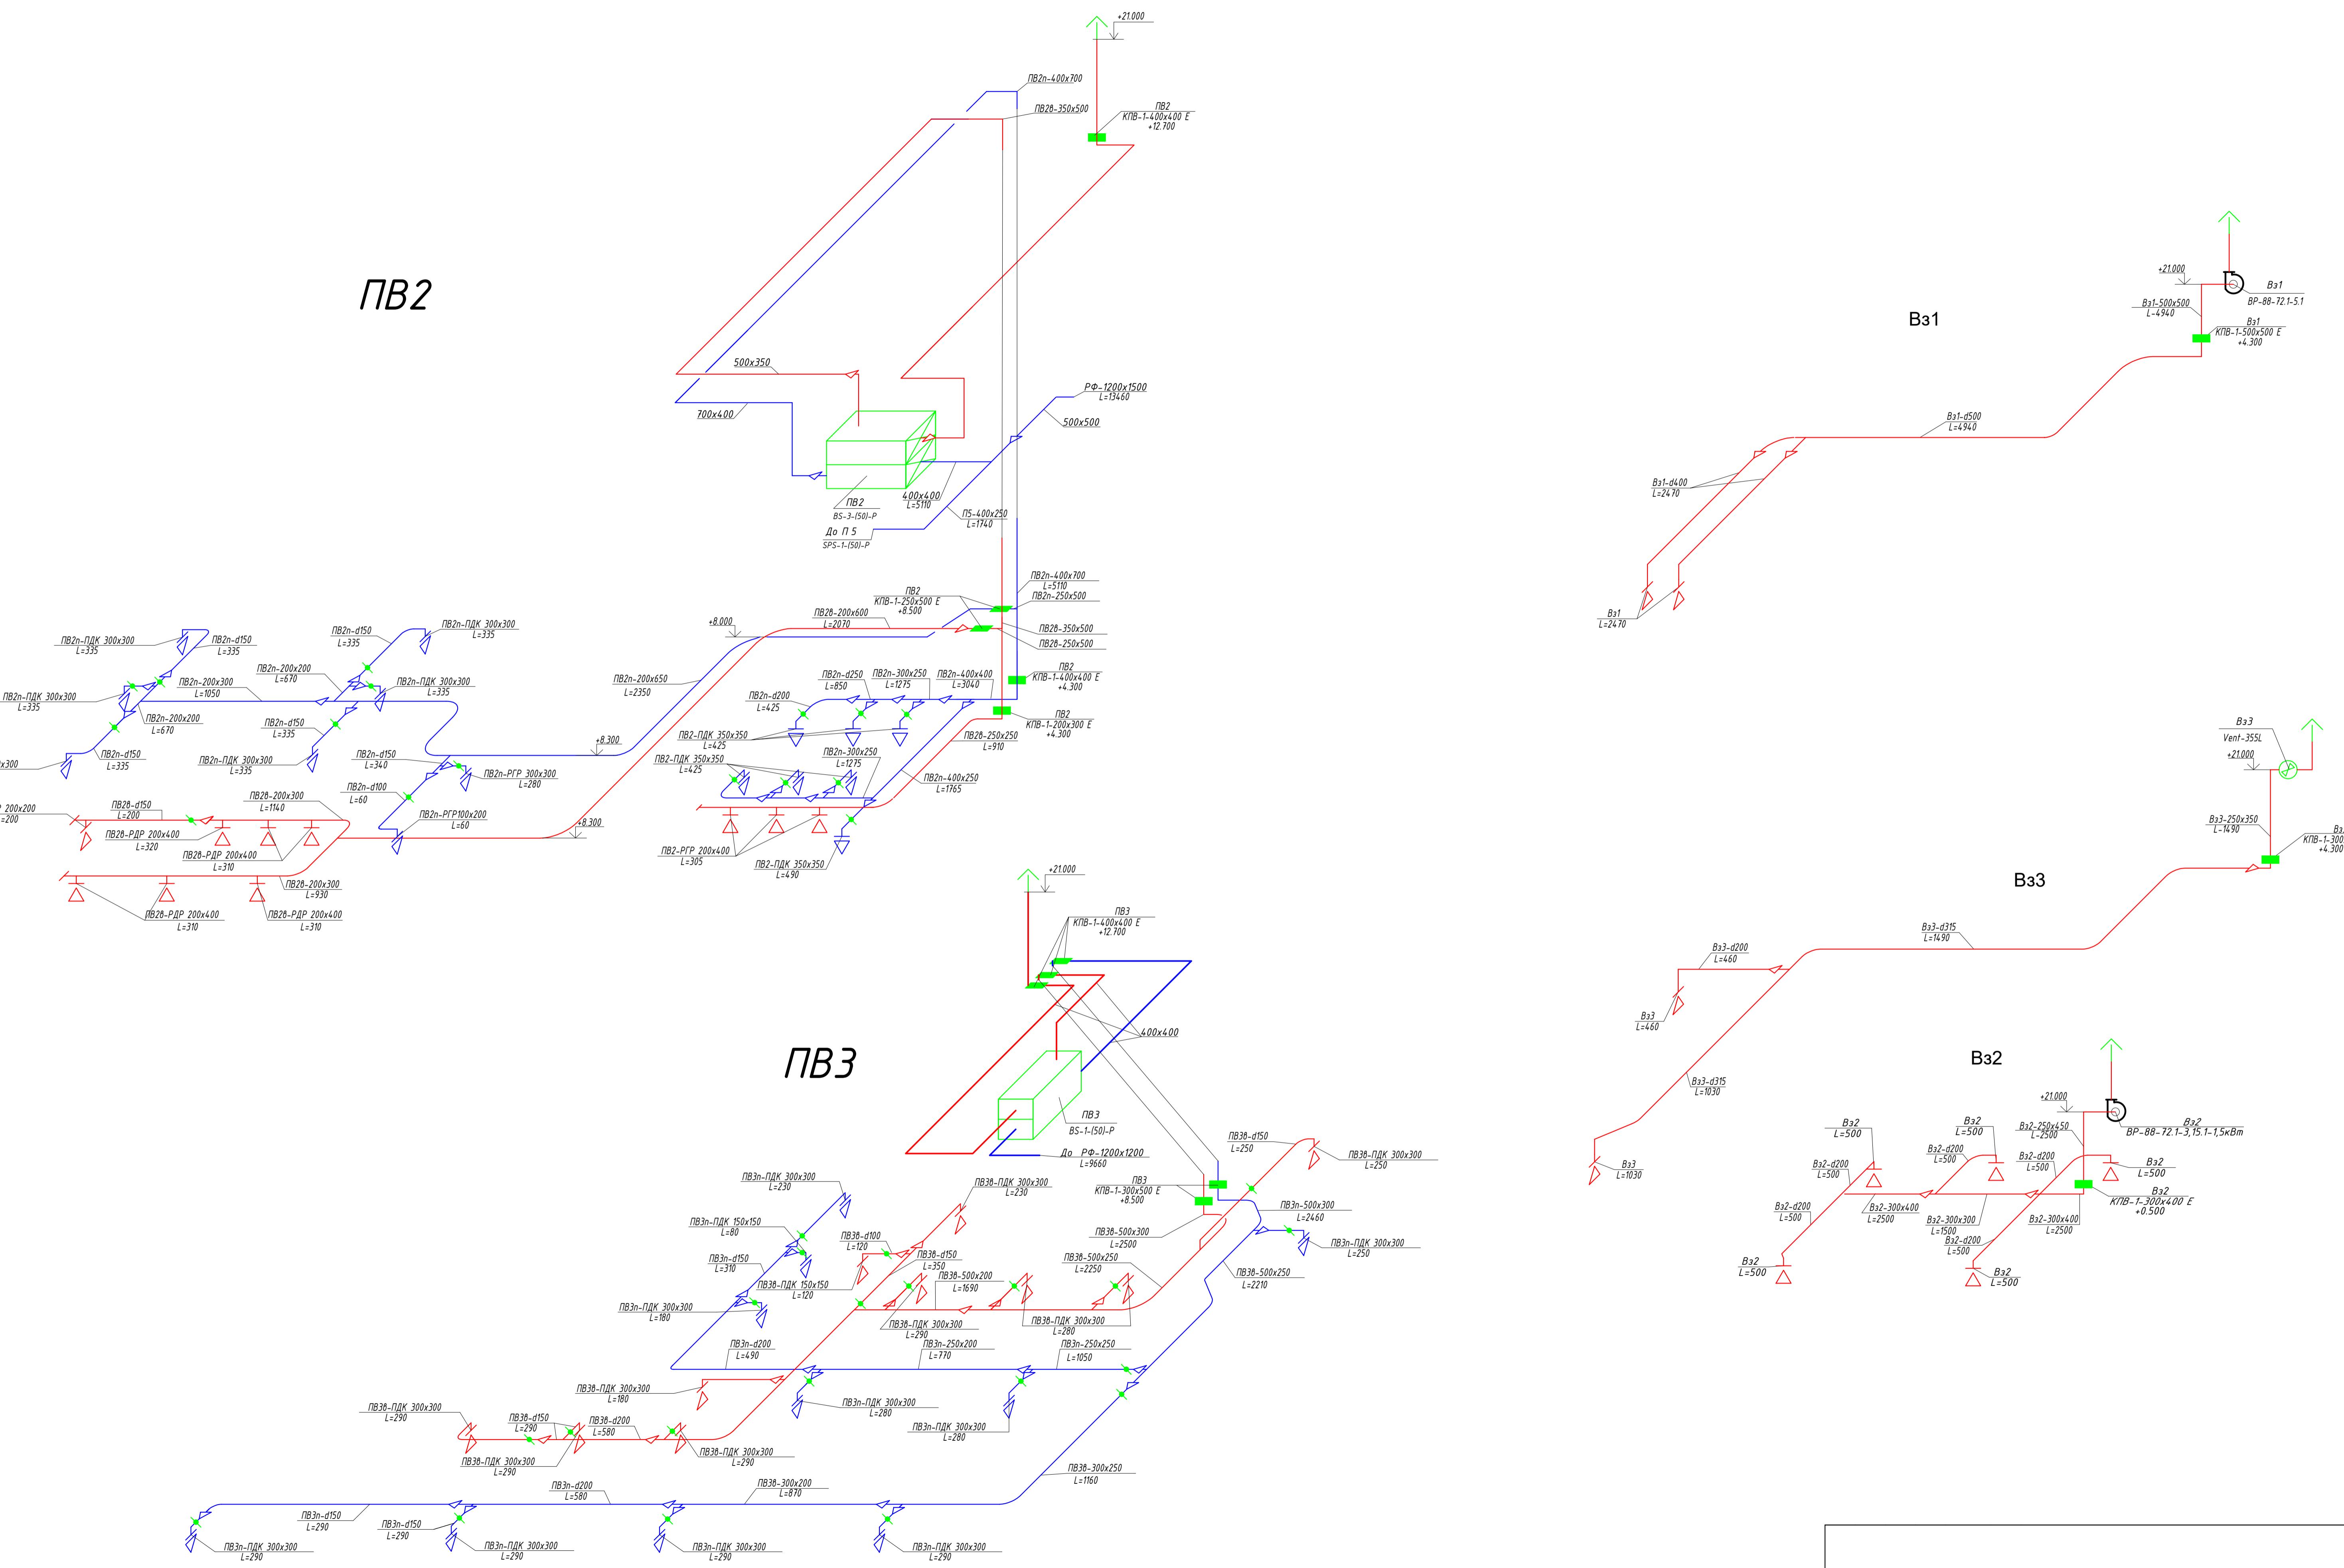


ІНВ. № ориг.	Підпись дата	Зам. інв. №

ПВ4

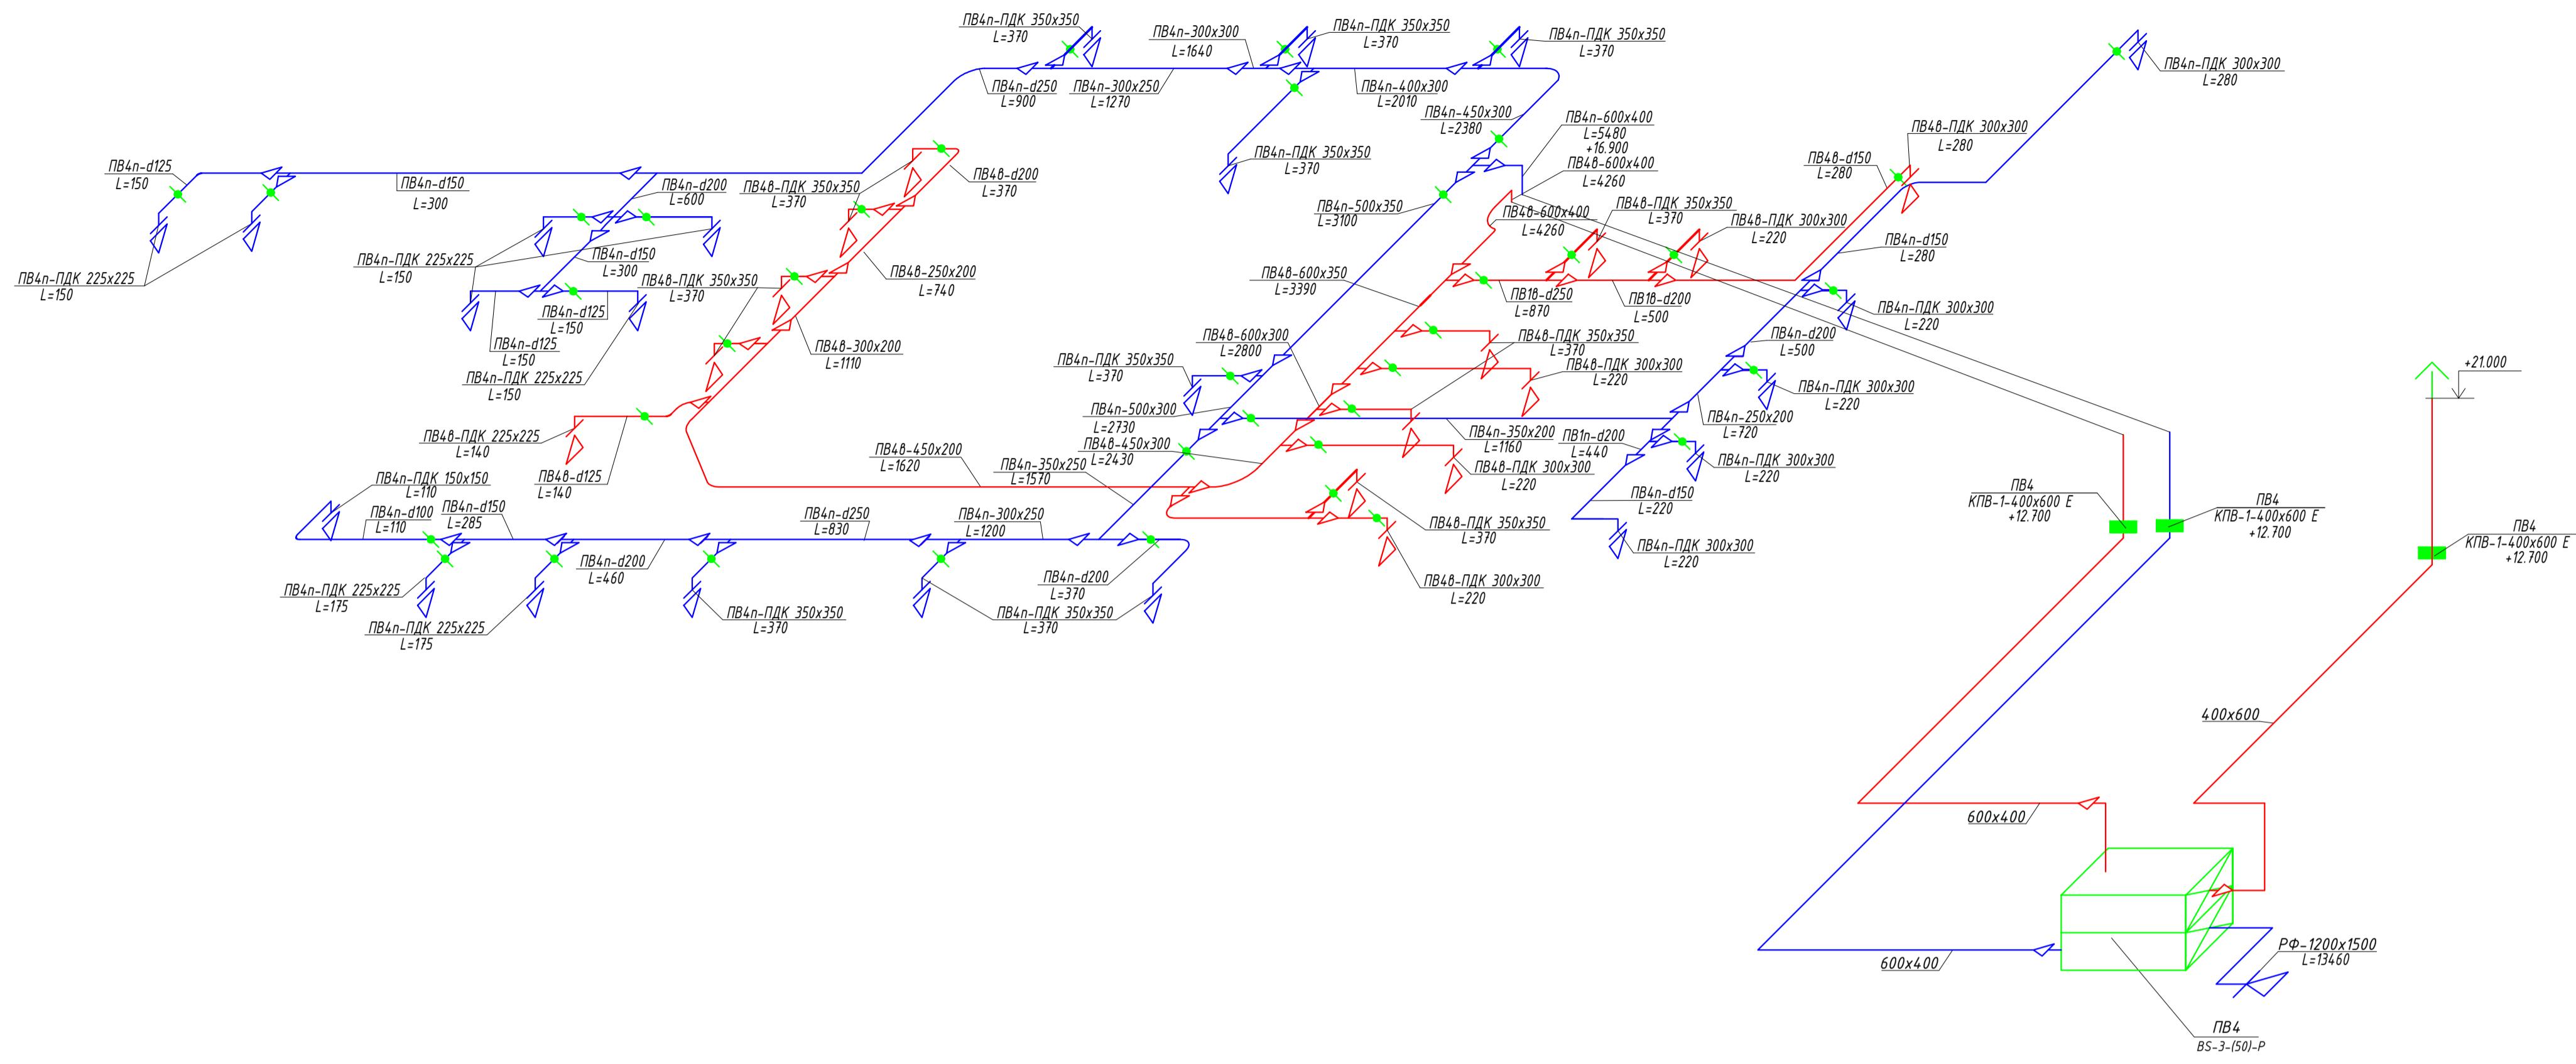


ПВ5

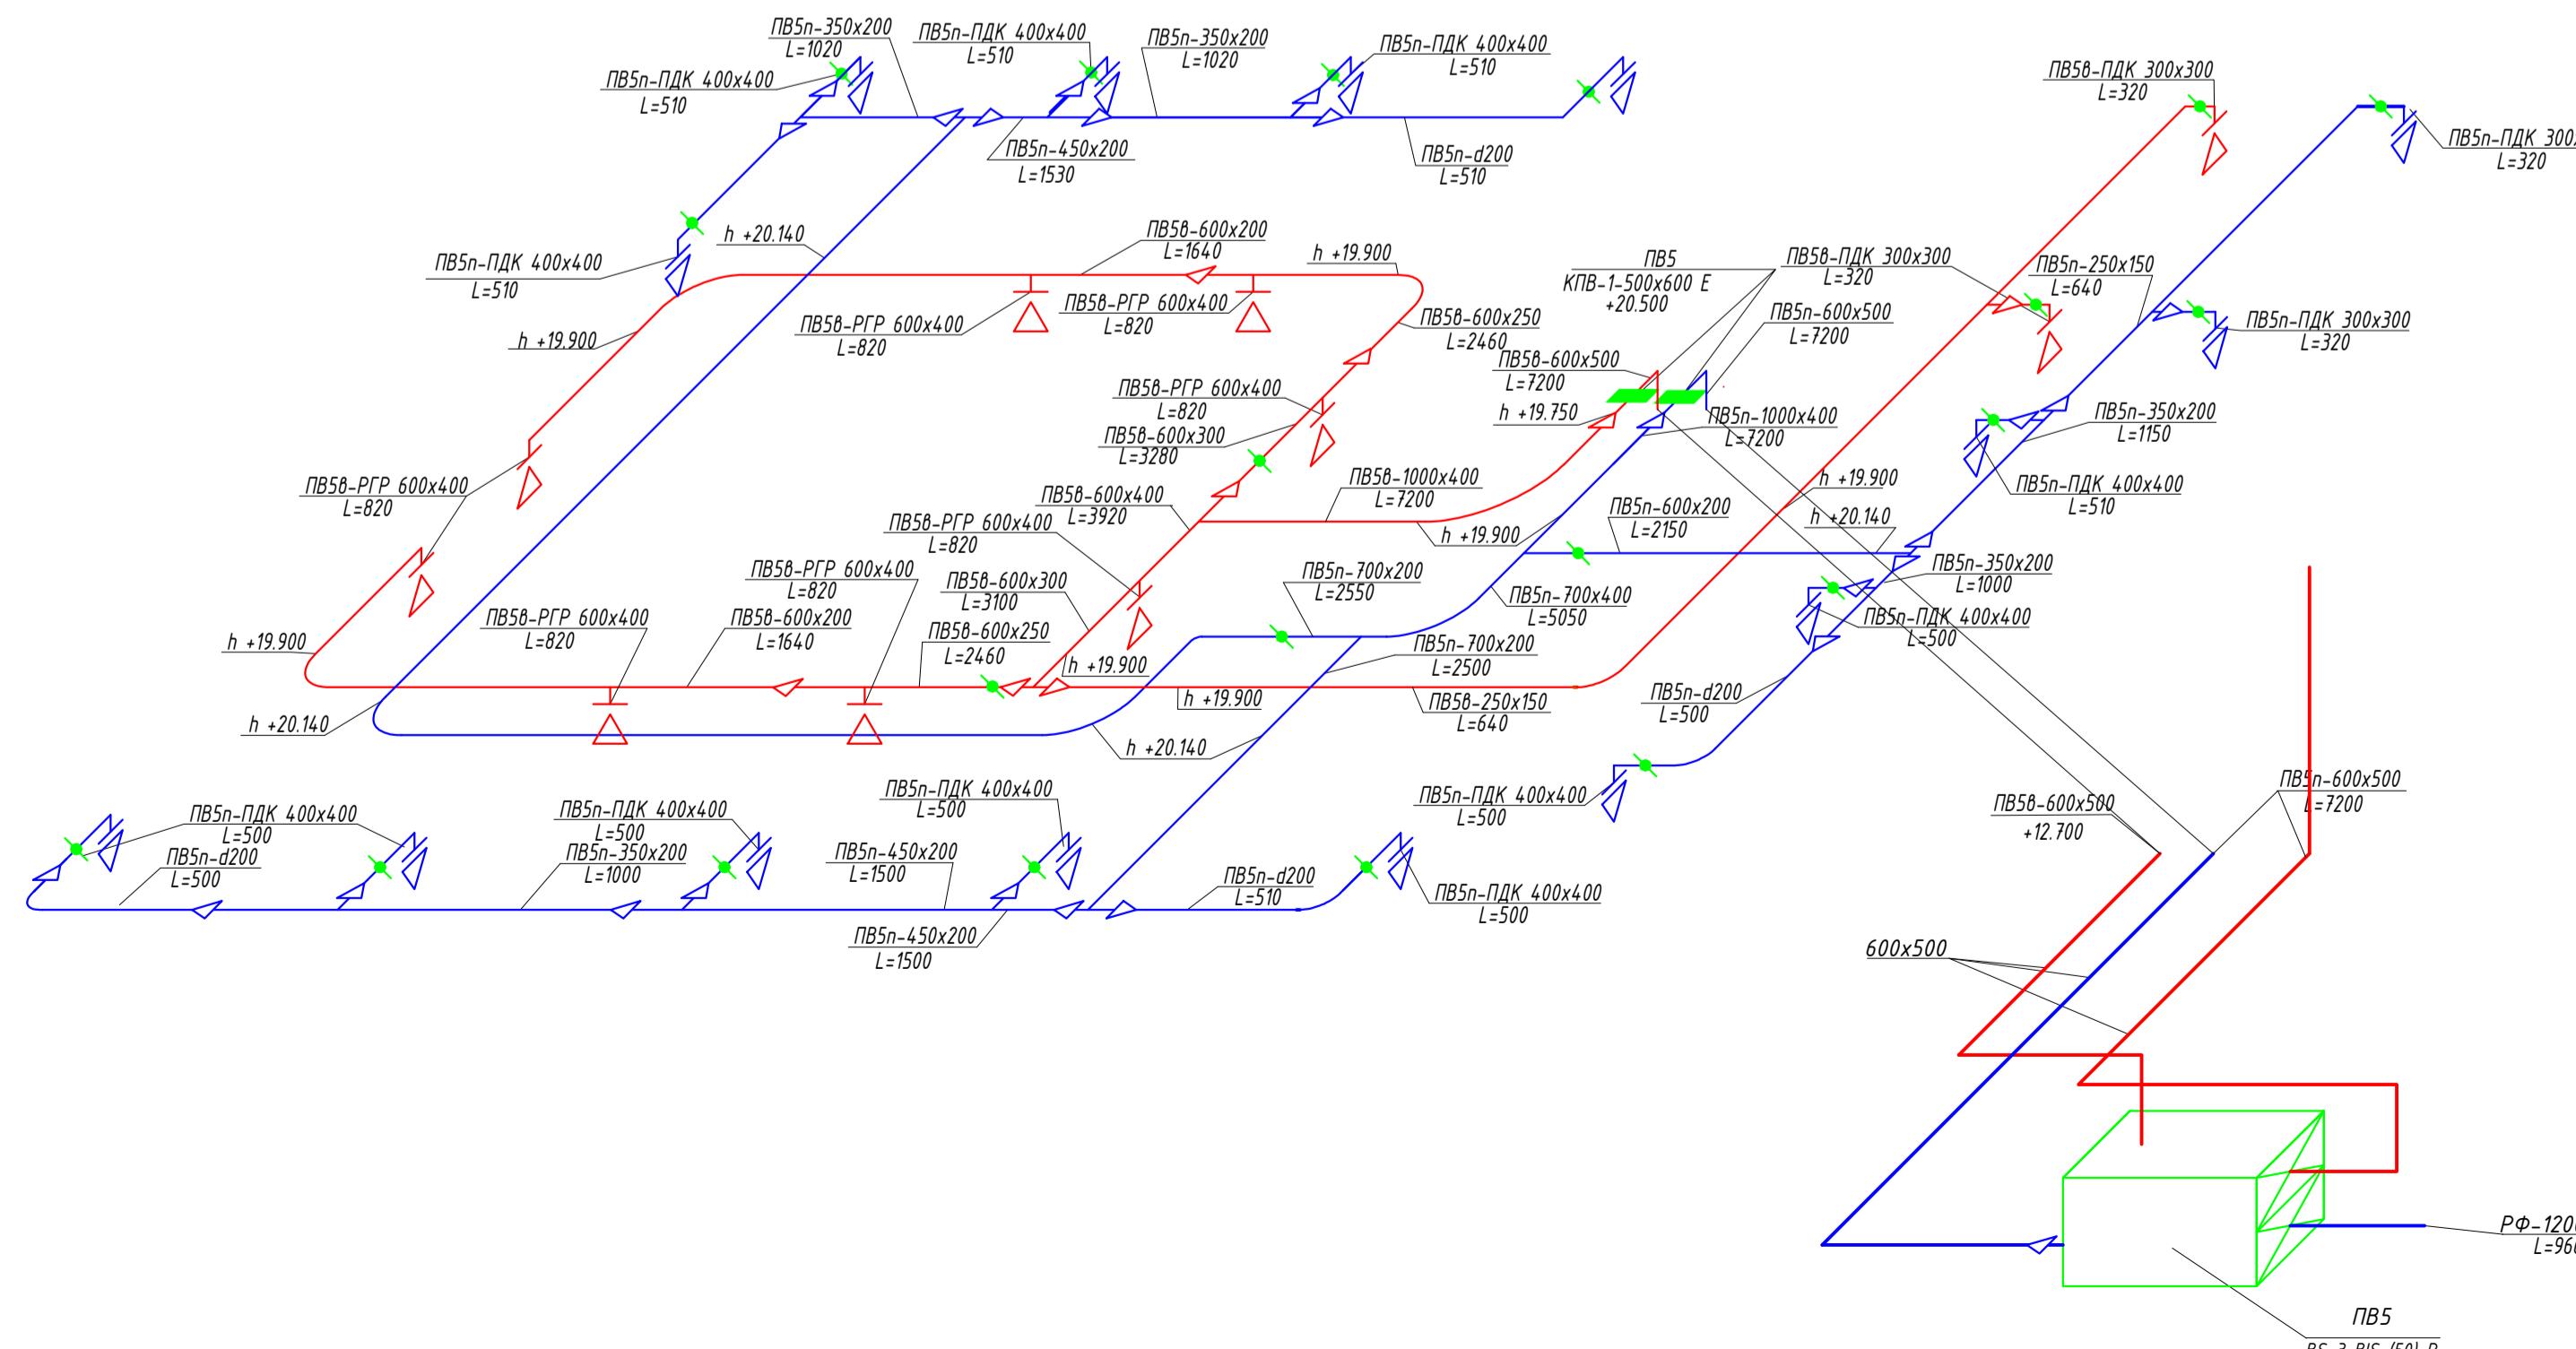


۷۳


π_1, π_7

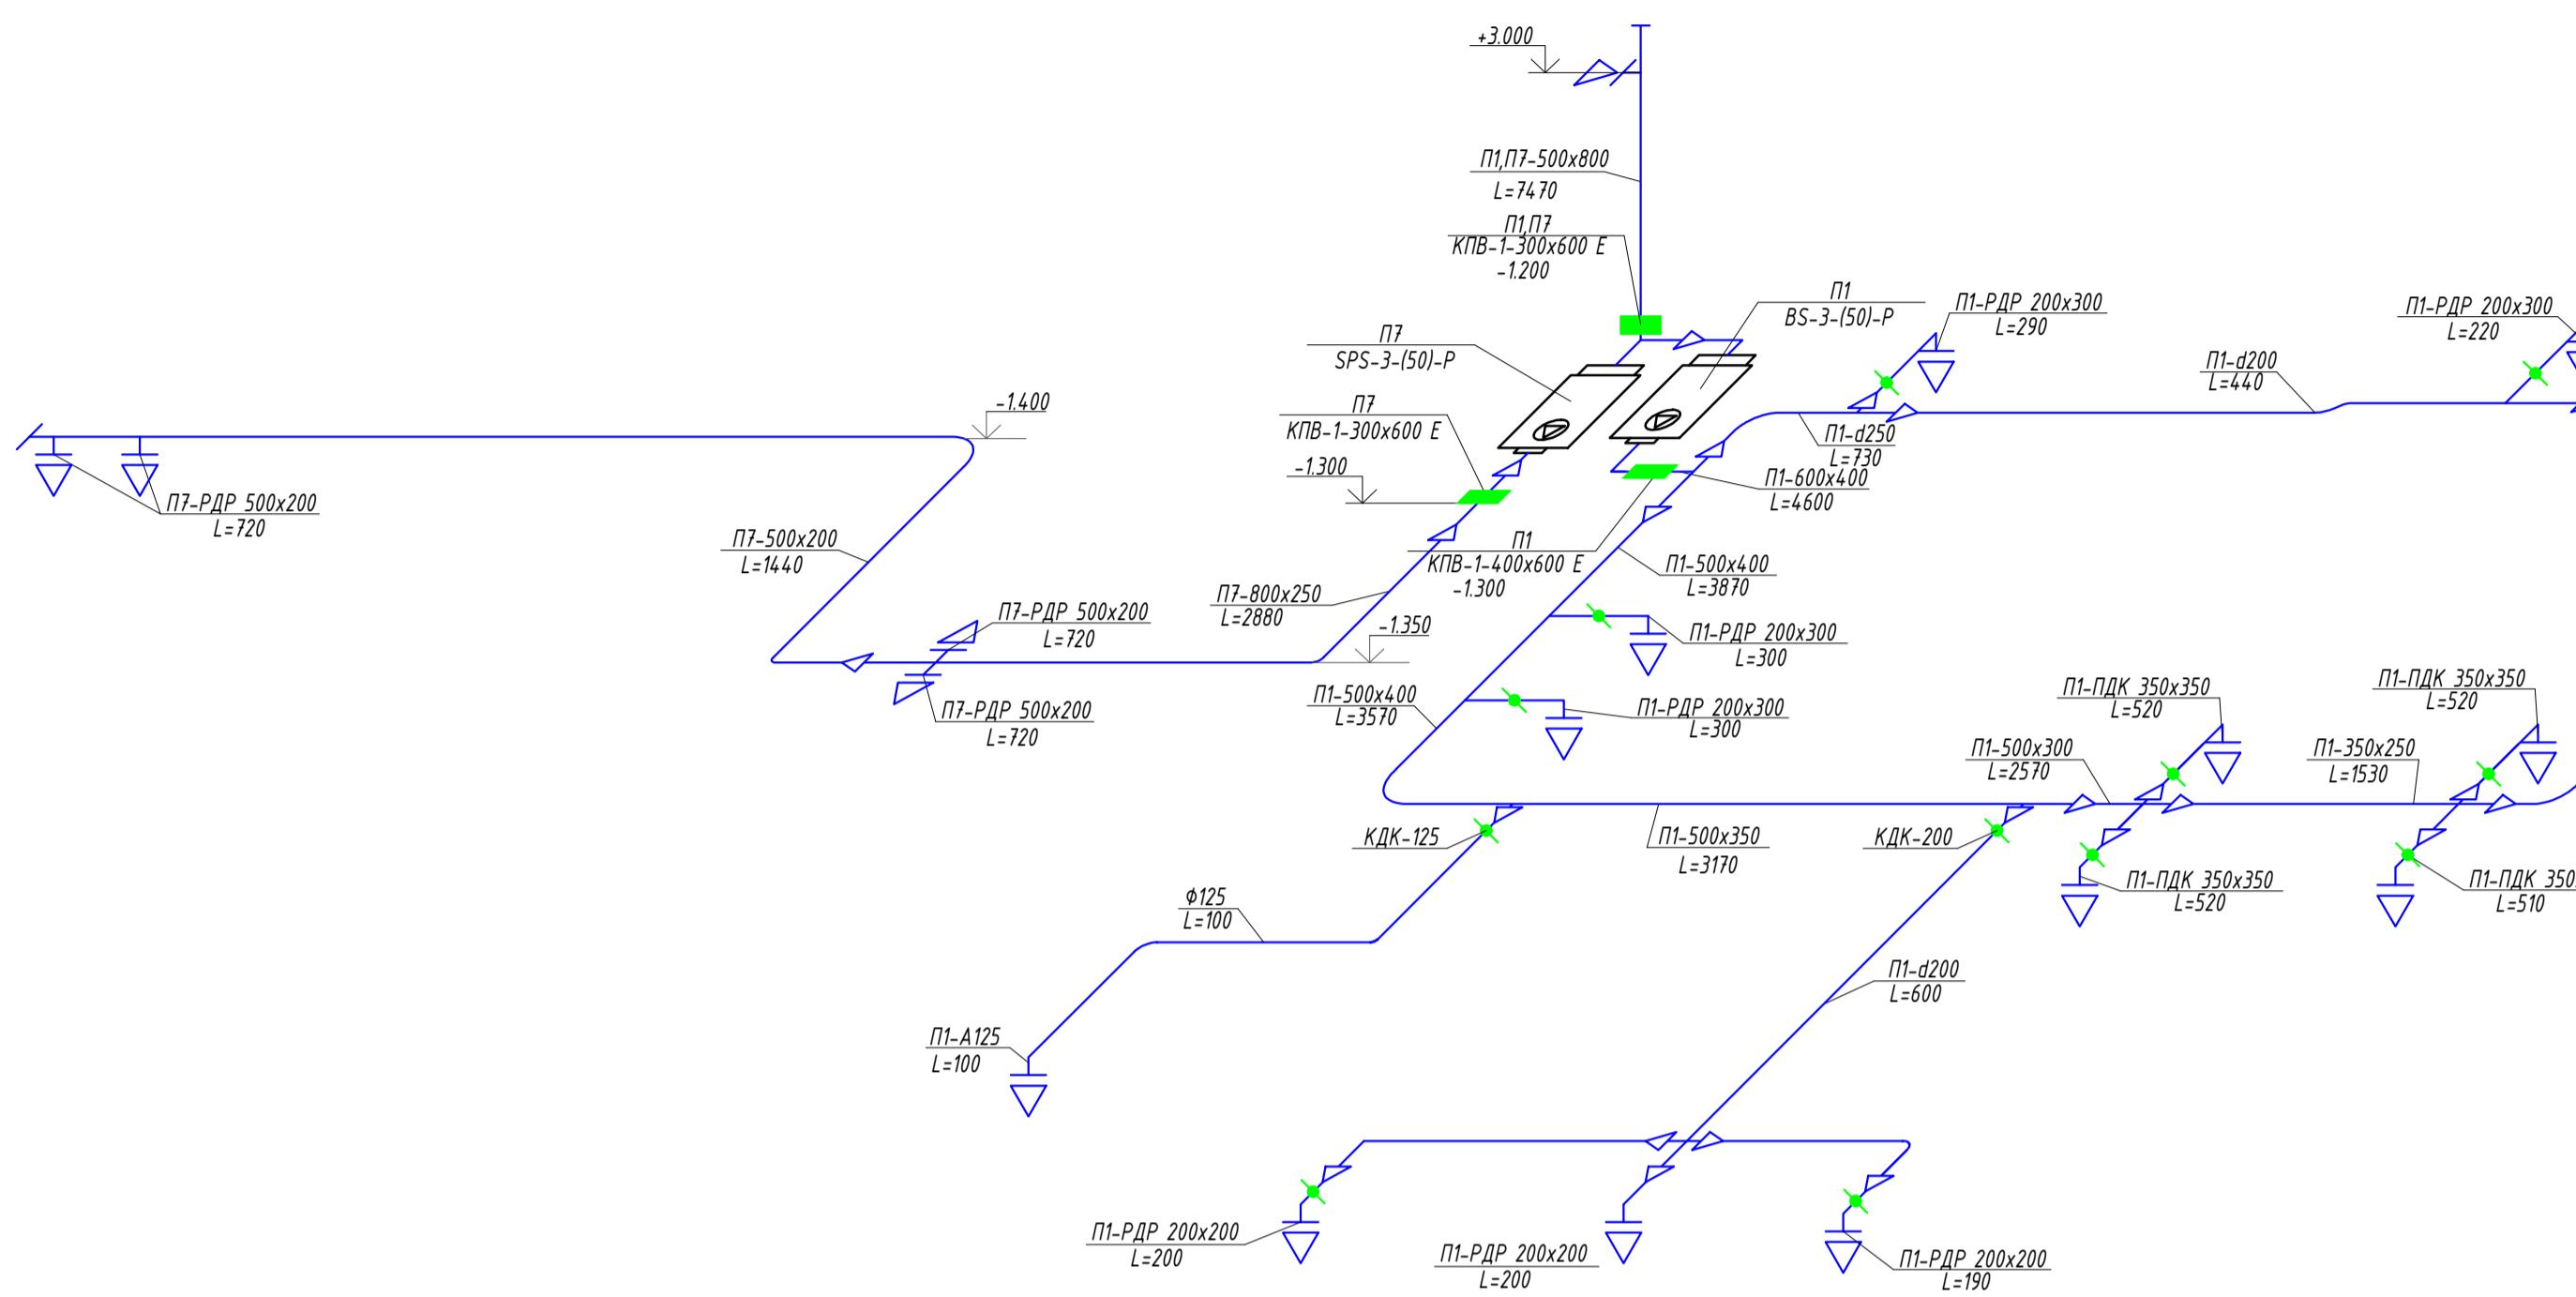


π2

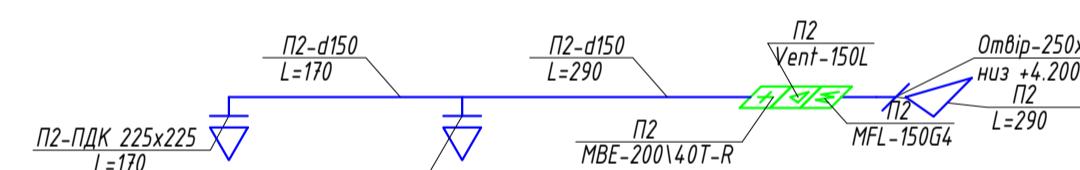


n5

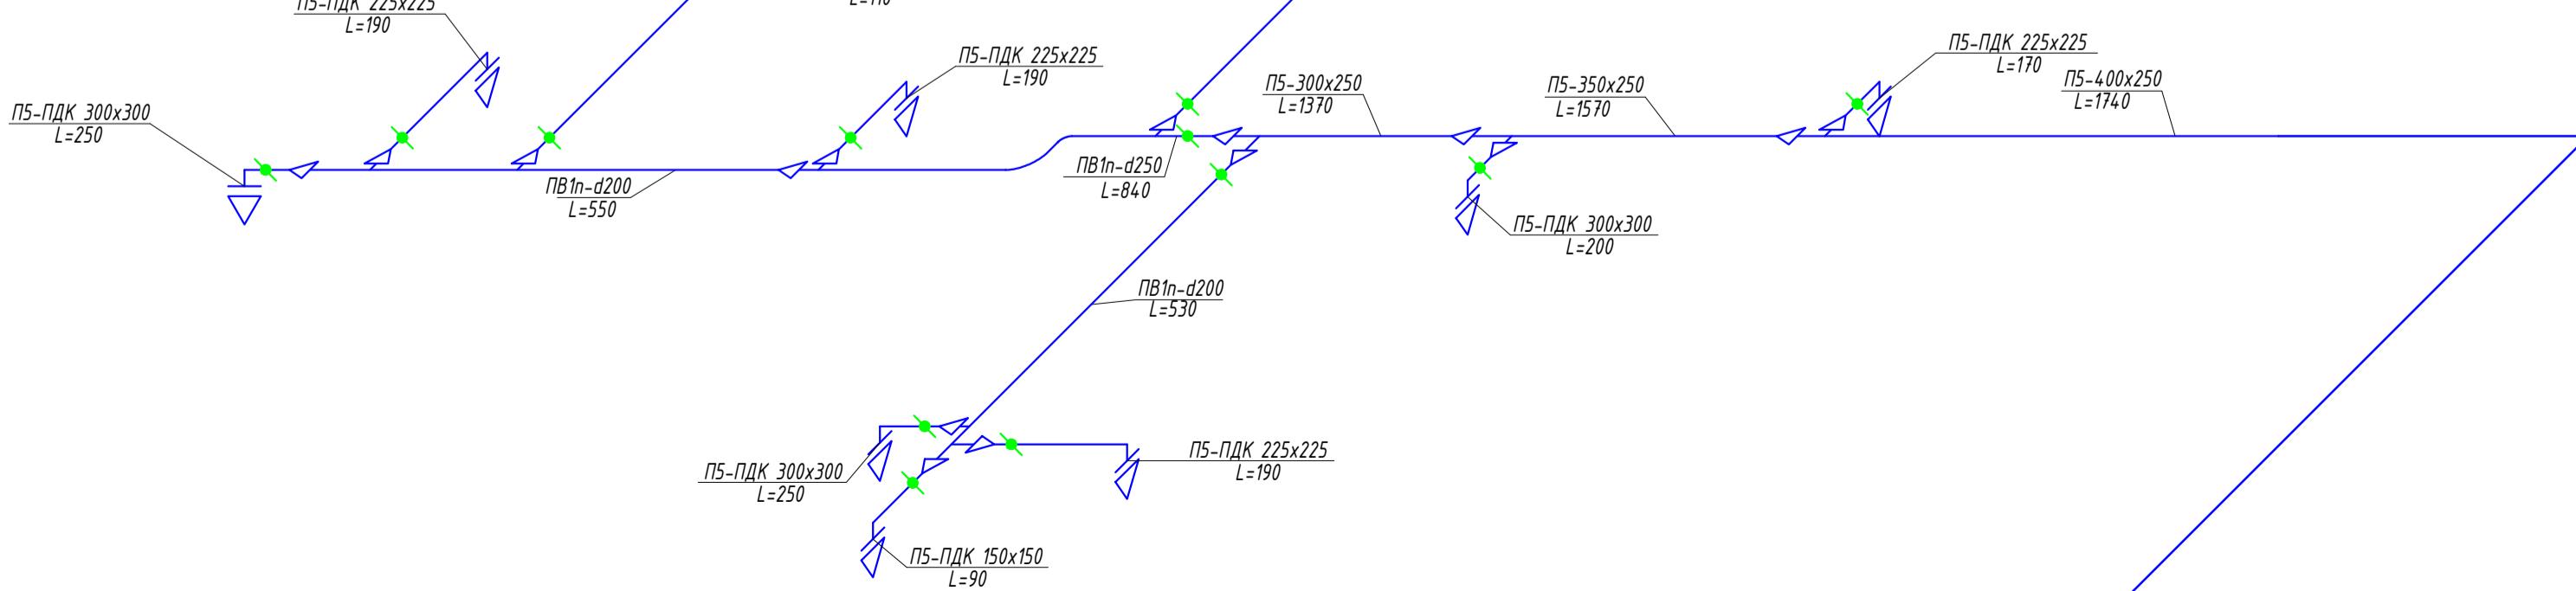


πε

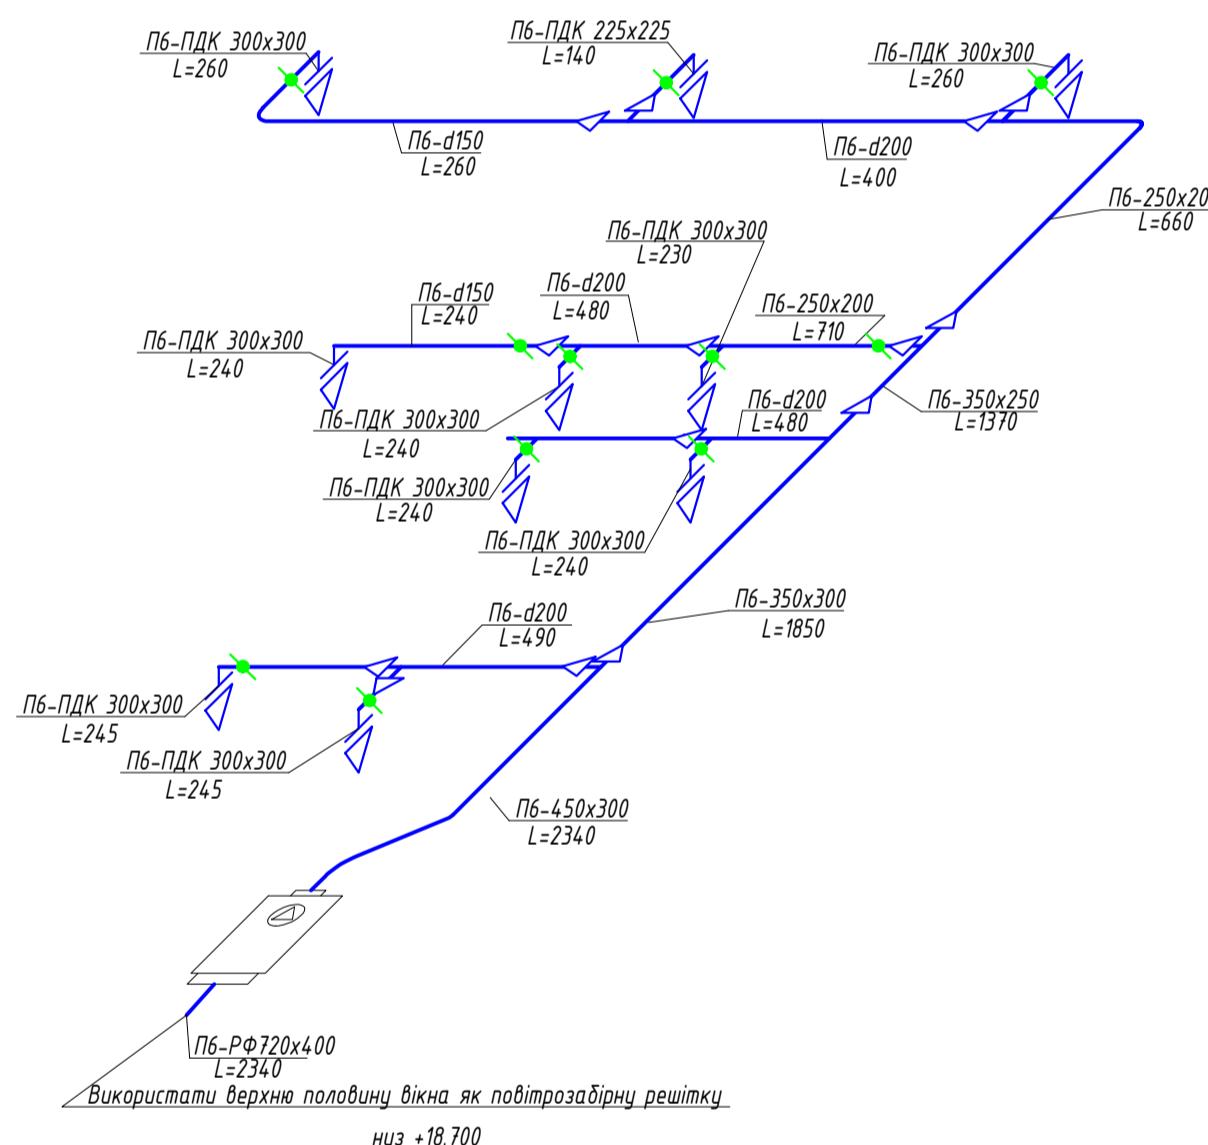


۷۴

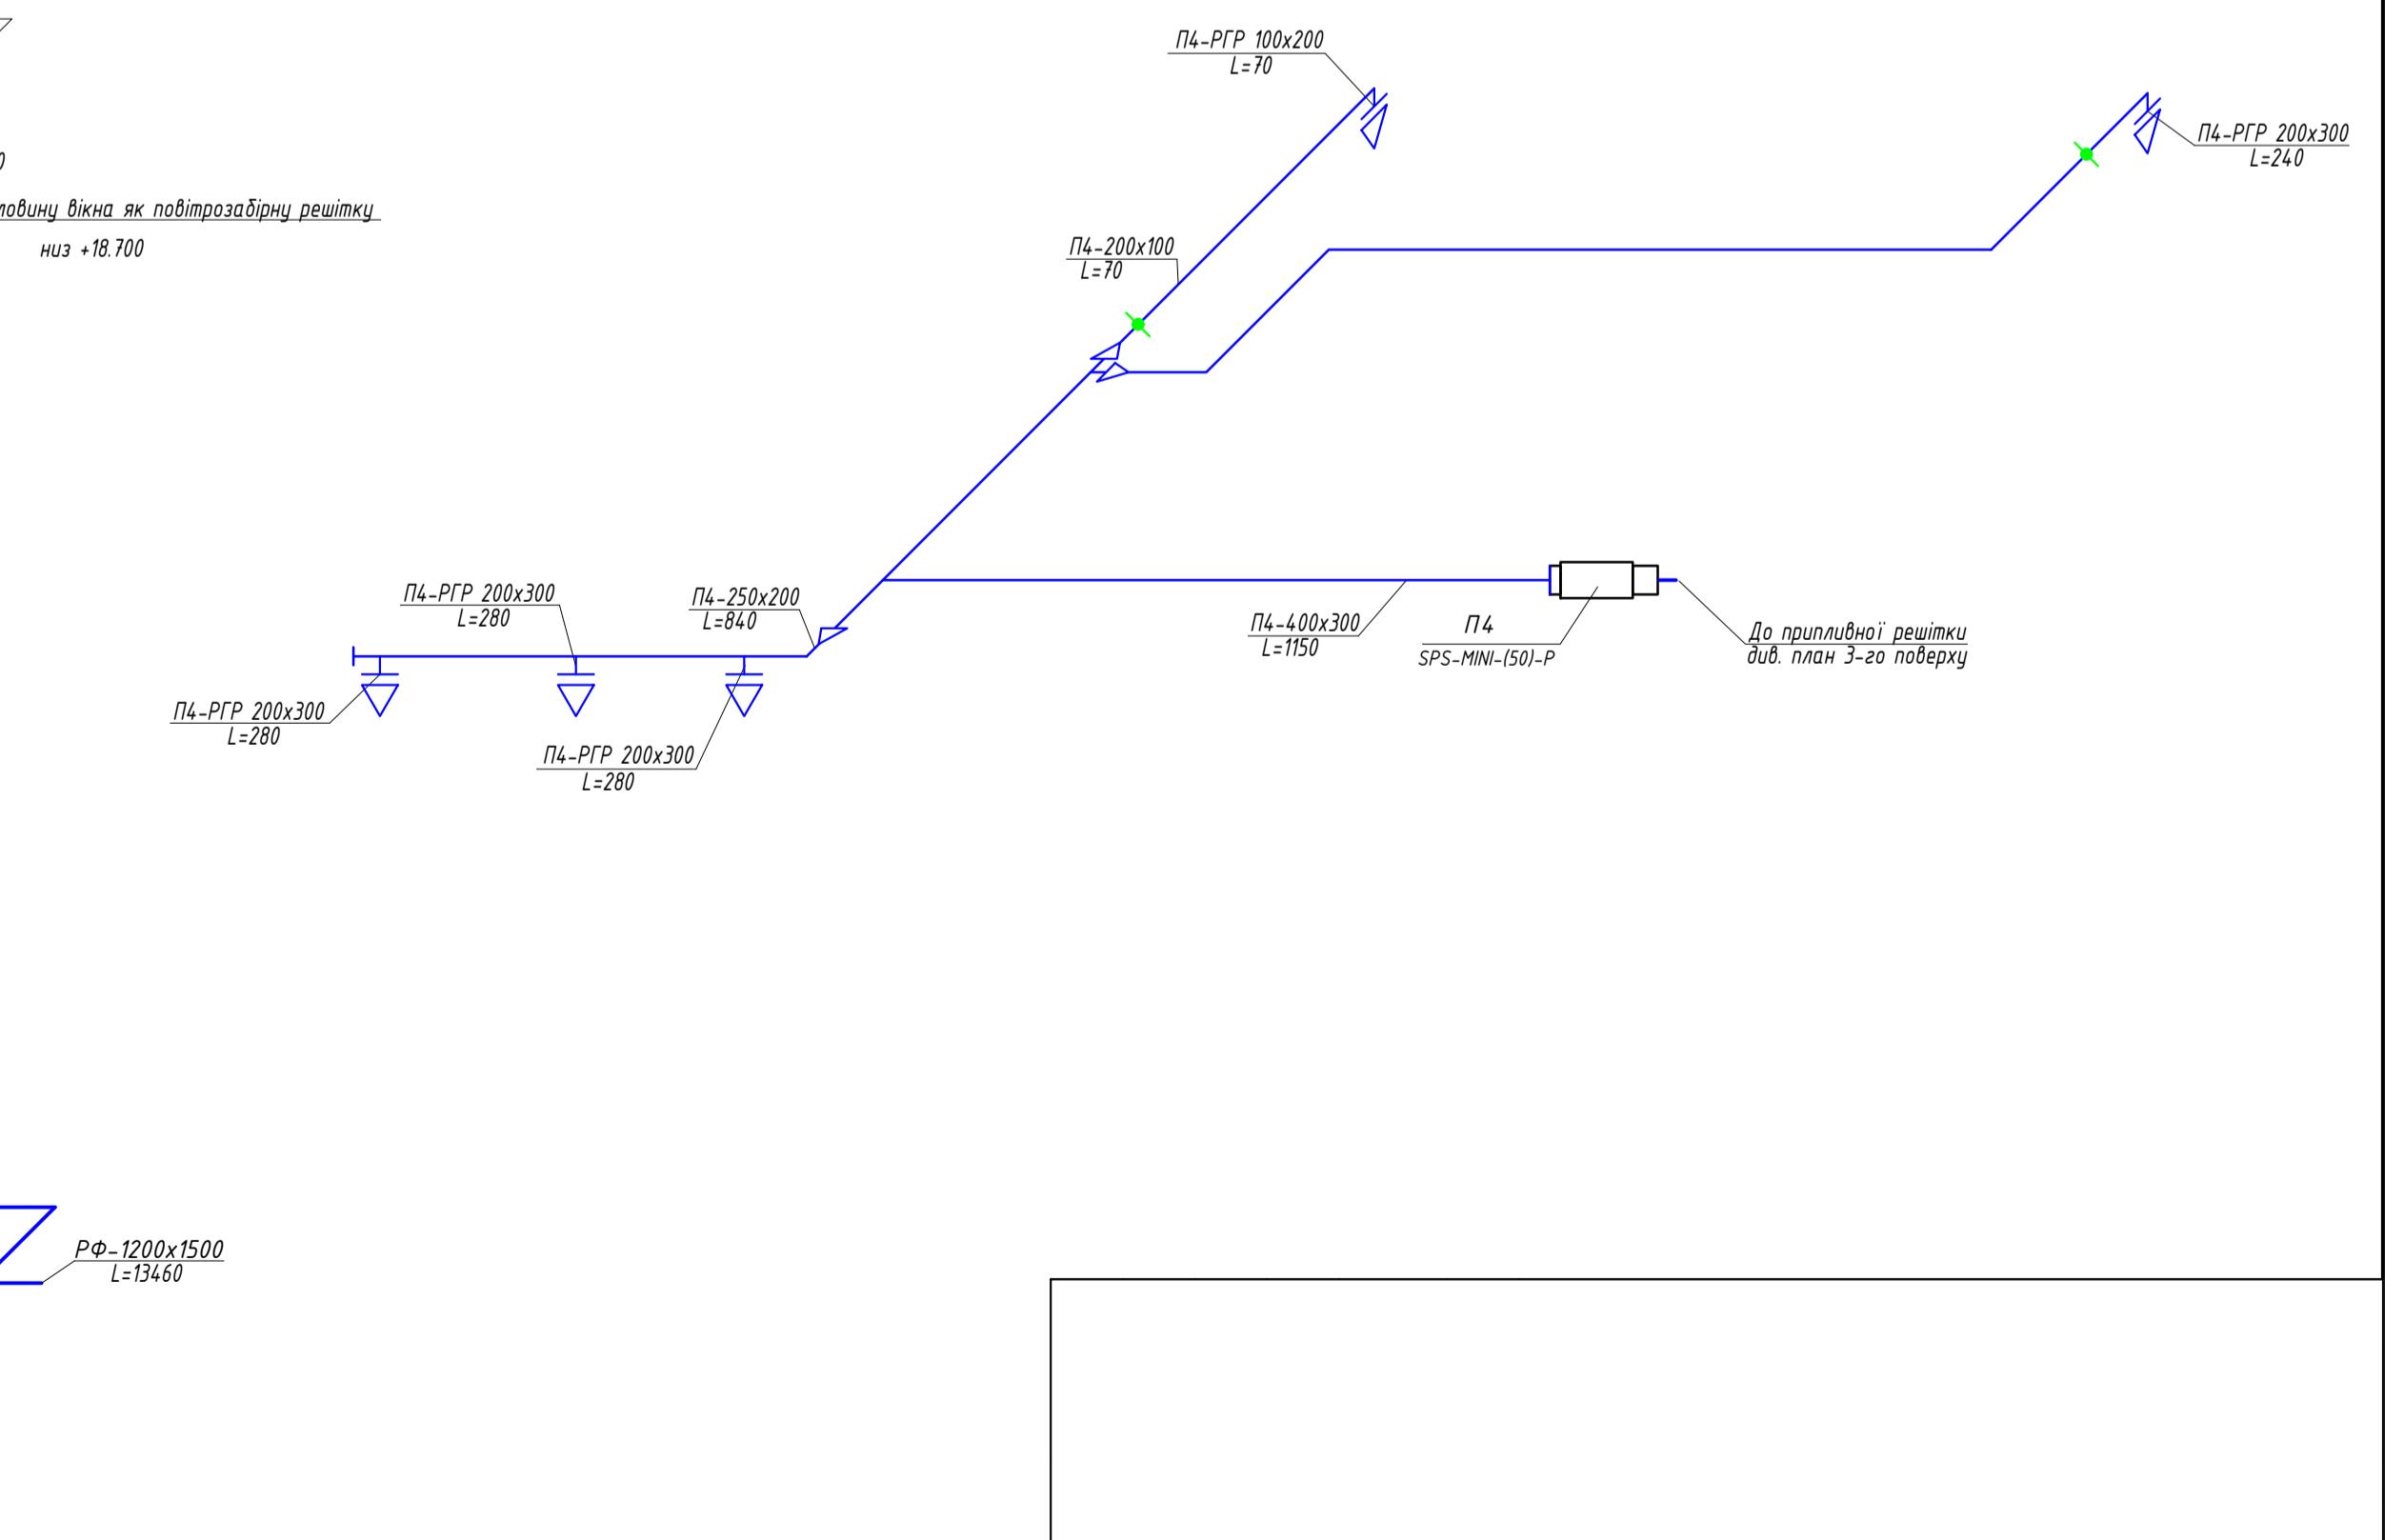



ІНВ. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №
--------------	---------------	-------------

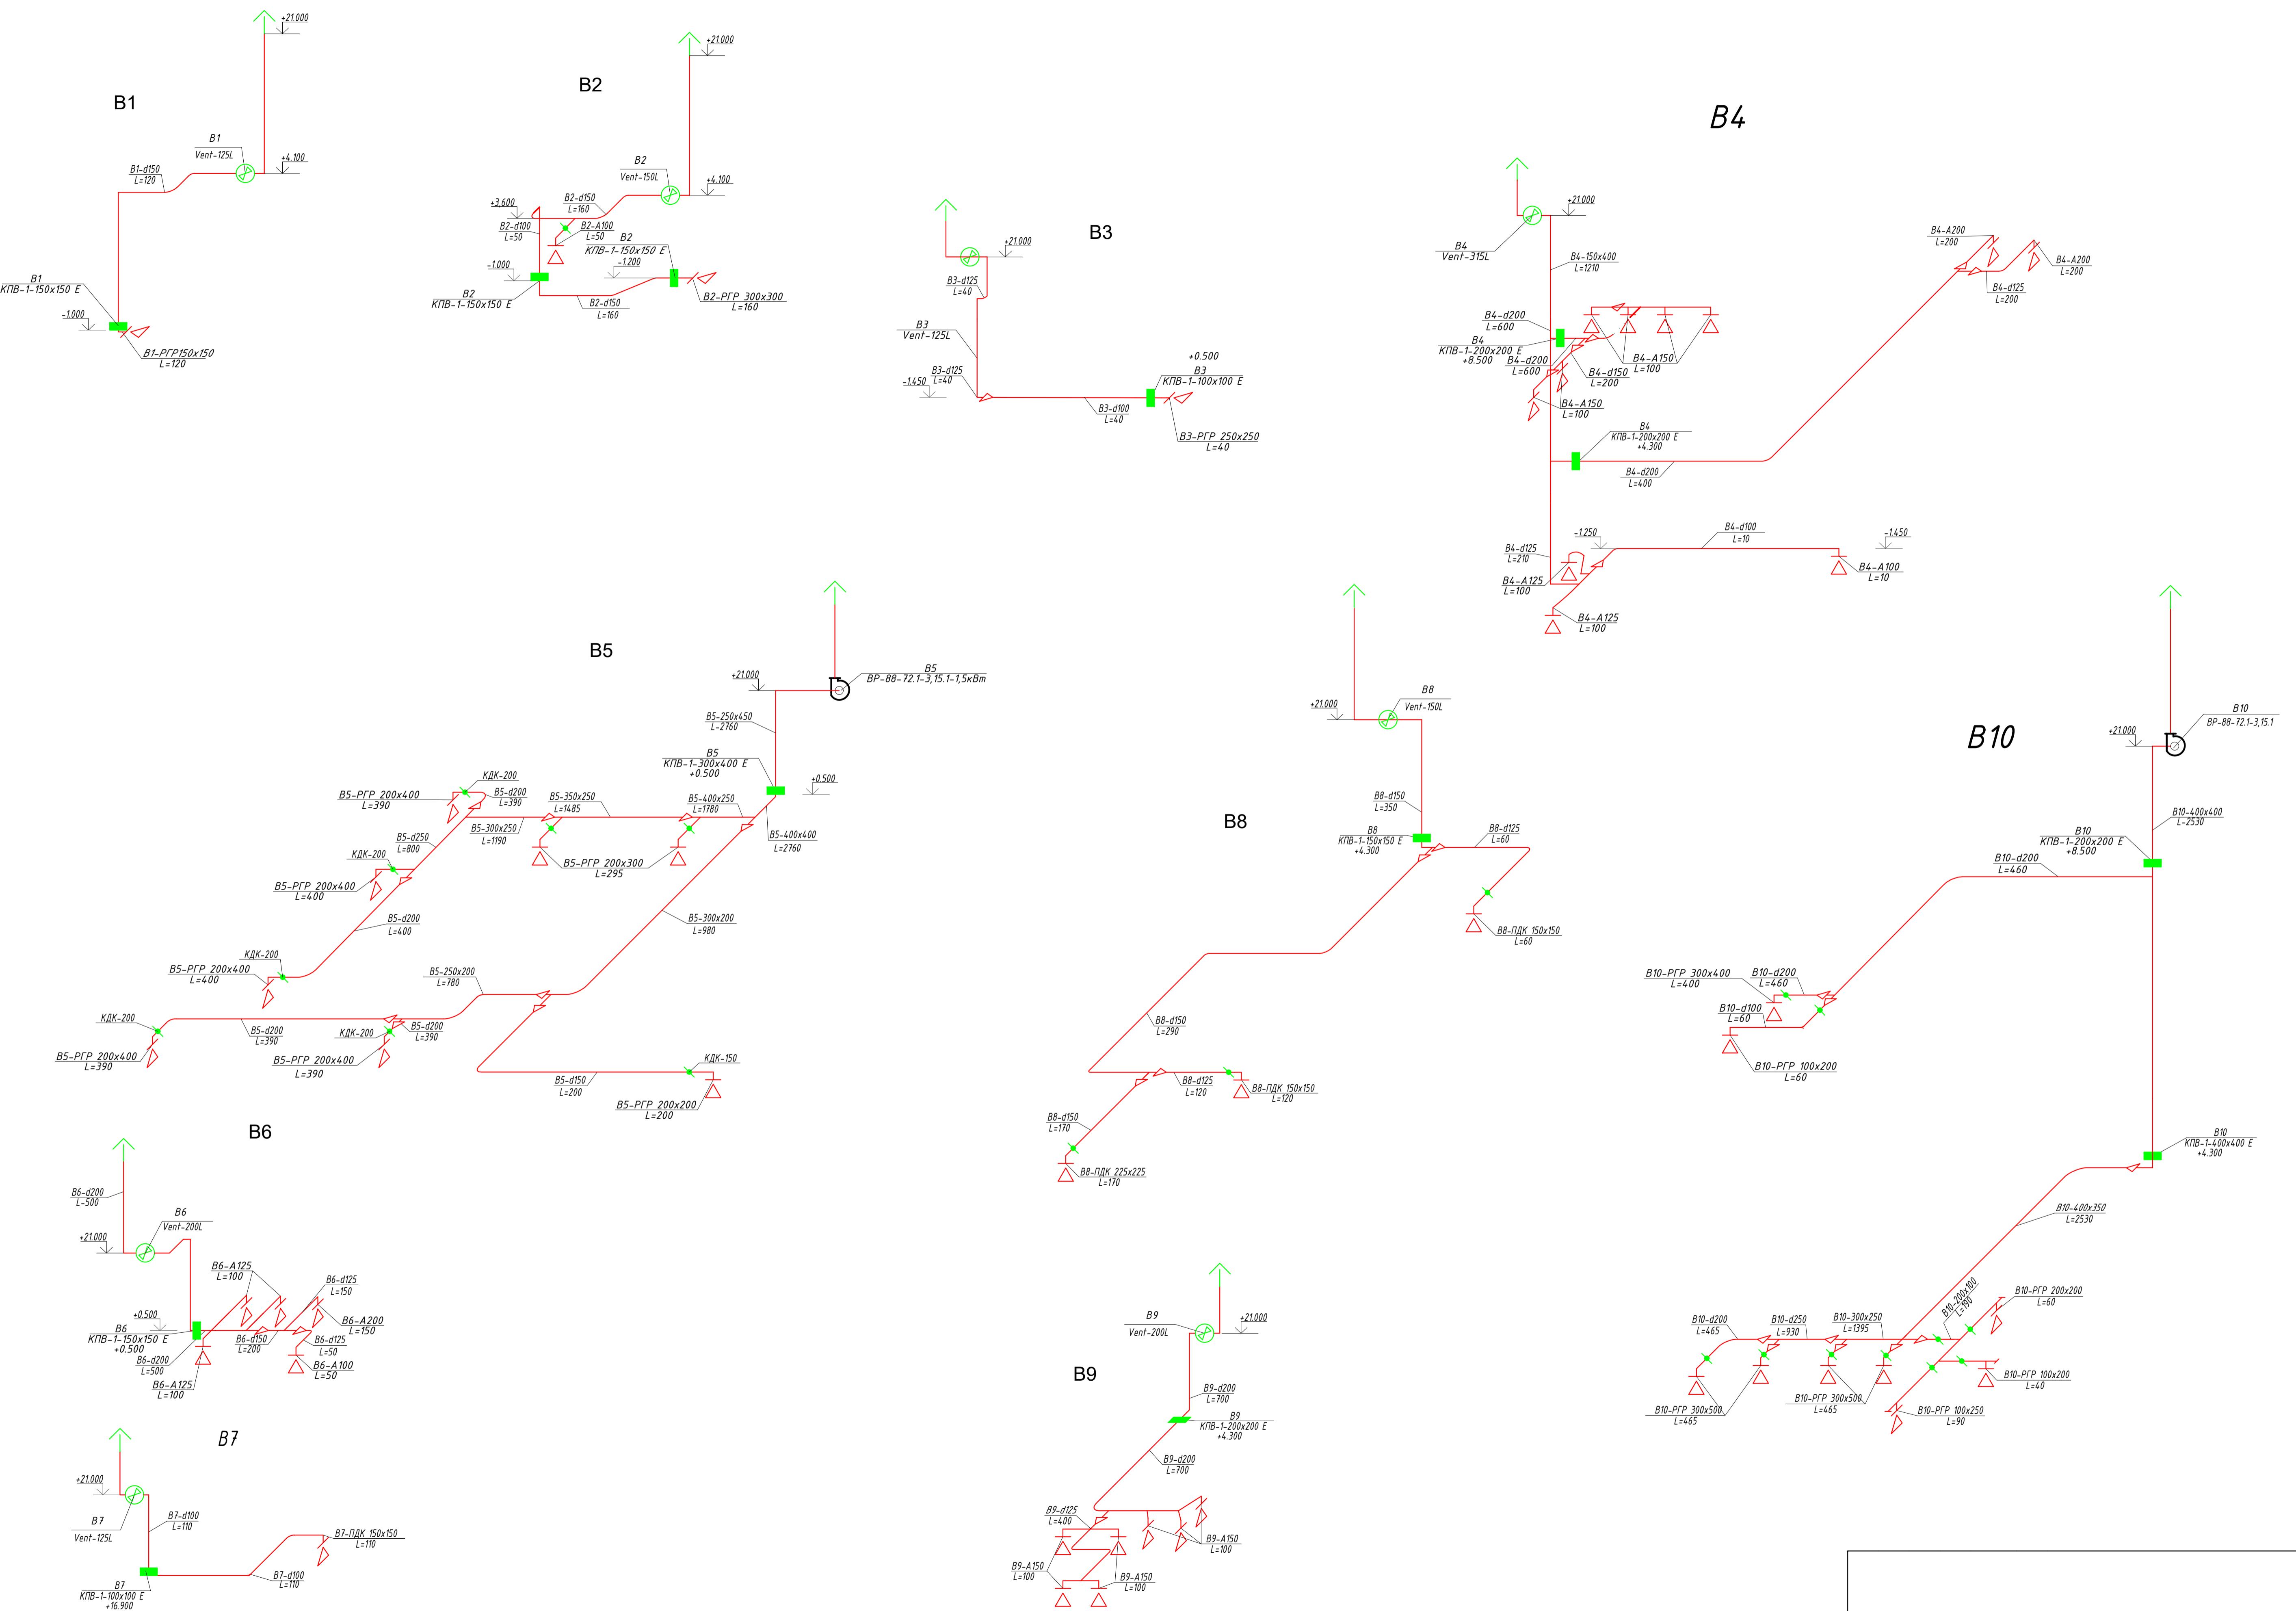



ІНВ. № ориг.	Підпись і дата	Зам. інв. №

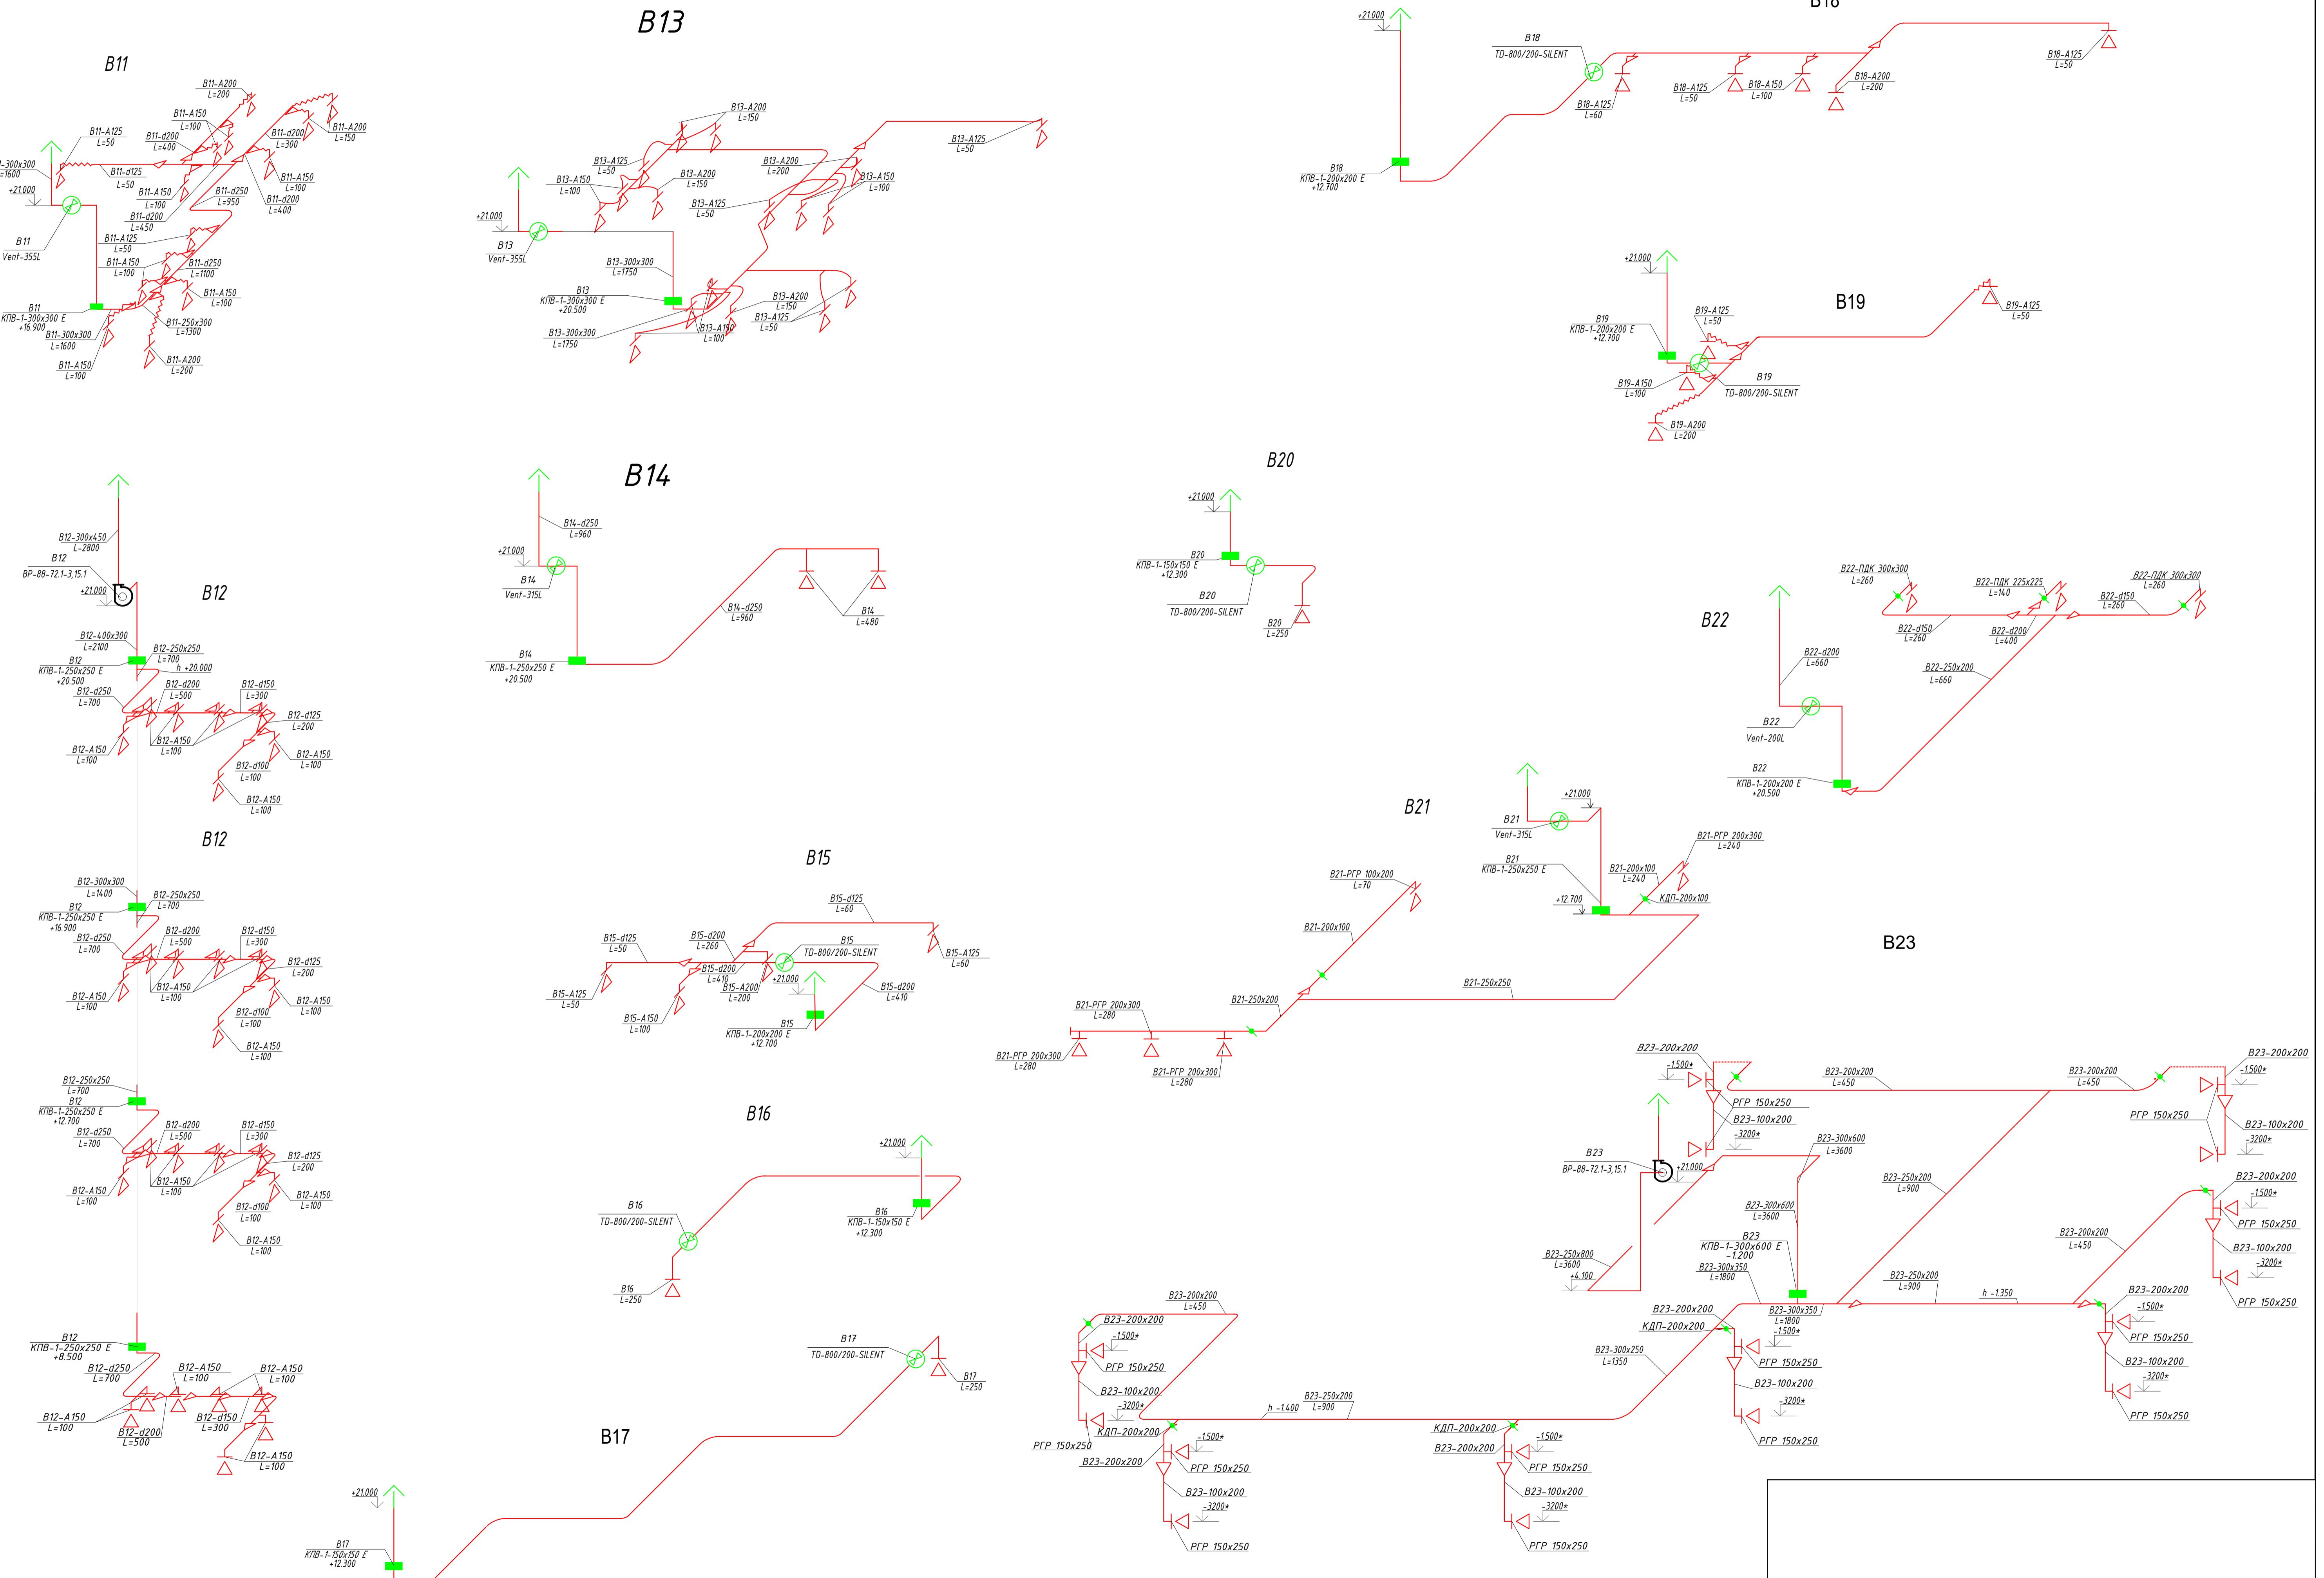


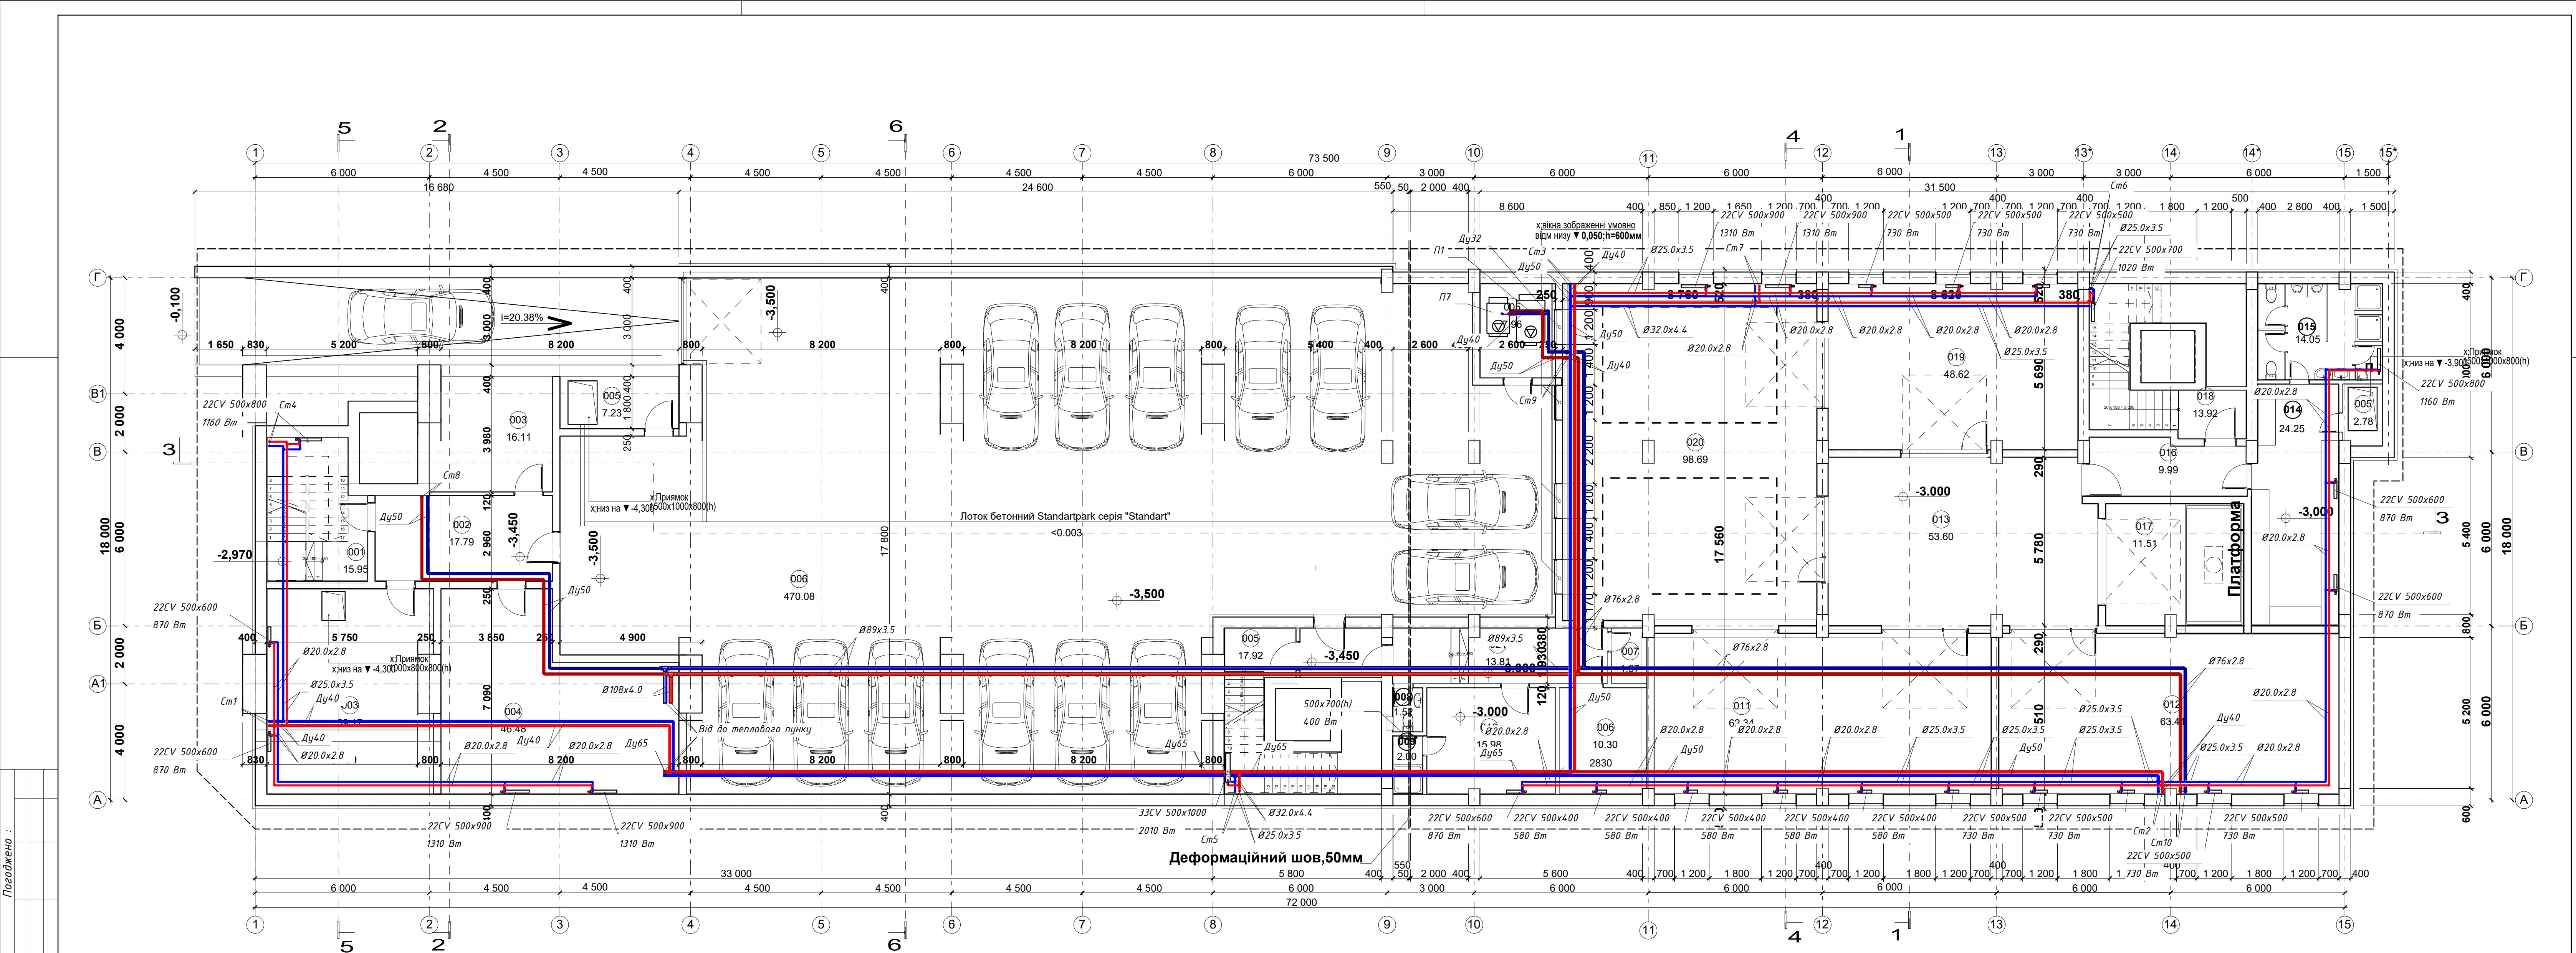


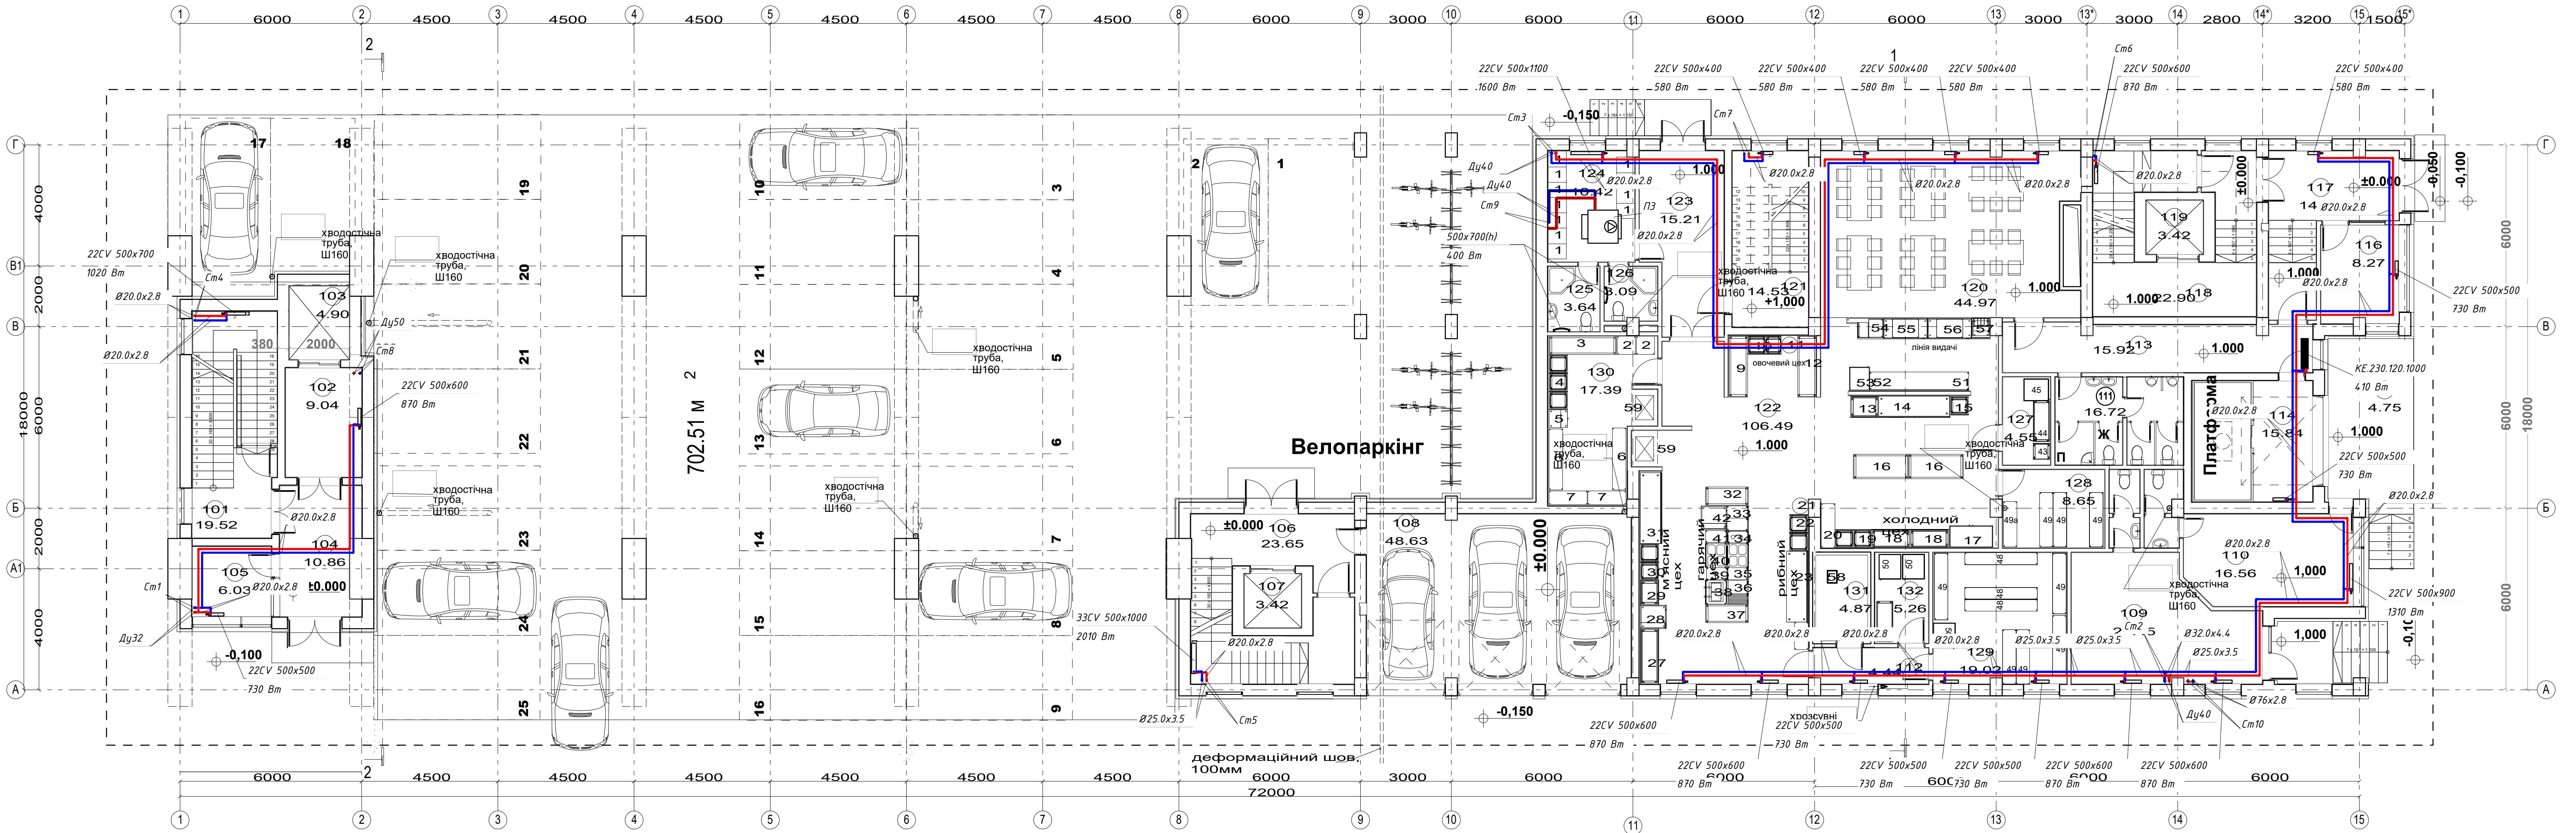

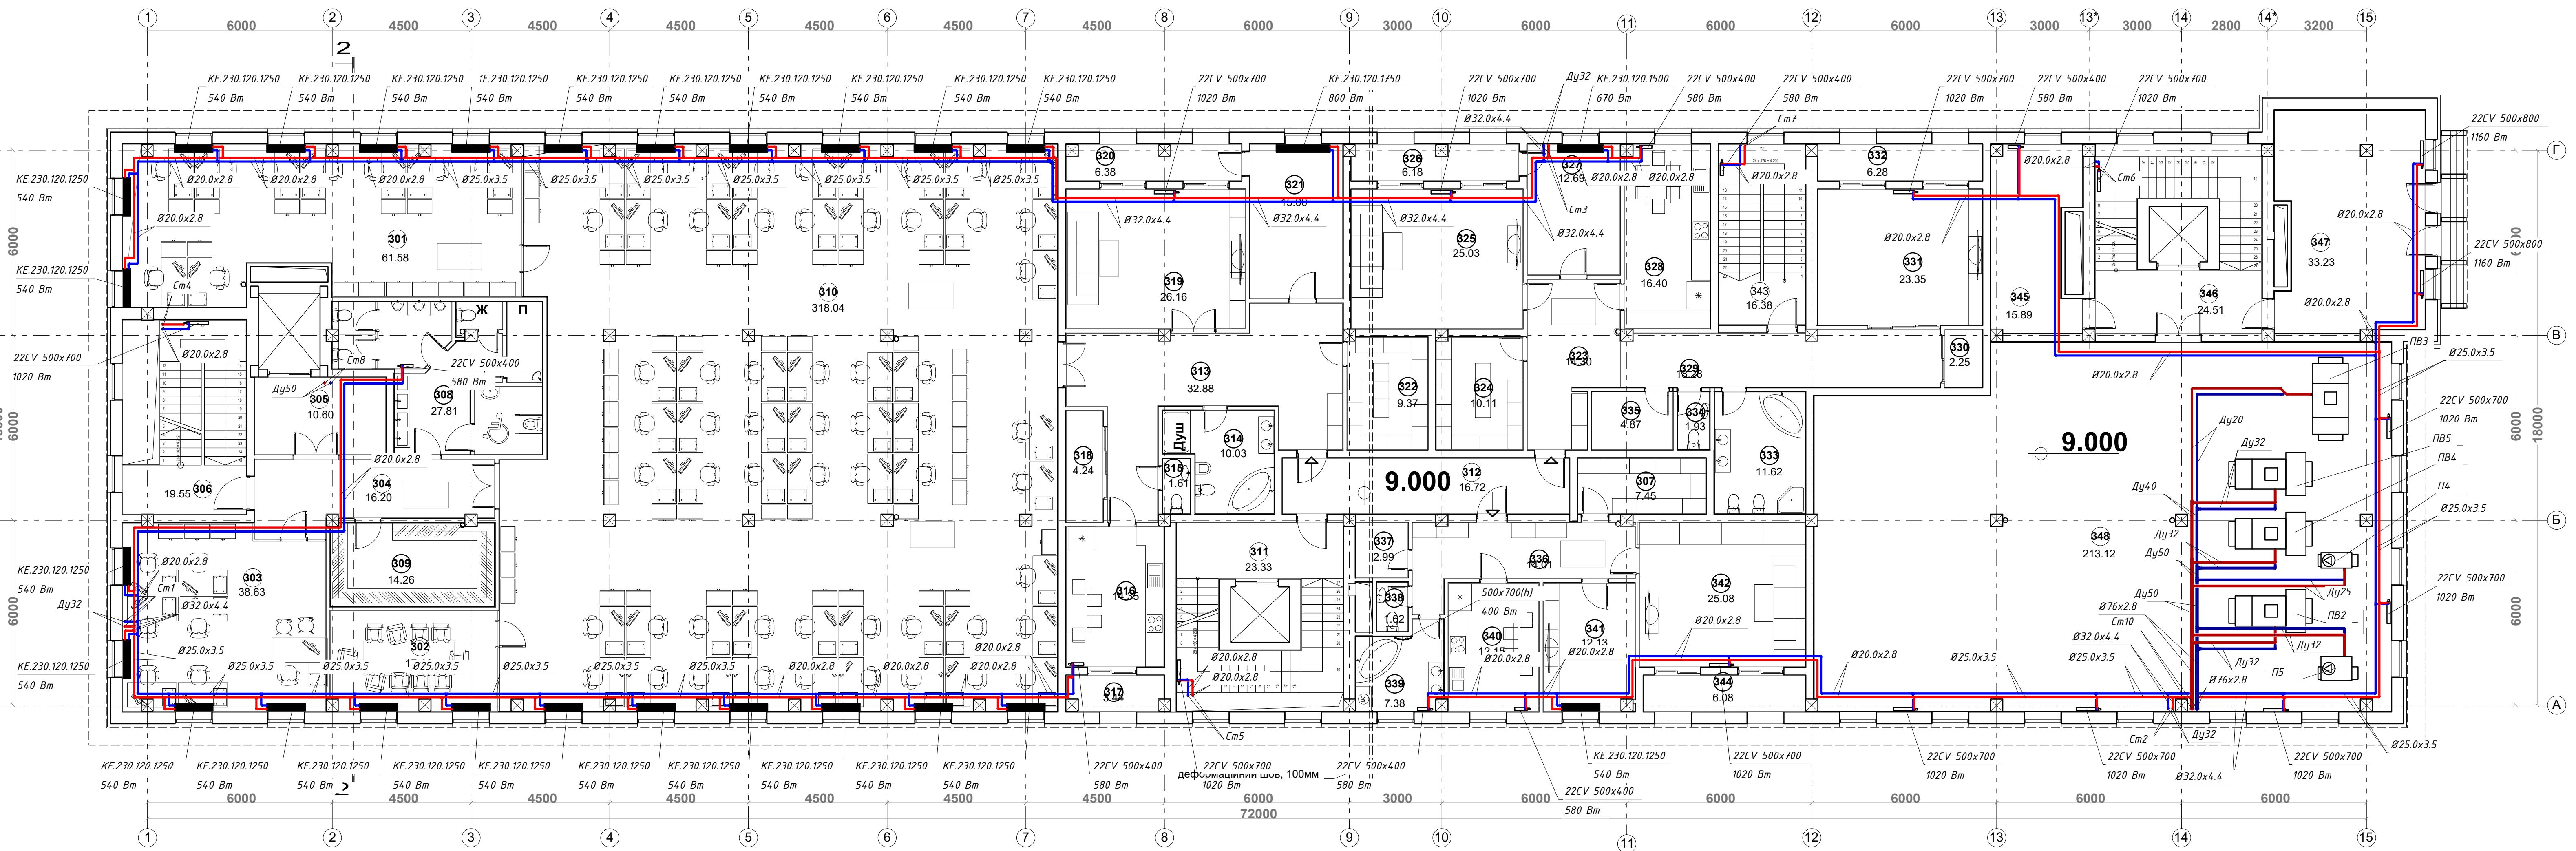

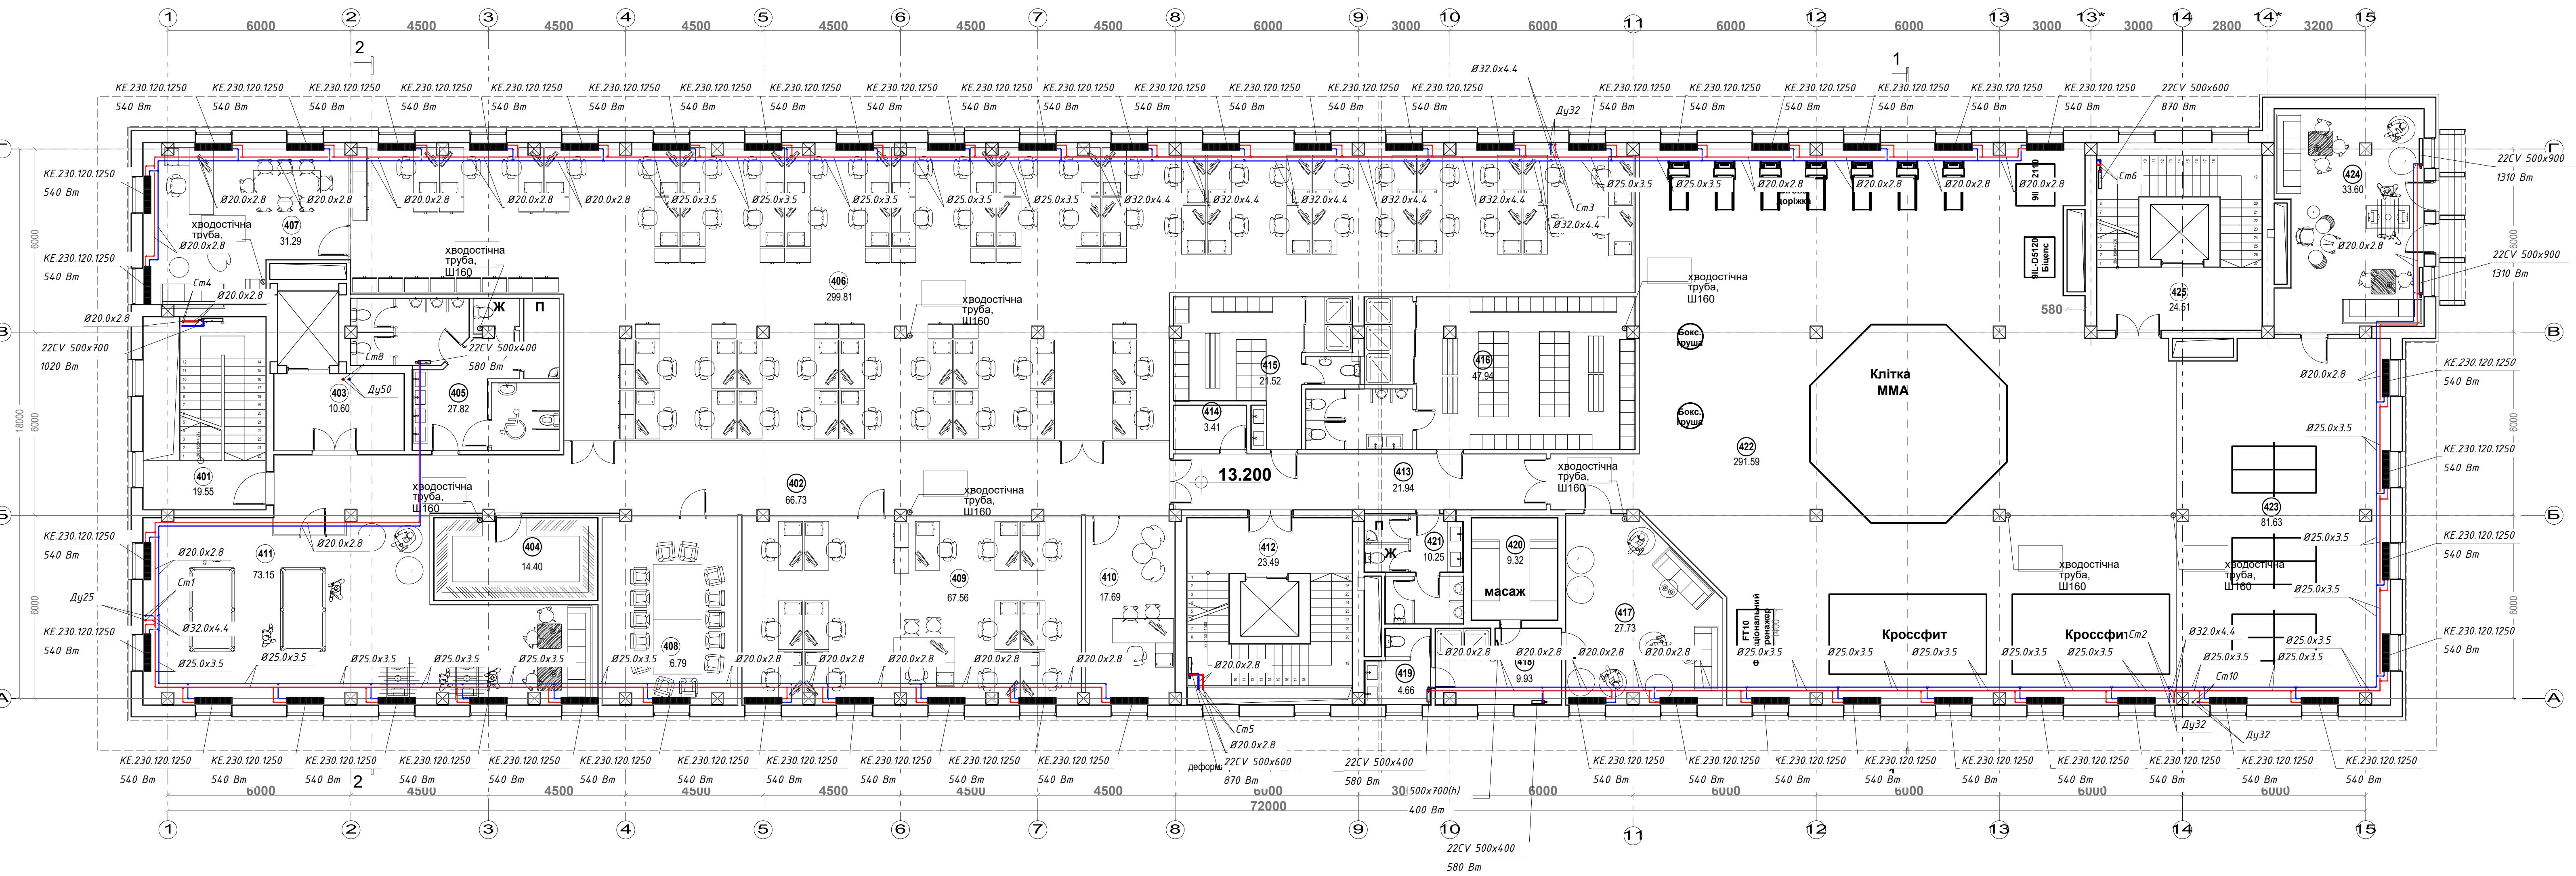


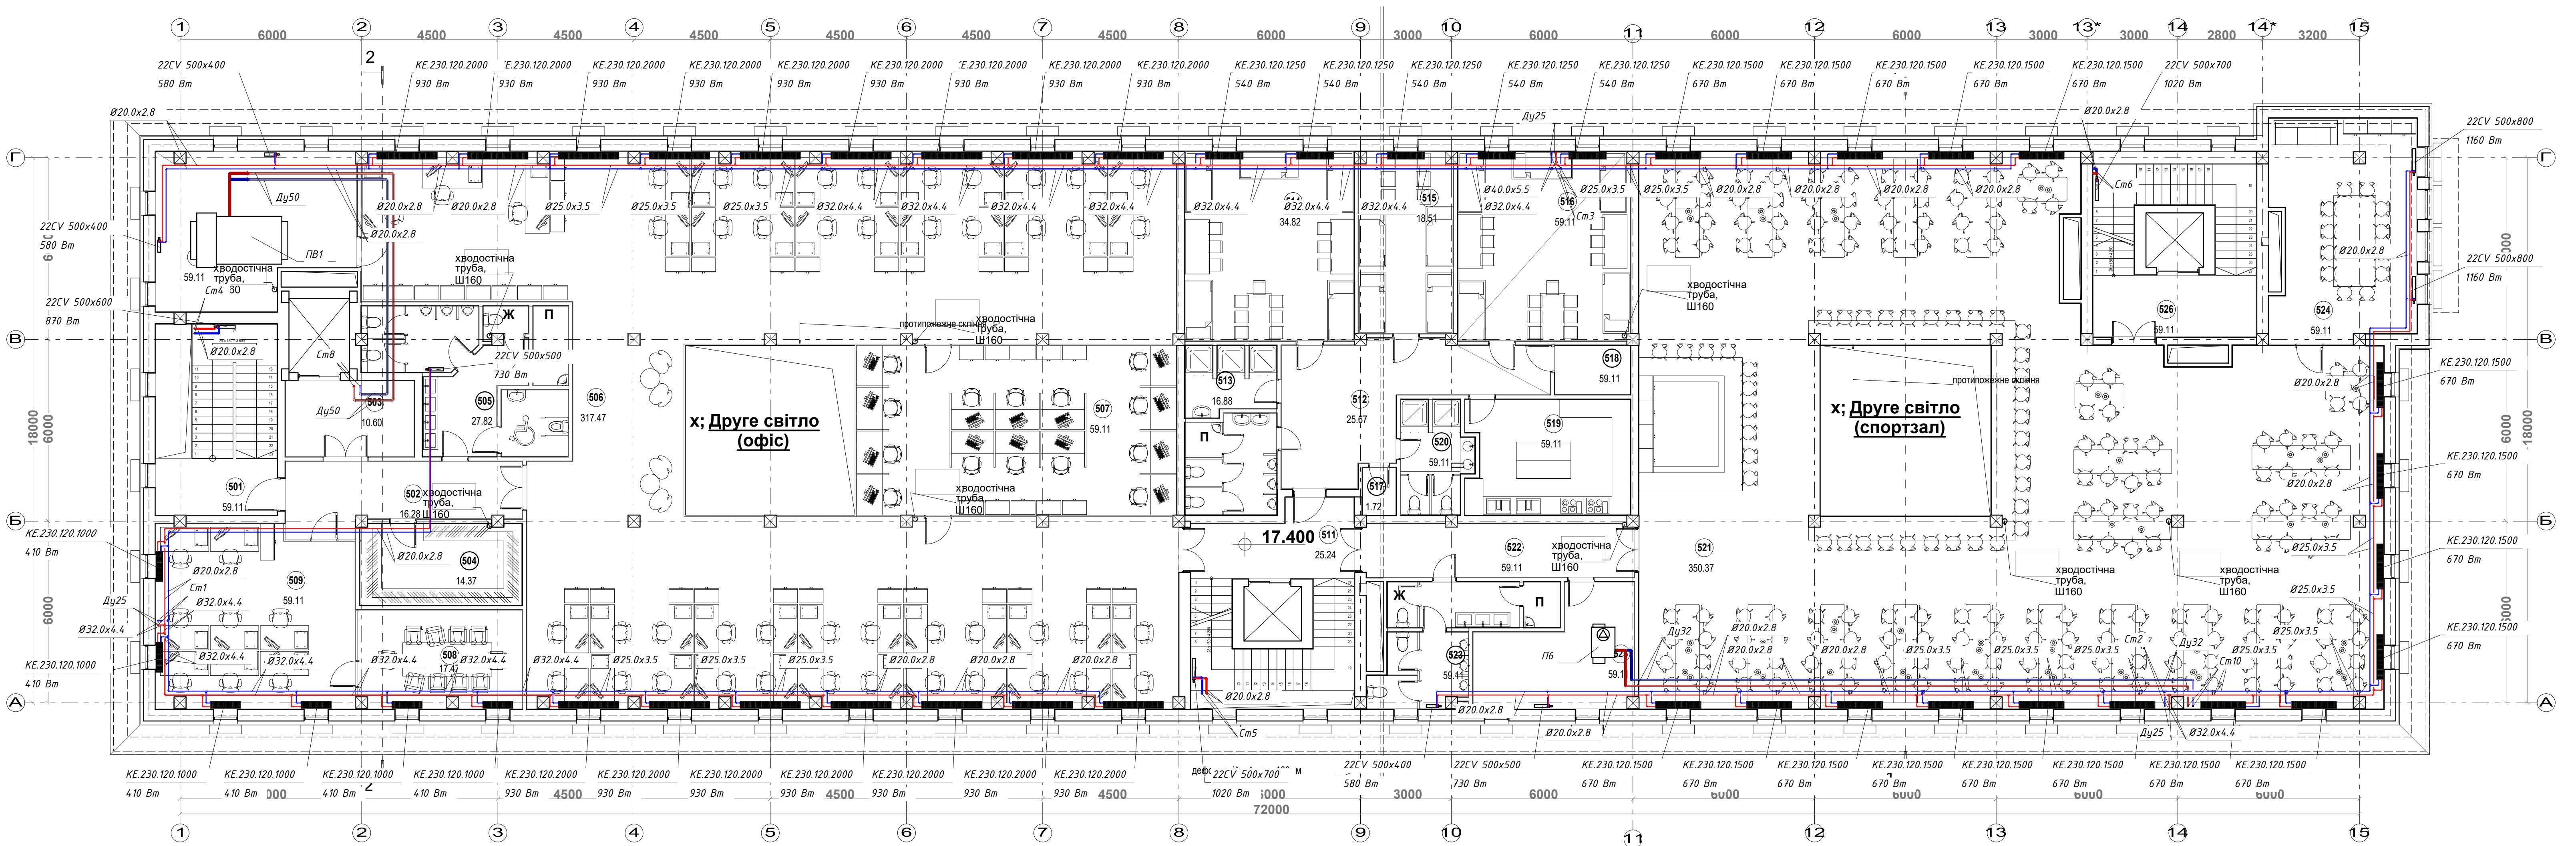


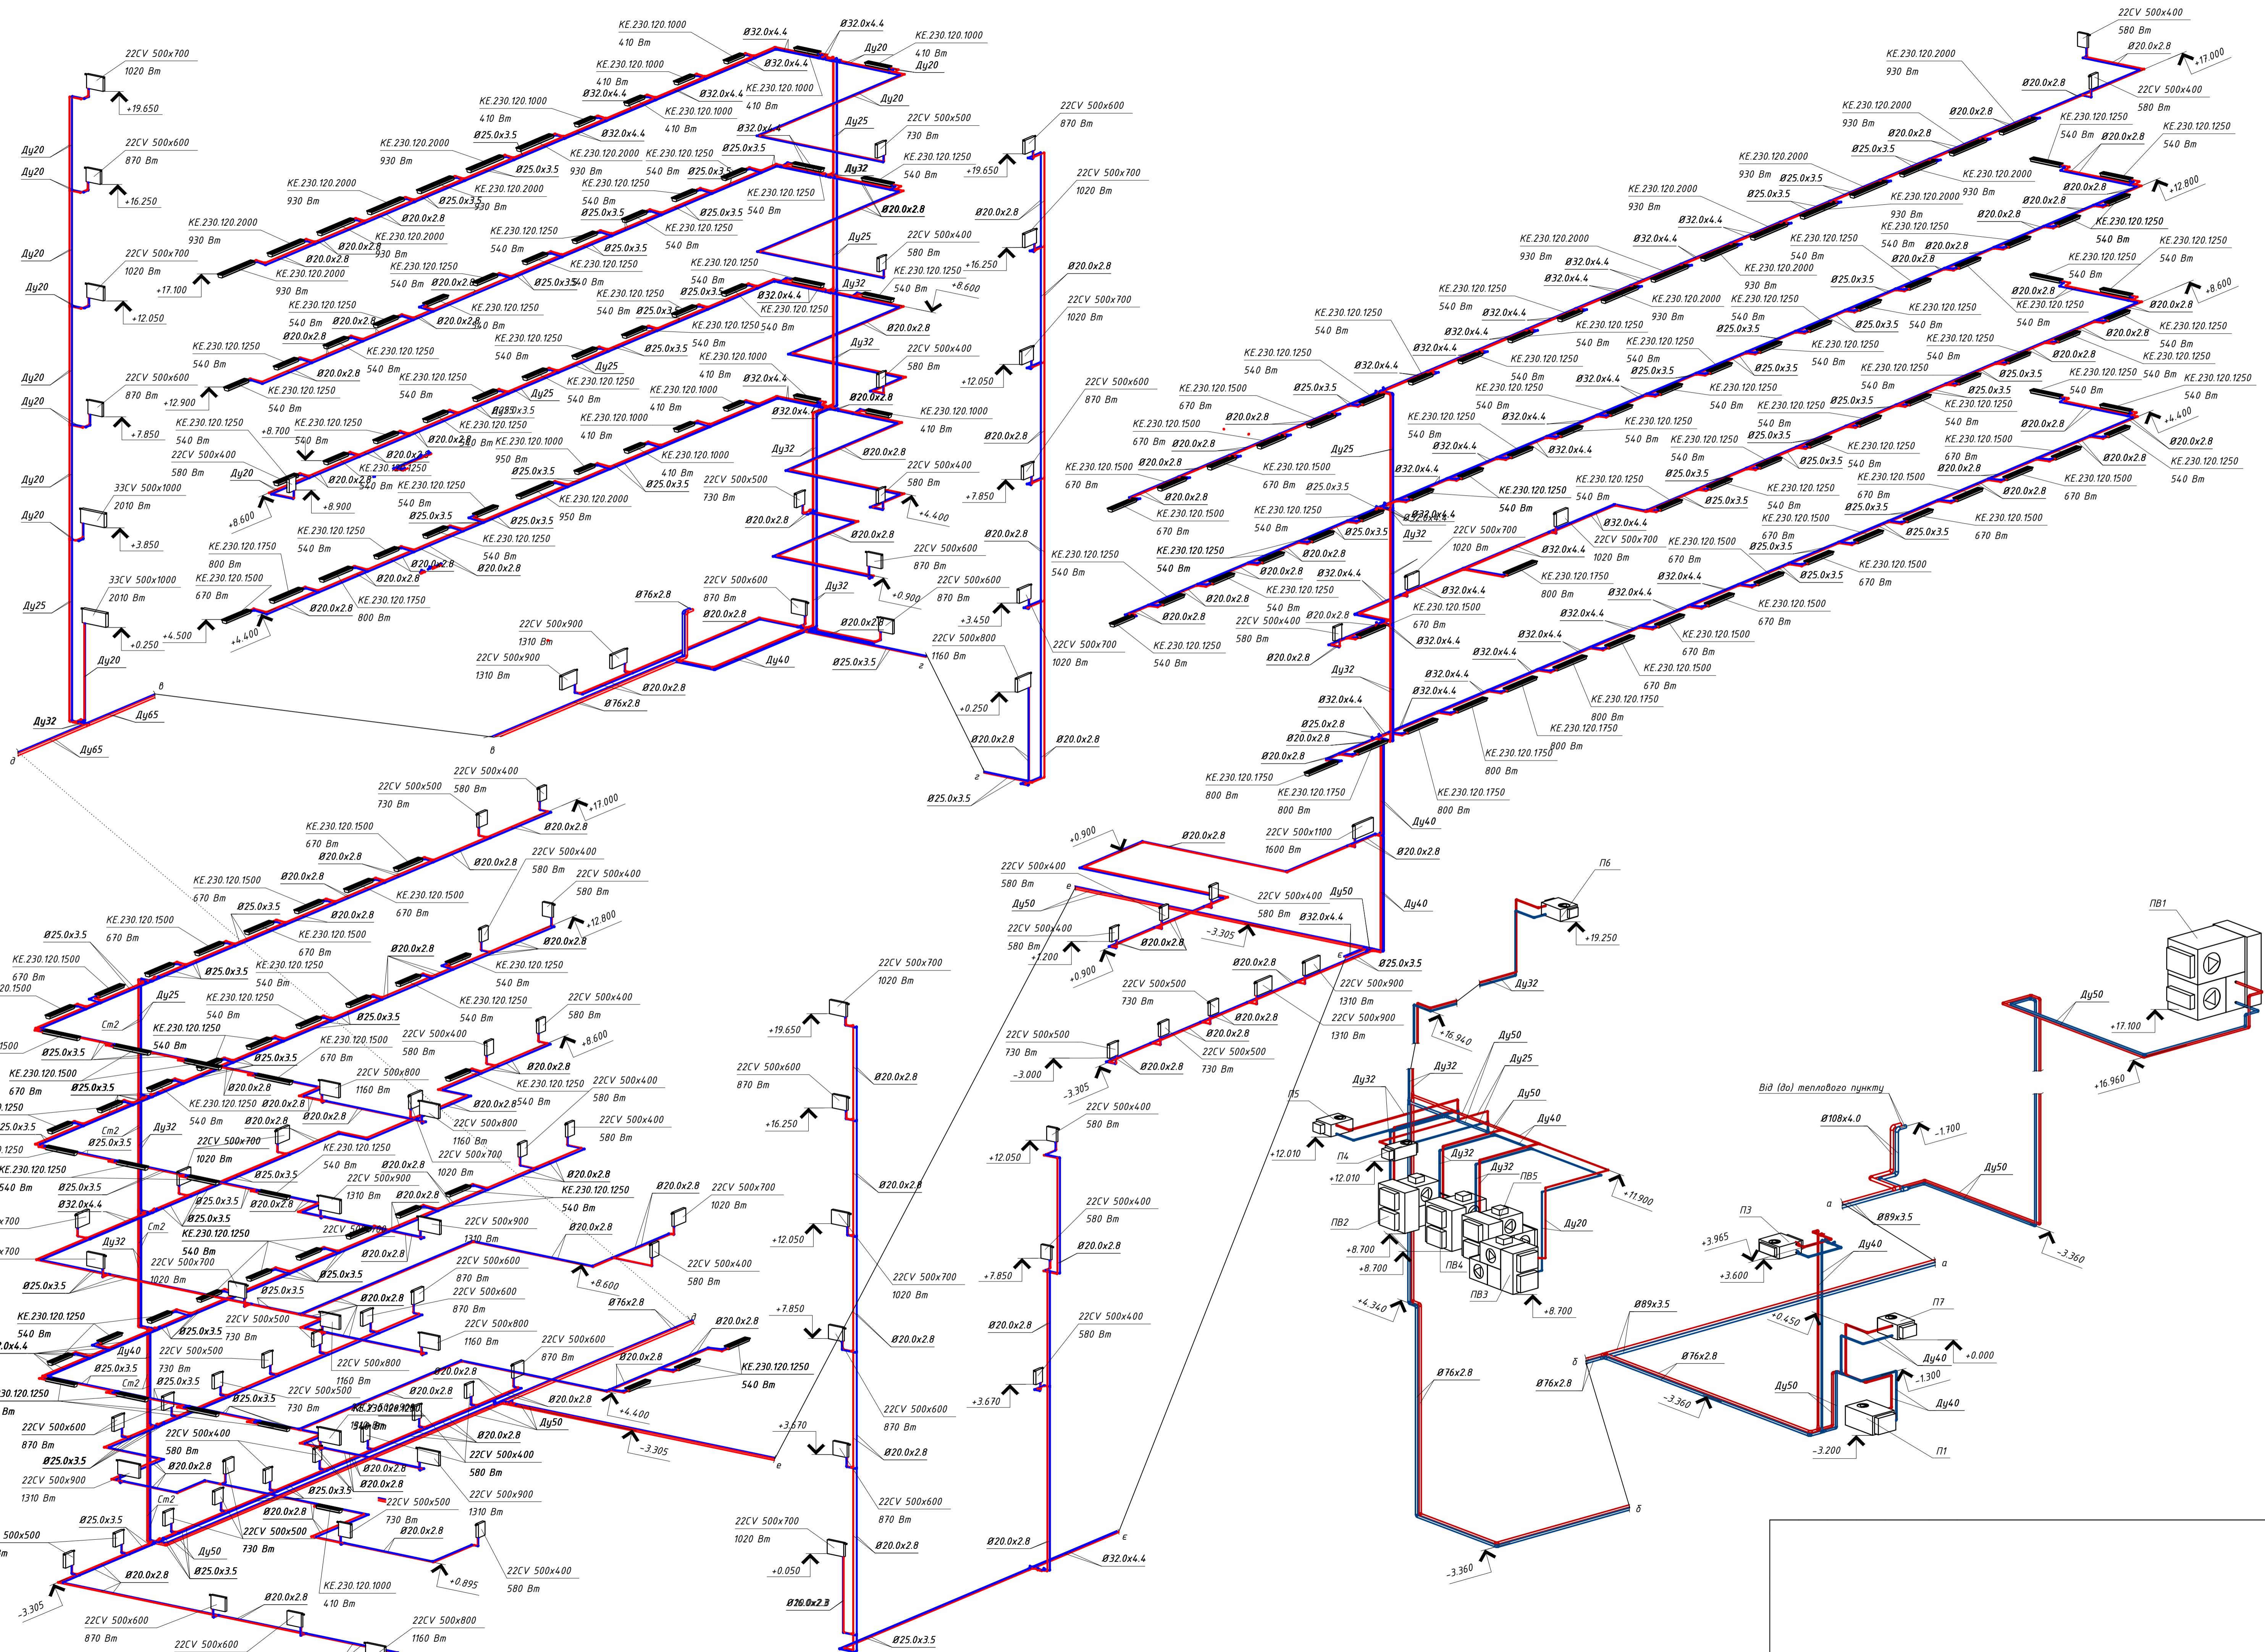



Підсоблено:


Інф.Норис. Підп. і дата Зам.Інф.Н

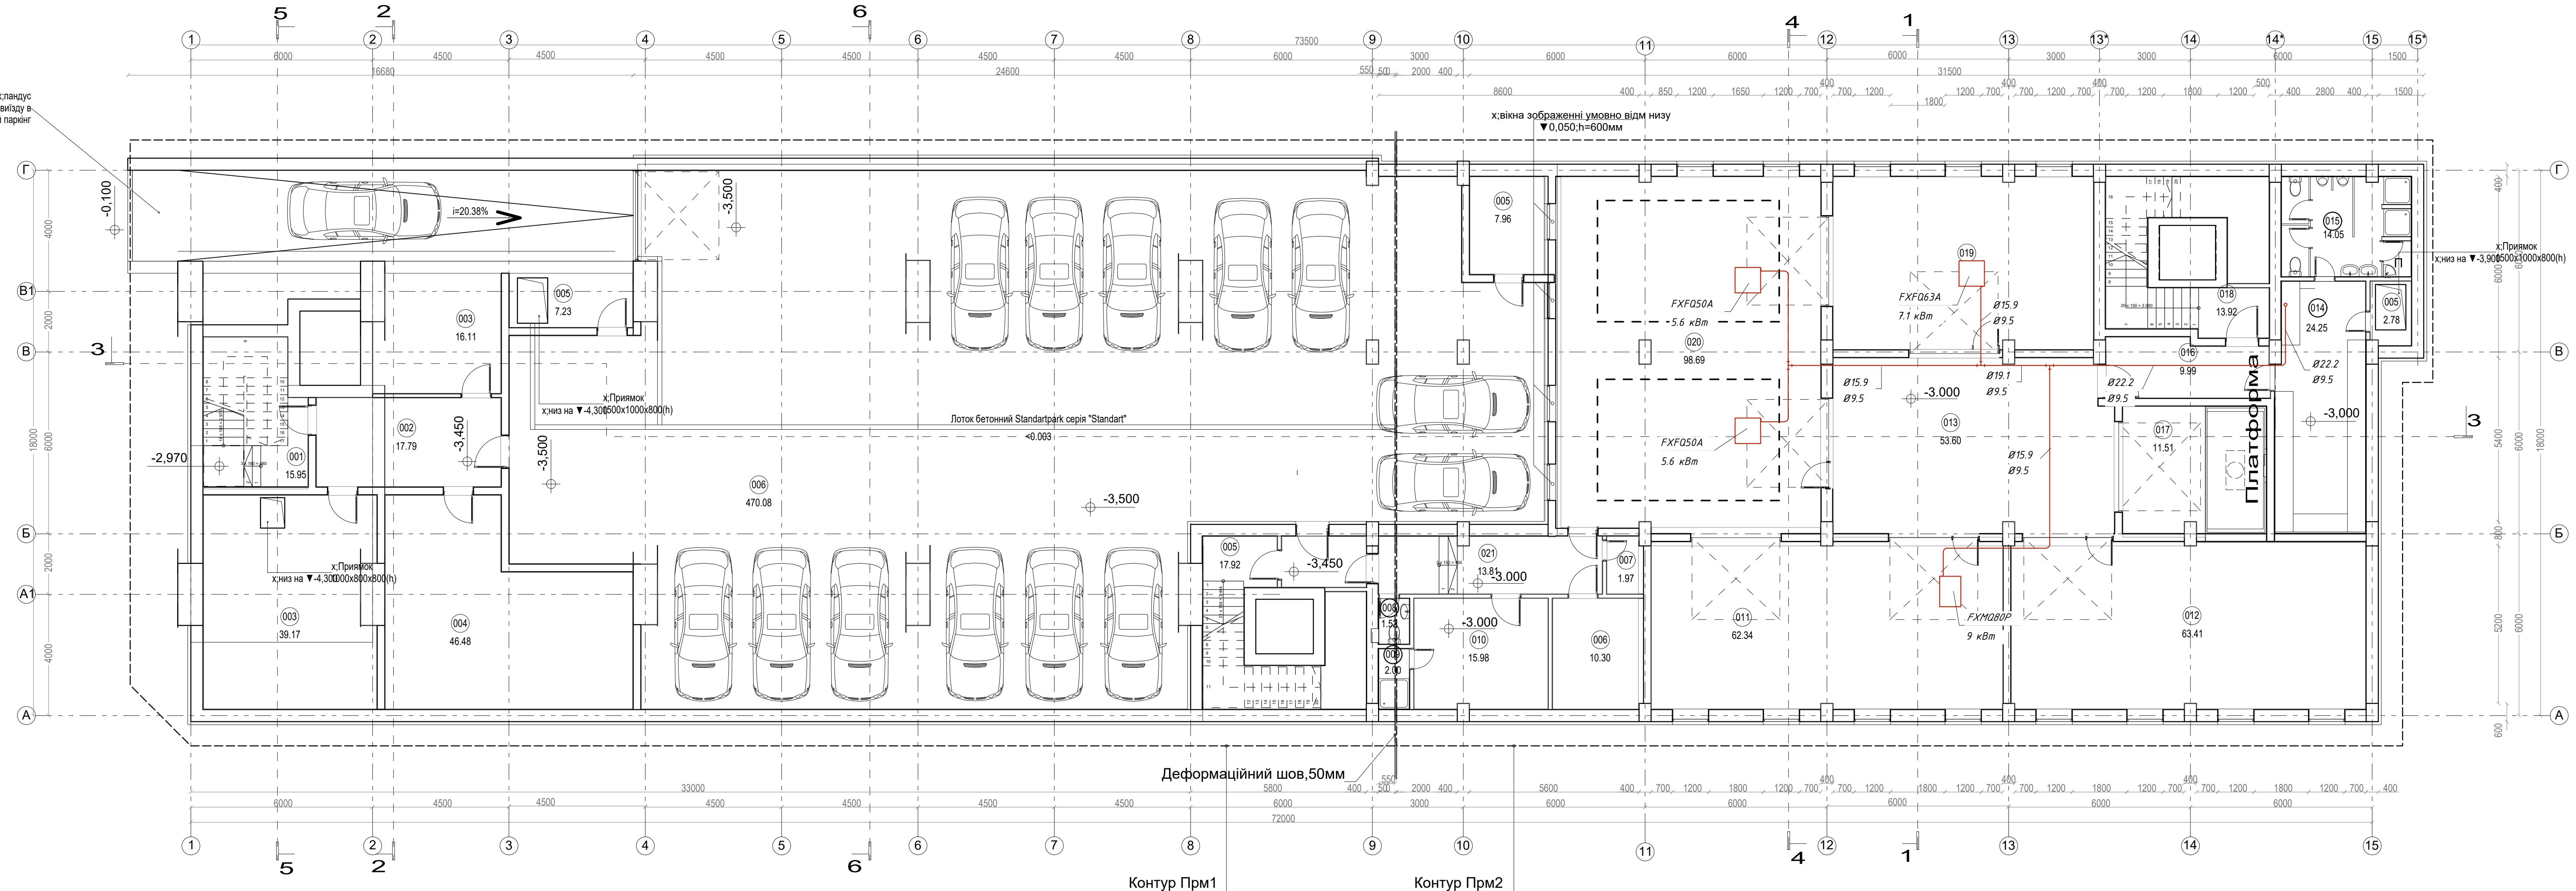

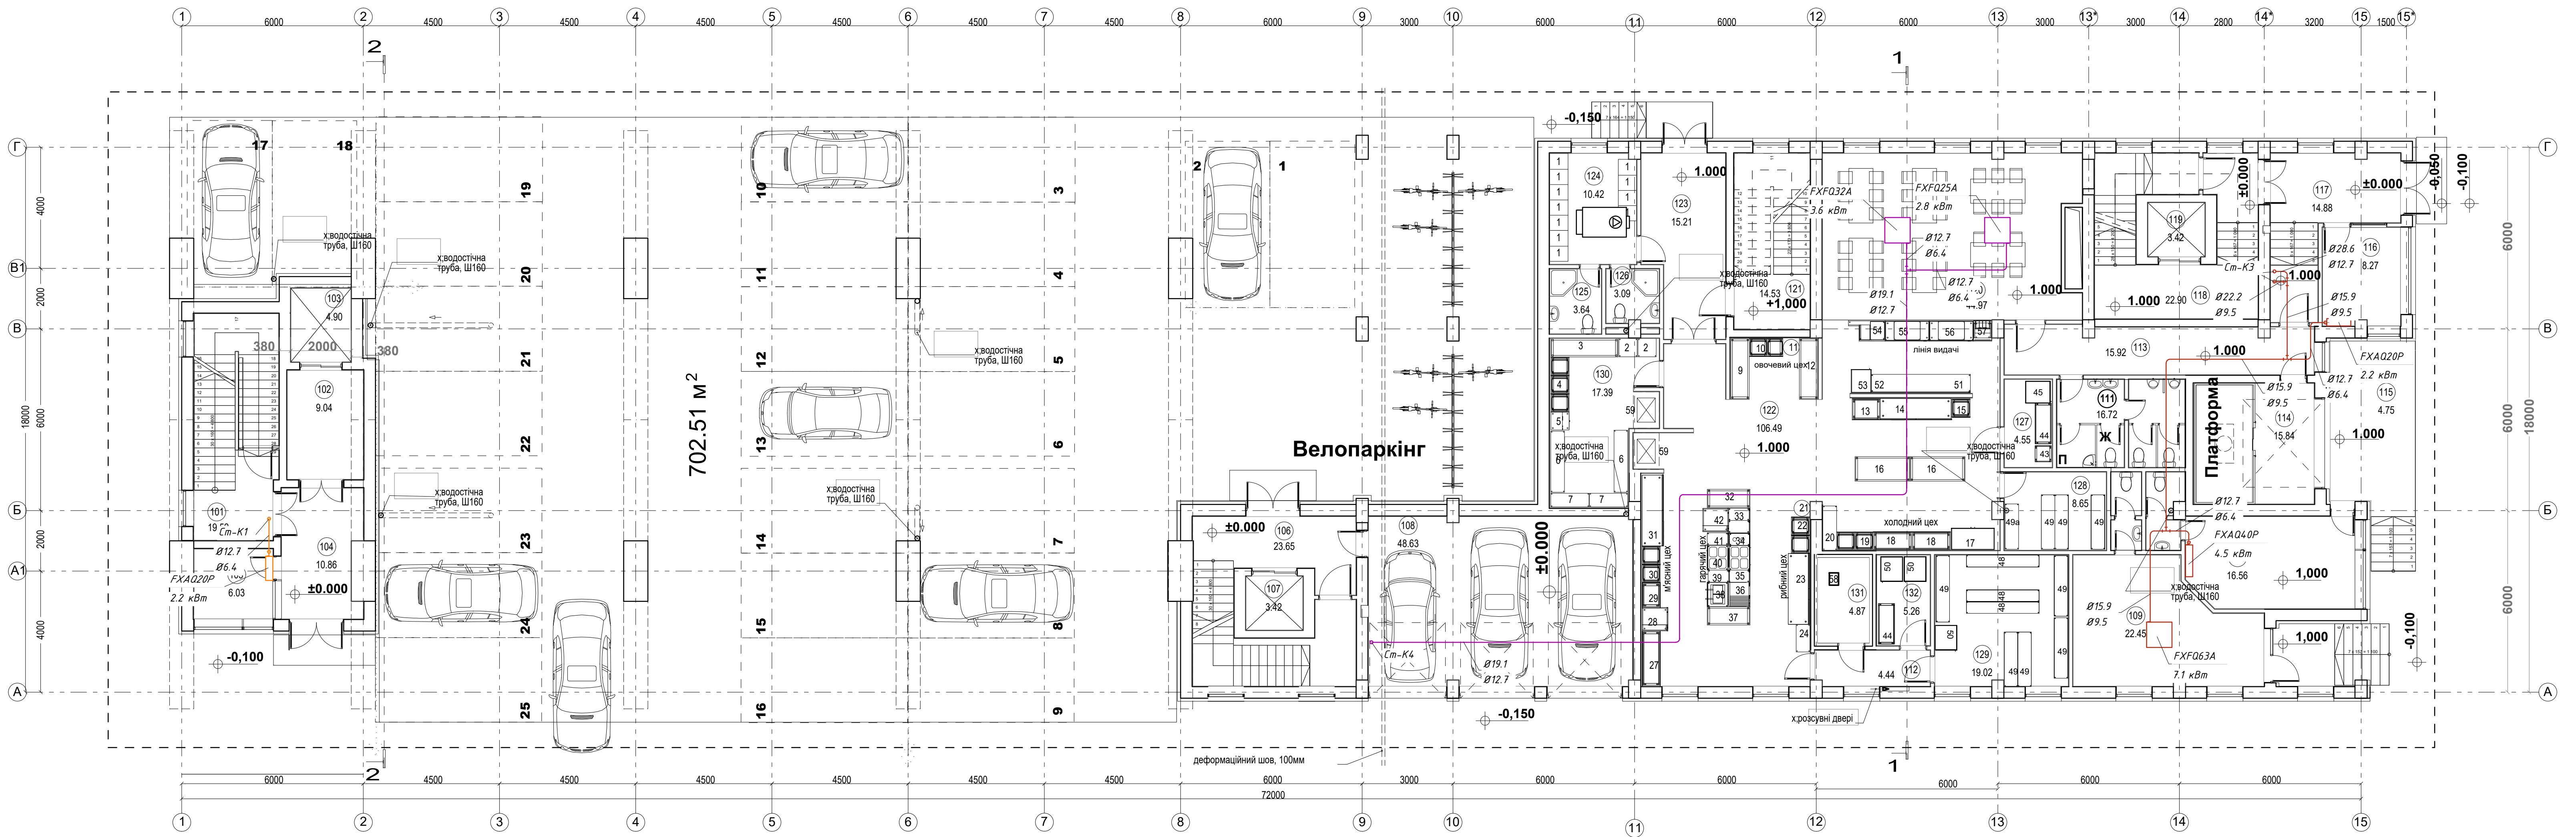

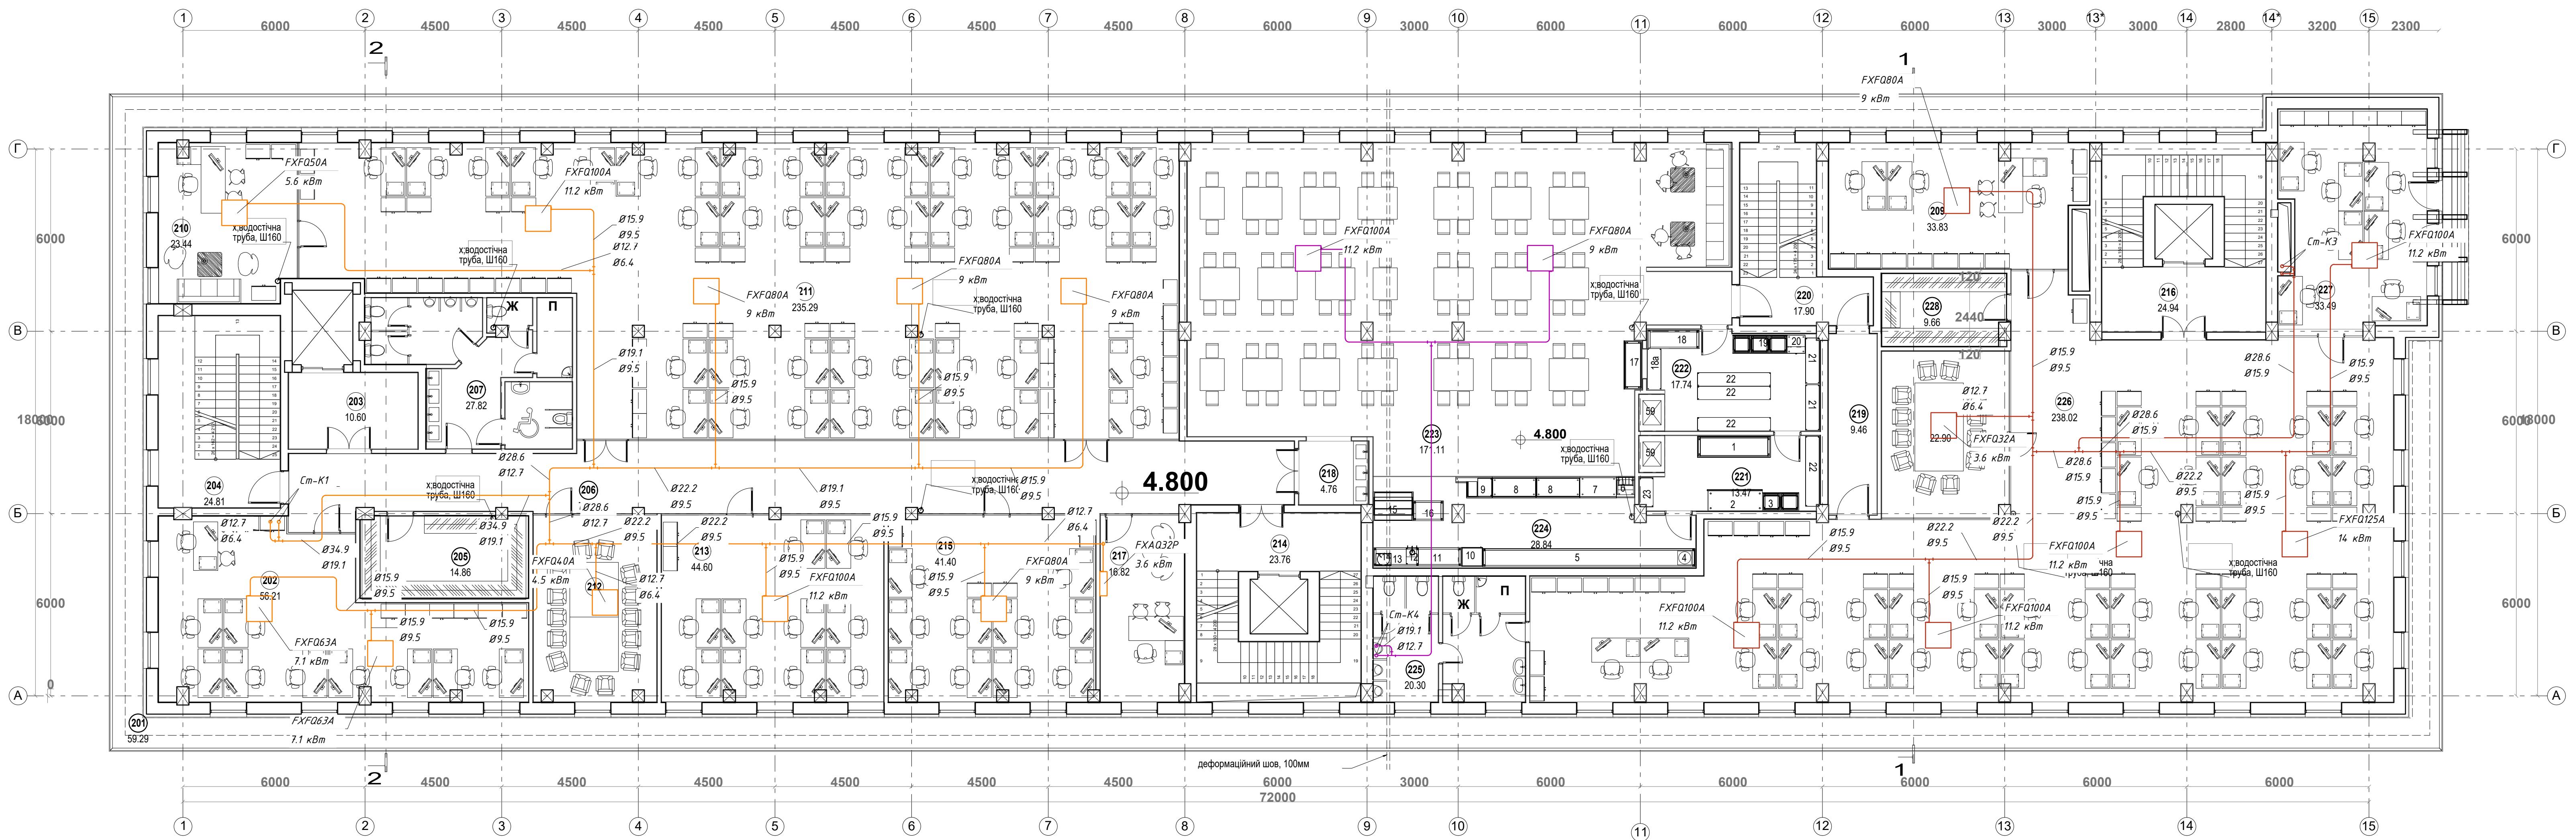

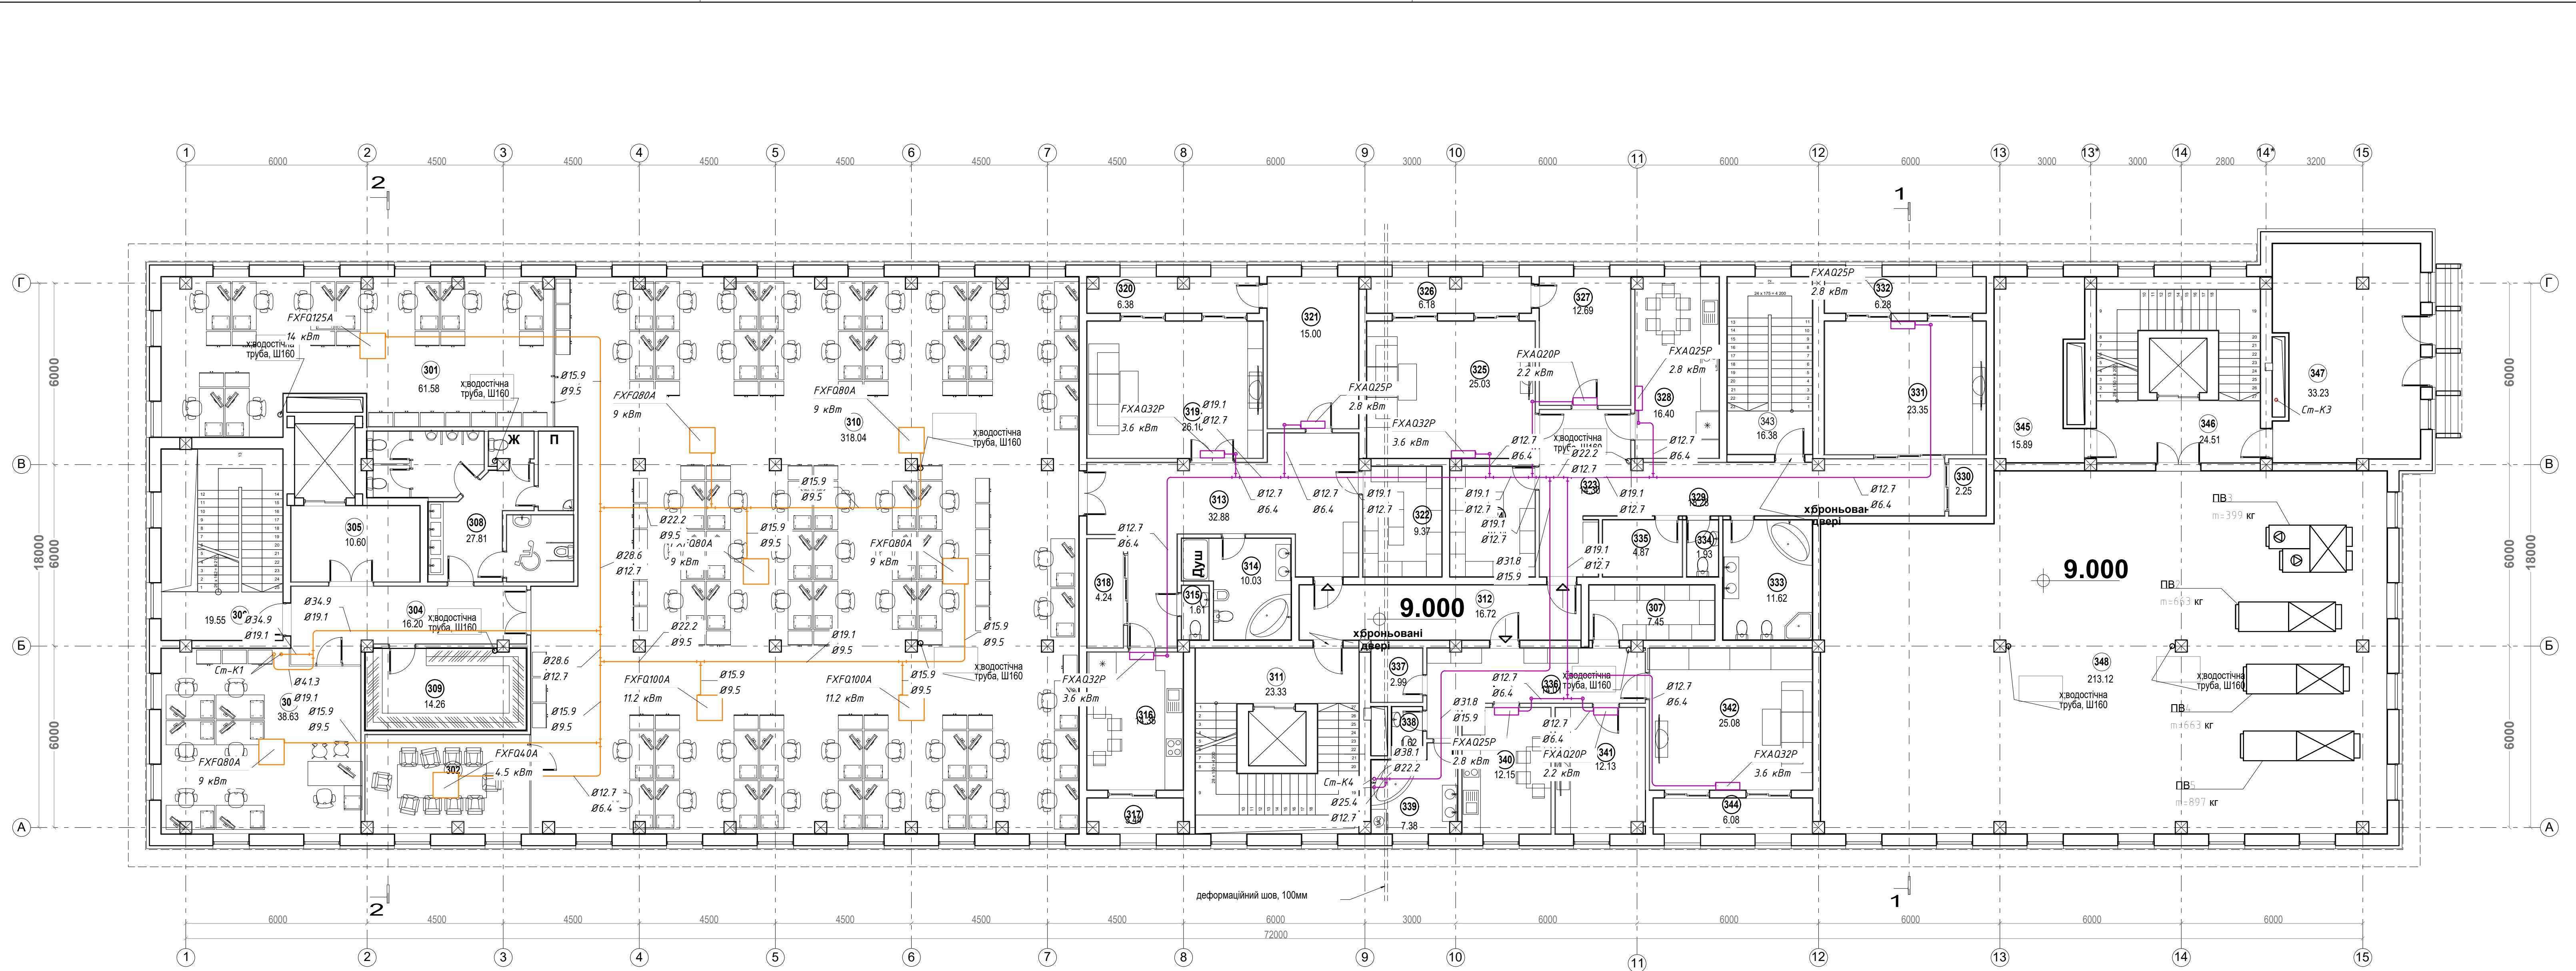

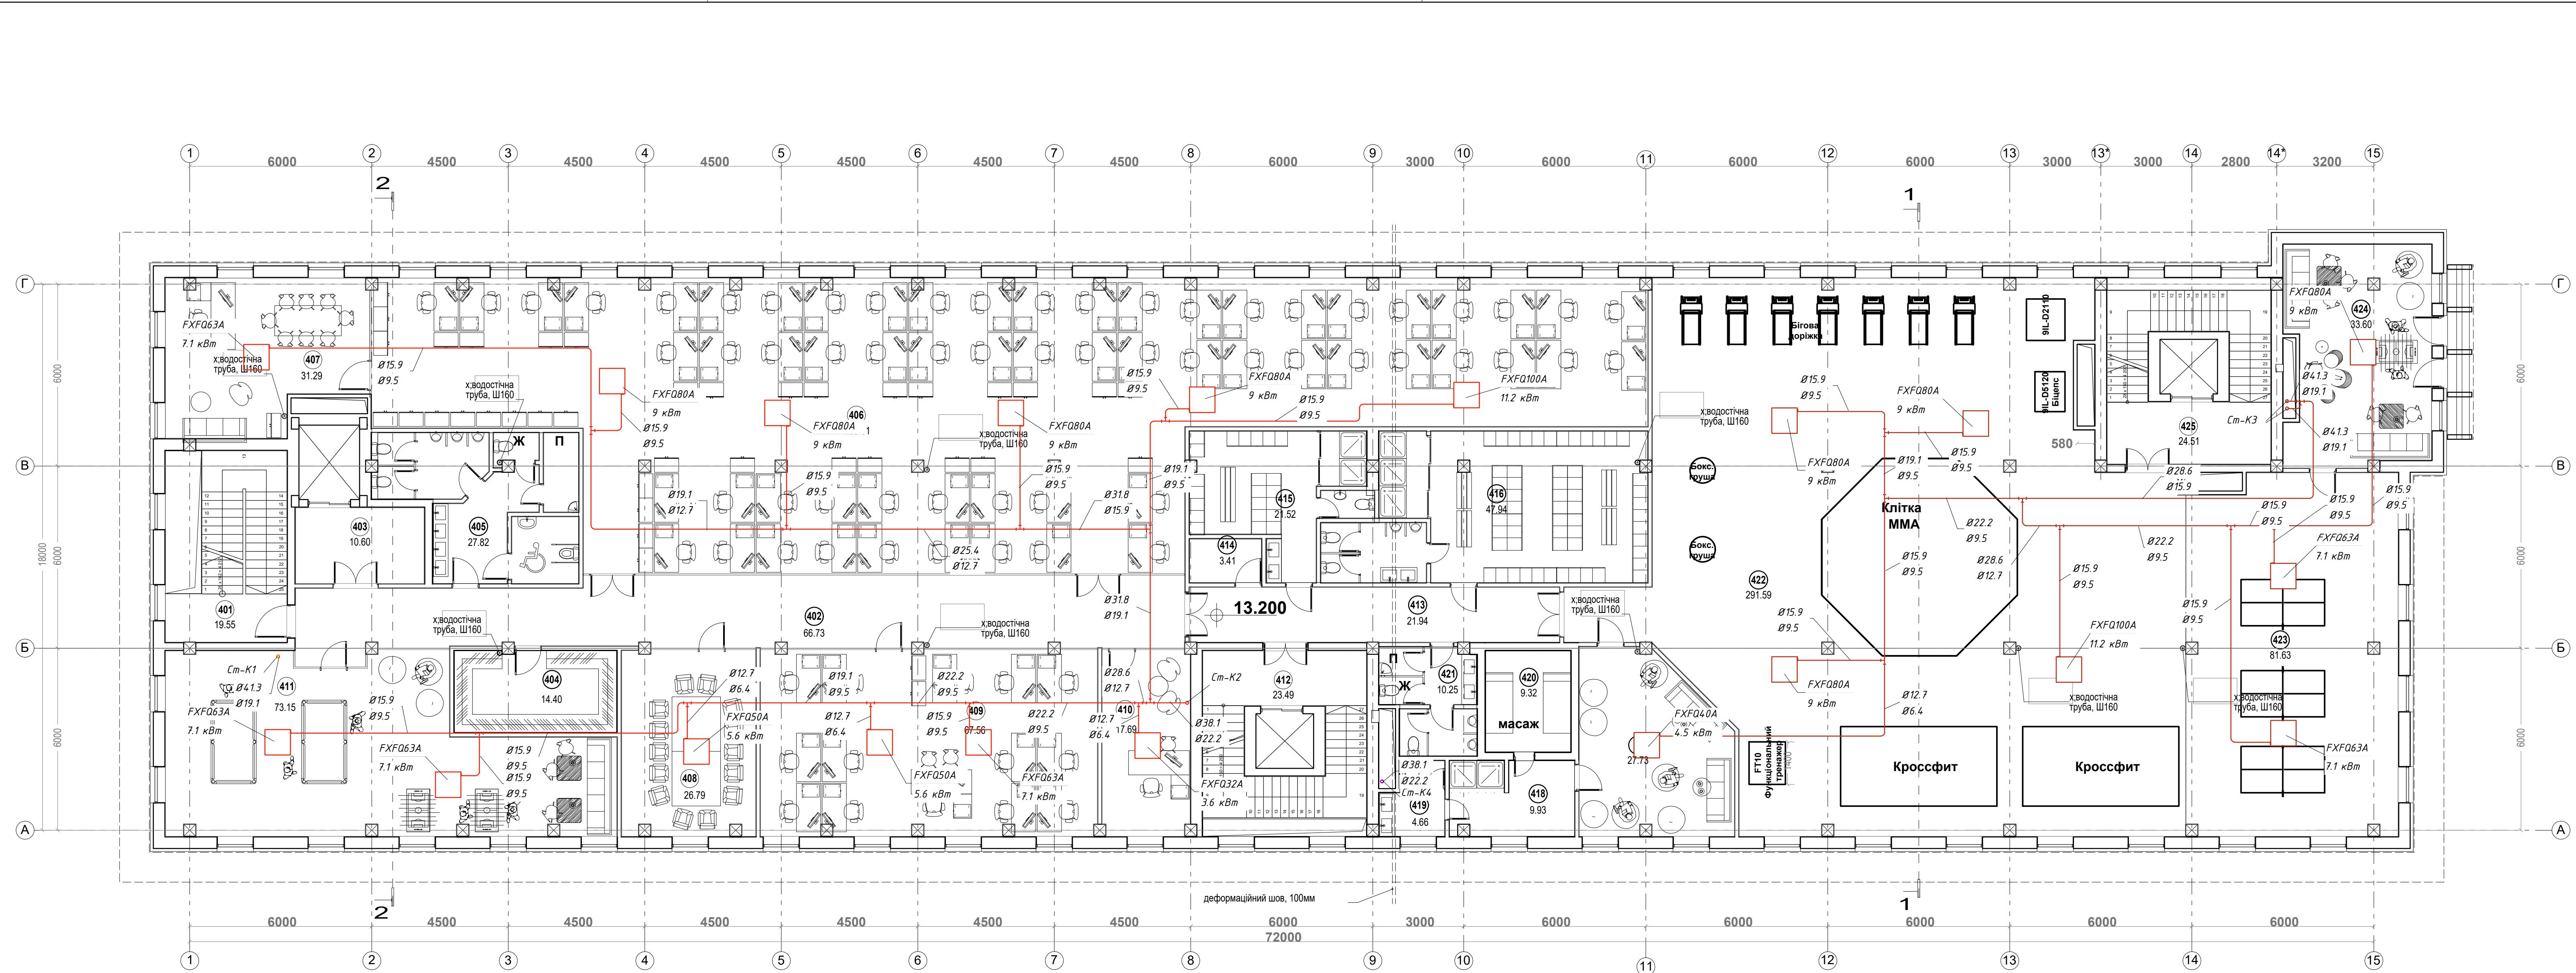

Посадочено:

Замінено:

Підл. і дата

Інв. № рис.

